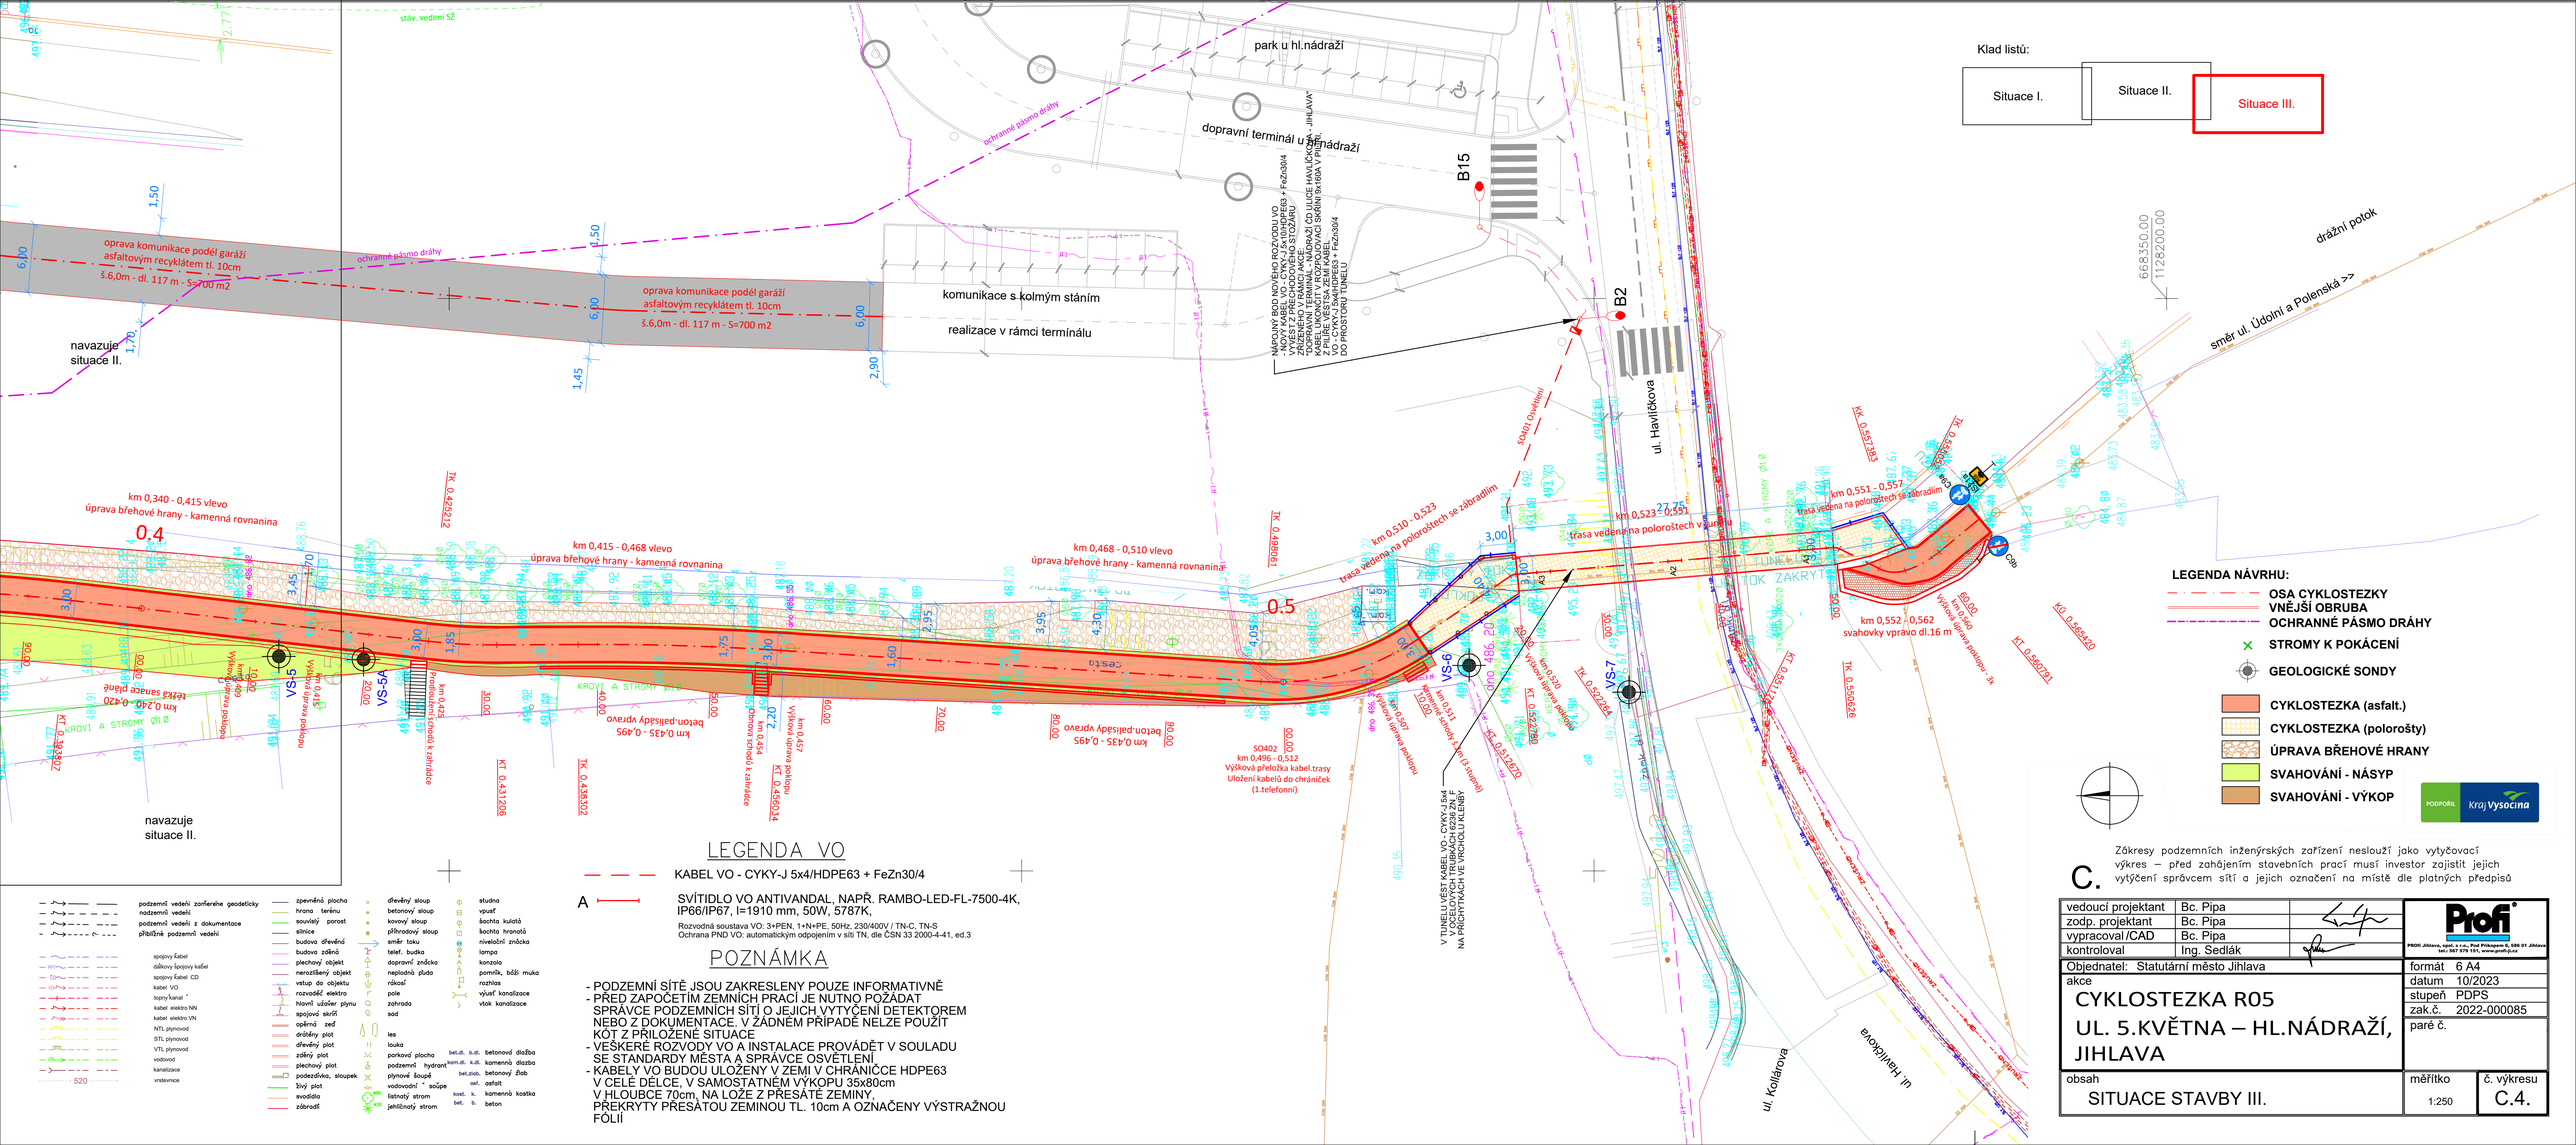
Klad listů:
Situace I.
Situace II.
Situace III.
navazuje situace II.
oprava komunikace podél garáží asfaltovým recyklátem tl. 10cm š.6,0m - dl. 117 m - S=700 m2
komunikace s kolmým stáním
realizace v rámci termínálu
park u hl.nádraží
dopravní terminál u hl.nádraží
ochranné pásmo dráhy
ul. Havlíčkova
ul. Kollárova
ul. Havlíčkova
směr ul. Údolní a Polenská >>
drážní potok
km 0,340 - 0,415 vlevo
úprava břehové hrany - kamenná rovnanina
km 0,415 - 0,468 vlevo
úprava břehové hrany - kamenná rovnanina
km 0,468 - 0,510 vlevo
úprava břehové hrany - kamenná rovnanina
km 0,510 - 0,523
trasa vedena na polorostech se zábradlím
km 0,523 - 0,551
trasa vedena na polorostech v souběhu
km 0,551 - 0,557
trasa vedena na polorostech se zábradlím
km 0,552 - 0,562
svahovky vprávo dl.16 m
VS-5
VS-5A
VS-6
VS-7
B15
B2
SO402
km 0,496 - 0,512
Výková přeložka kabel.trasy
Uložení kabelů do chrániček
(1.telefonní)
V TUHELU VEST KABEL VO, CYKY-J 5x4 V OCELOVÝCH TRUBKÁCH HZ38 2N NA PŘÍCHYTKÁCH VE VRCHOLU KLENBY
LEGENDA NÁVRHU:
OSA CYKLOSTEZKY
VNĚJŠÍ OBRUBA
OCHRANNÉ PÁSMO DRÁHY
STROMY K POKÁCENÍ
GEOLOGICKÉ SONDY
CYKLOSTEZKA (asfalt.)
CYKLOSTEZKA (polorošty)
ÚPRAVA BŘEHOVÉ HRANY
SVAHOVÁNÍ - NÁSYP
SVAHOVÁNÍ - VÝKOP
LEGENDA VO
KABEL VO - CYKY-J 5x4/HDPE63 + FeZn30/4
SVÍTIDLO VO ANTIVANDAL, NAPŘ. RAMBO-LED-FL-7500-4K, IP66/IP67, I=1910 mm, 50W, 5787K,
Rozvodná soustava VO: 3+PEN, 1+N+PE, 50Hz, 230/400V / TN-C, TN-S
Ochrana PND VO: automatickým odpojením v síti TN, dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3
POZNÁMKA
- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE POUŽÍT KÓT Z PŘILOŽENÉ SITUACE.
- VEŠKERÉ ROZVODY VO A INSTALACE PROVÁDĚT V SOULADU SE STANDARDY MĚSTA A SPRÁVCE OSVĚTLENÍ.
- KABELY VO BUDOU ULOŽENY V ZEMI V CHRÁNIČCE HDPE63 V CELÉ DÉLCE, V SAMOSTATNÉM VÝKOPU 35x80cm V HLOUBCE 70cm, NA LOŽE Z PŘESÁTÉ ZEMINY, PŘEKRYTÝ PŘESÁTOU ZEMINOU TL. 10cm A OZNAČENY VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ
C.
Zákresy podzemních inženýrských zařízení nesouží jako vytyčovací výkres – před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich vytýčení správcem sítí a jejich označení na místě dle platných předpisů
vedoucí projektant Bc. Pipa
zodp. projektant Bc. Pipa
vypracoval/CAD Bc. Pipa
kontroloval Ing. Sedlák
Profi
PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Přílepem 0, 586 01 Jihlava
tel.: 567 579 151, www.profi-jih.cz
Objednatel: Statutární město Jihlava
formát 6 A4
akce
CYKLOSTEZKA R05
UL. 5.KVĚTNA – HL.NÁDRAŽÍ, JIHLAVA
datum 10/2023
stupeň PDPS
zak.č. 2022-000085
paré č.
obsah
SITUACE STAVBY III.
měřítko 1:250
č. výkresu C.4.