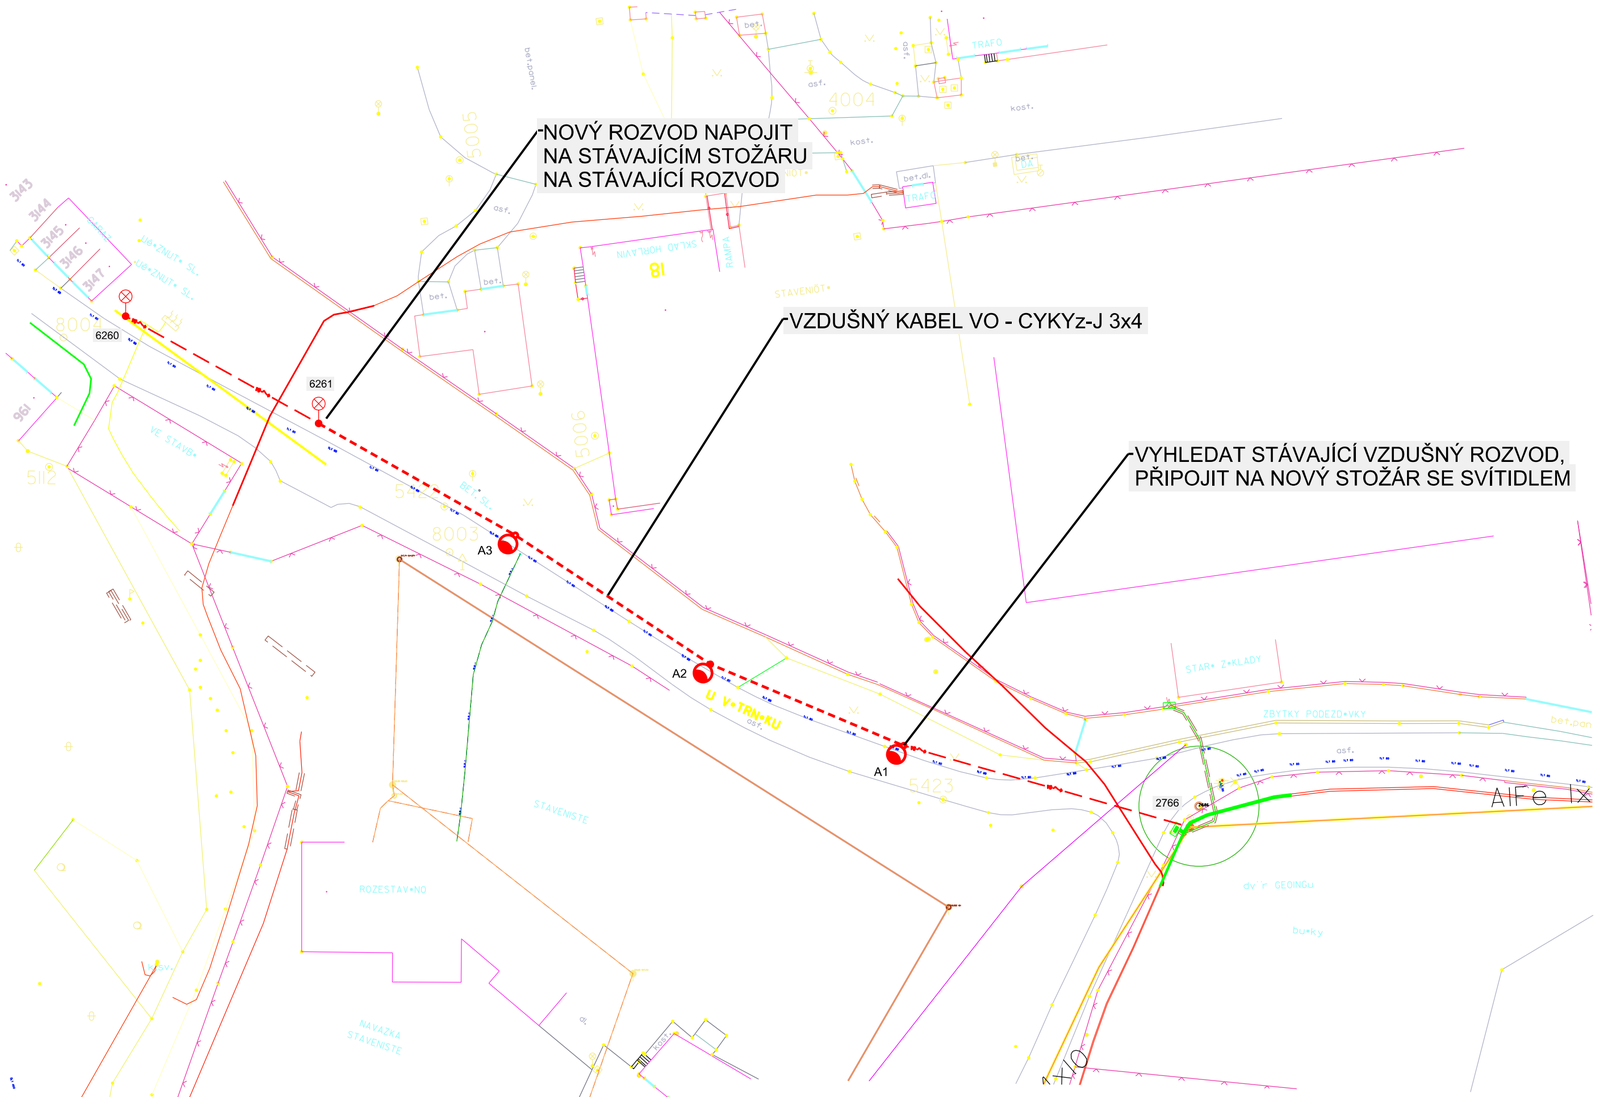

LEGENDA

- VZDUŠNÝ KABEL VO - CYKYz-J 3x4
- STÁVAJÍCÍ VZDUŠNÝ ROZVOD VO
- A — Svítidlo VO LED 30W/2700K, >130lm/W, IP66, IK08, instalované na stožáru l=6,0m, bez výložníku, zemní část stožáru opatřit plastovým návlekem nebo nástřikem
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR SE SVÍTIDLEM VO

POZNÁMKA

- PODZEMNÍ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE PODZEMNÍCH SÍTÍ O JEJICH VYTYČENÍ DETEKTOREM NEBO Z DOKUMENTACE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NELZE POUŽÍT KÓT Z PŘILOŽENÉ SITUACE
- ROZVODY VO BUDOU PROVEDENY VZDUŠNÝM ZÁVĚSNÝM KABELEM
- STOŽÁRY BUDOU OPATŘENY ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM OD VÝROBCE, ZEMNÍ ČÁST STOŽÁRŮ BUDE OPATŘENA PLASTOVÝM NÁSTŘIKEM NEBO NÁVLEKEM
- ZÁKLADY PRO STOŽÁRY BUDOU PROVEDENY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCE STOŽÁRŮ A DLE VÝKRESU Č. D.1
- SPRÁVCE VYUŽIJE REPASOVANÁ SVÍTIDLA A STOŽÁRY

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- ROZVODY TELEFONU (NEPROVOZOVANÉ)
- ROZVODY TELEFONU (SDĚLOVACÍ)
- ROZVODY VODOVODU, PŘÍPOJKY
- ROZVODY KANALIZACE
- ROZVODY NN - KABELOVÉ
- ROZVODY NN - VZDUŠNÉ
- ROZVODY OK - ROWANET

Rozvodná soustava NN: 3+PEN, 3+N+PE, 1+N+PE, 50Hz, 230/400V / TN-C, TN-S
Ochrana PND: automatickým odpojením v síti TN, dle ČSN 33 2000-4-41, ed.3

S

Veřejné osvětlení

Zodp. proj.:	Ing. Zbyněk Pecina	
Akce : Rozšíření VO v ul. U Větrníku		Ing. Zbyněk Pecina Projektování el. zařízení Fügnerova 8, Jihlava mobil: 608 76 95 44 mail: zbyndapecina@seznam.cz
		Stupeň: DUSP + PDPS
		Datum: květen 2024
Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava		Formát: 6 x A4
		Číslo zakázky: a342024
Výkres : SITUACE - ROZVOD VO		Měřítko : 1:500
		Kopie č.: / Výkres č.: C.3