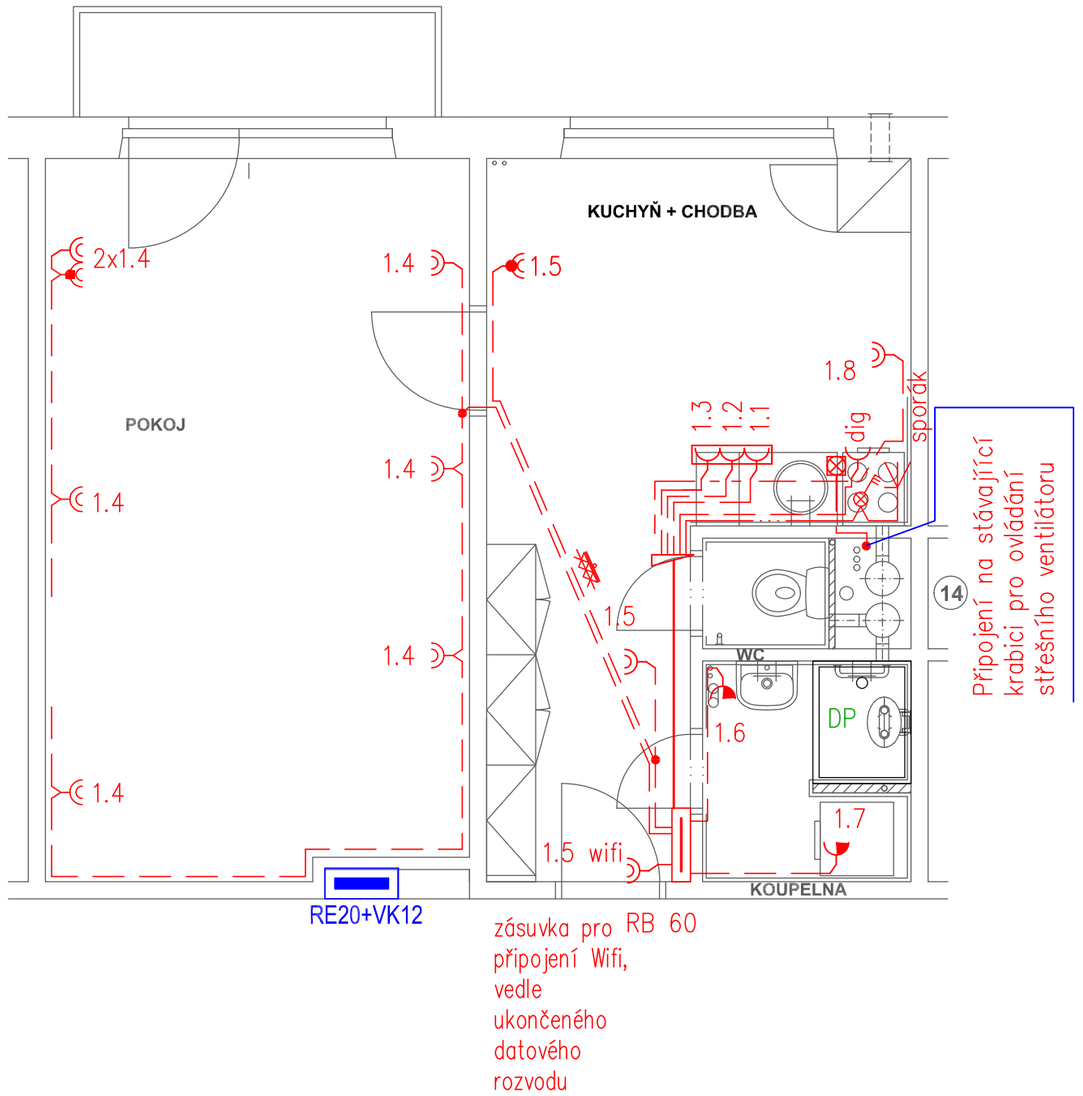

Poznámky:
Elektroinstalace bude uložena v drážkách pod omítkou a také v drážkách v podlaze. V podlaze bude kabláž uložena v trubkách z důvodu mechanické ochrany před zabetonováním. Bude využito stávajících pozic vypínačů a zásuvek. Při drážkování v podlahách nutno dát pozor na stávající kabeláž spodních bytů. Před a po drážkování nutné ověřit funkci svítidel v bytech o patro níž.

Legenda značek:
- El. vývod 3-fázový
- RZ1 Elektrorozvaděč
- Trojpólový vypínač se signálkou
- Zásuvka dvojnásobná 230V, pod omítku, IP 40
- Zásuvka dvojnásobná 230V, pod omítku, s přepěťovou ochranou IP 40
- Zásuvka 230V, pod omítku, IP 40
- Vypínač řazení 1/0, pod omítku, IP 20
- Zásuvka 230V, pod omítku, IP 44
- Vedeno v podlaze

Provozní napětí:
3x230/400V,50Hz
Ochrana před nebezpečným dotykem – automatickým odpojením od zdroje

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval
Ing. Jiří Jánský	Ing. Mich. Nestrojil	Ing. Mich. Nestrojil
Místo, okres:	Jihlava	Jihlava
Investor:	Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava	

Akce:
DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava
Oprava bytových jader v bytových jednotkách
č. 60 a 61

Příloha:
Silové rozvody 4NP byt 60

SPA spol. s r.o. JIHLAVA
společnost projektových ateliérů
Havlíčkova 46, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 579 306 746
E-mail: projekce@spa.ji.cz

Formát:	2xA4
Datum:	01/2025
Stupeň:	DPS
Zakázka číslo:	2501-04-001
Měřítko	Číslo výkresu:
1:50	600