



PŮDORYS 1.PP

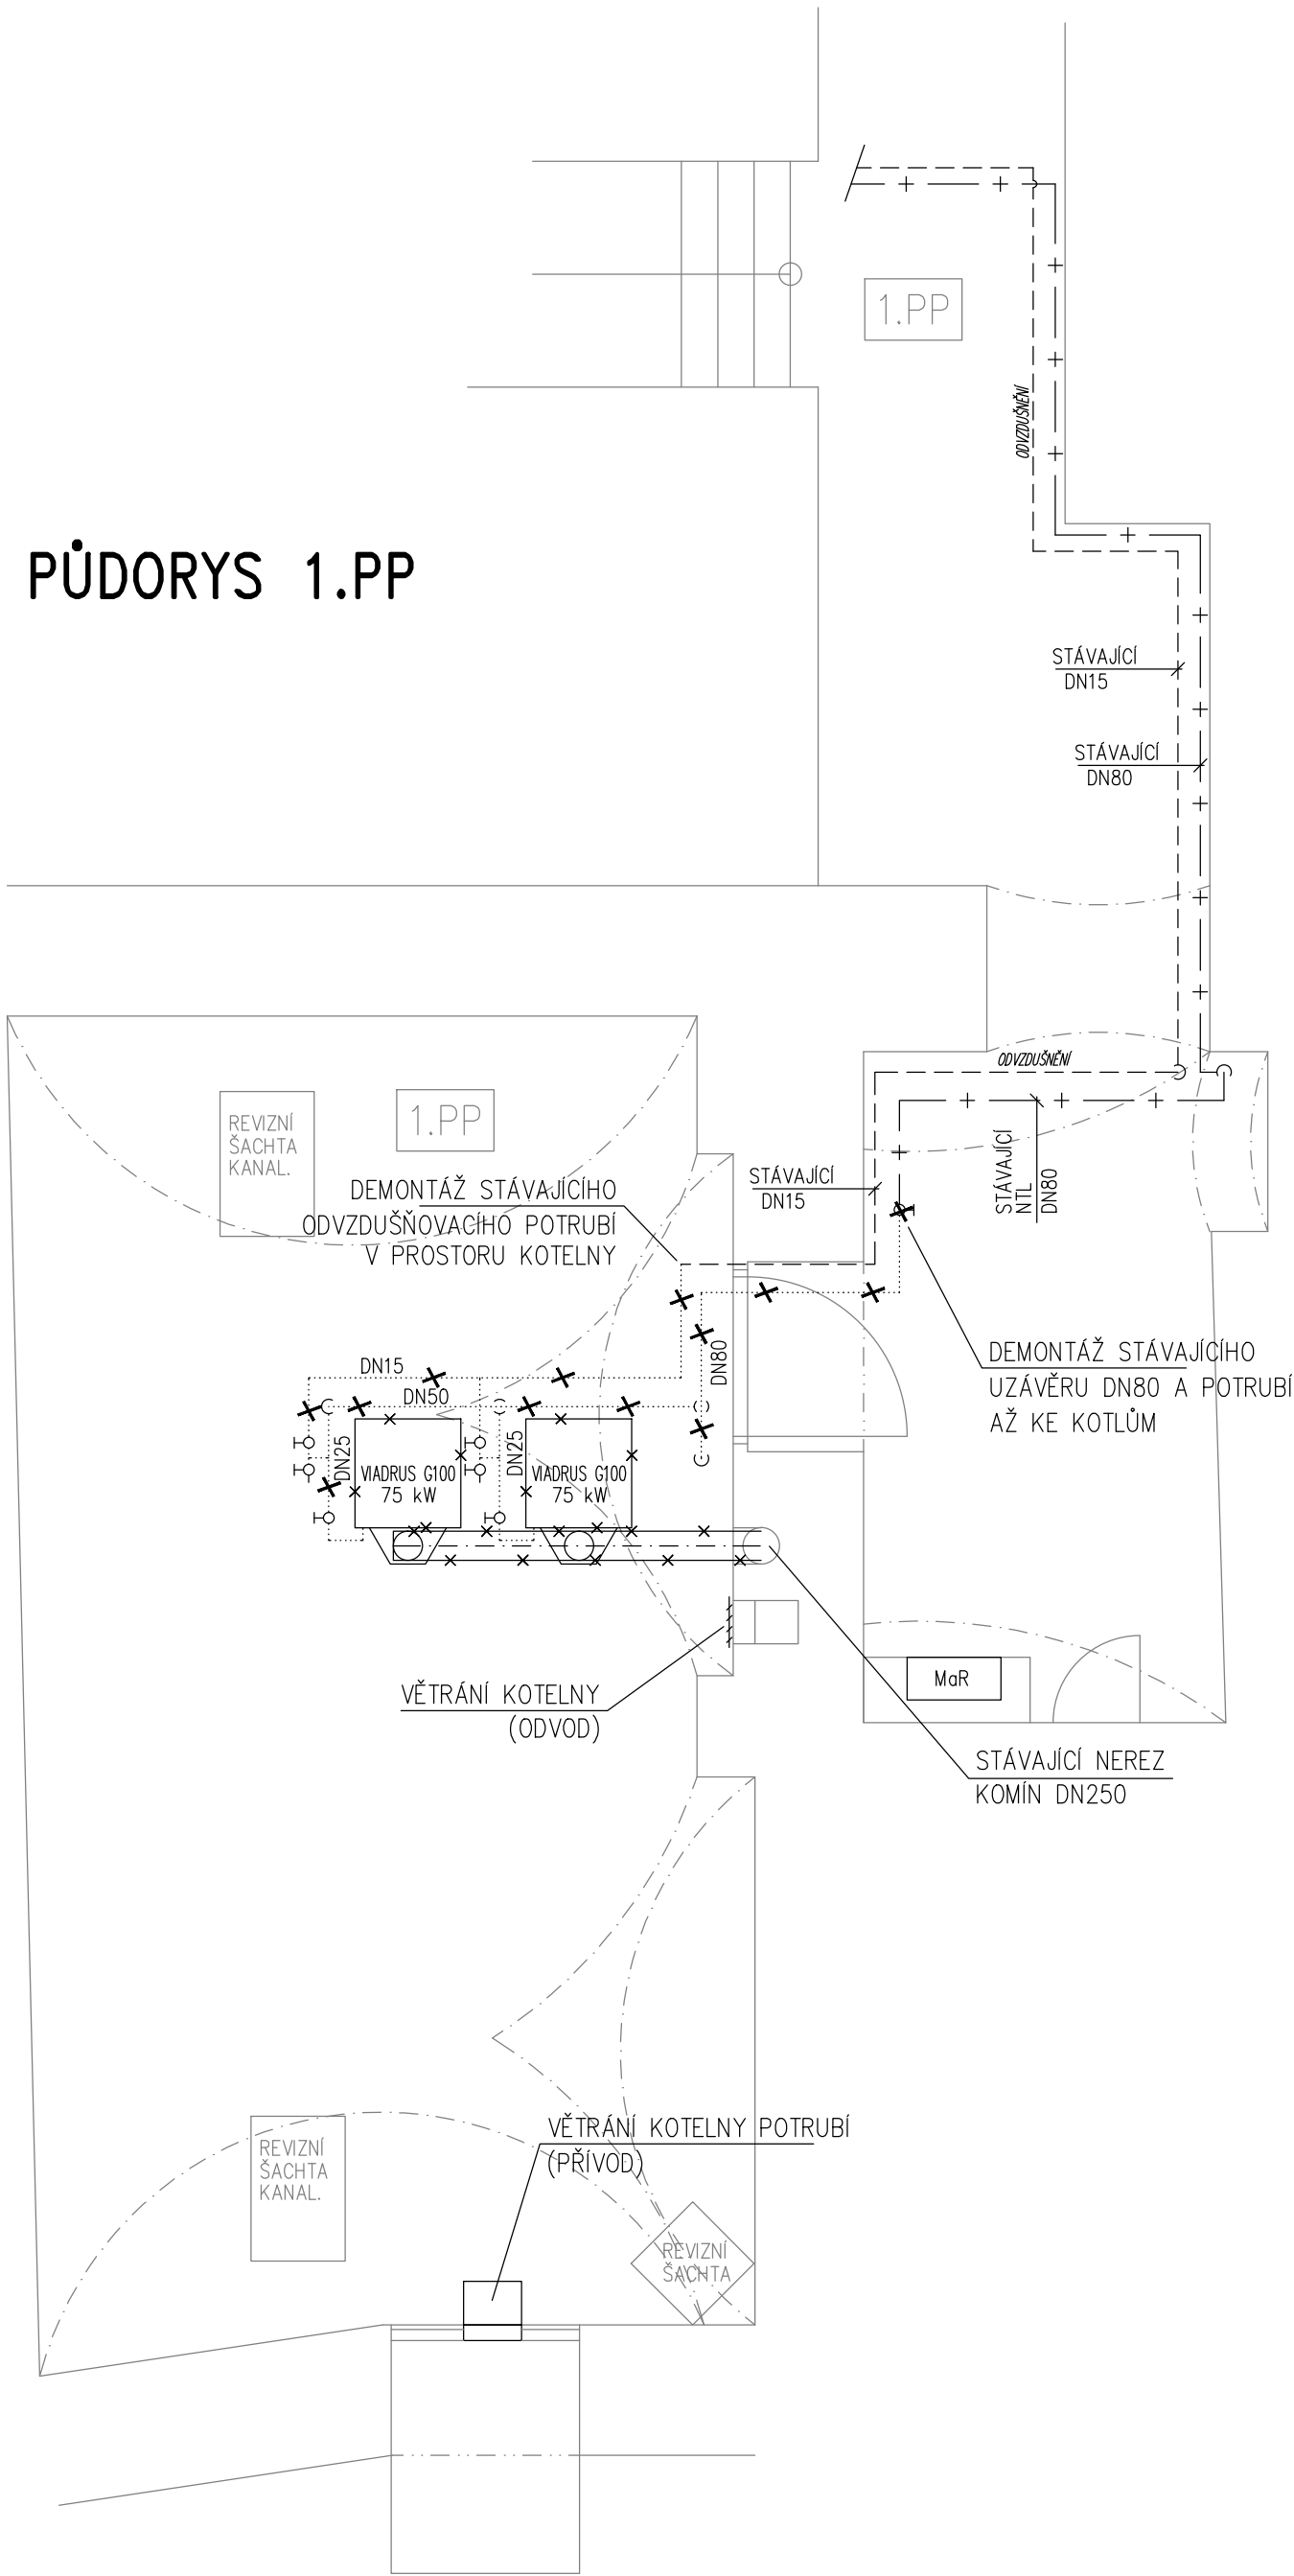

PŮDORYS 1.NP

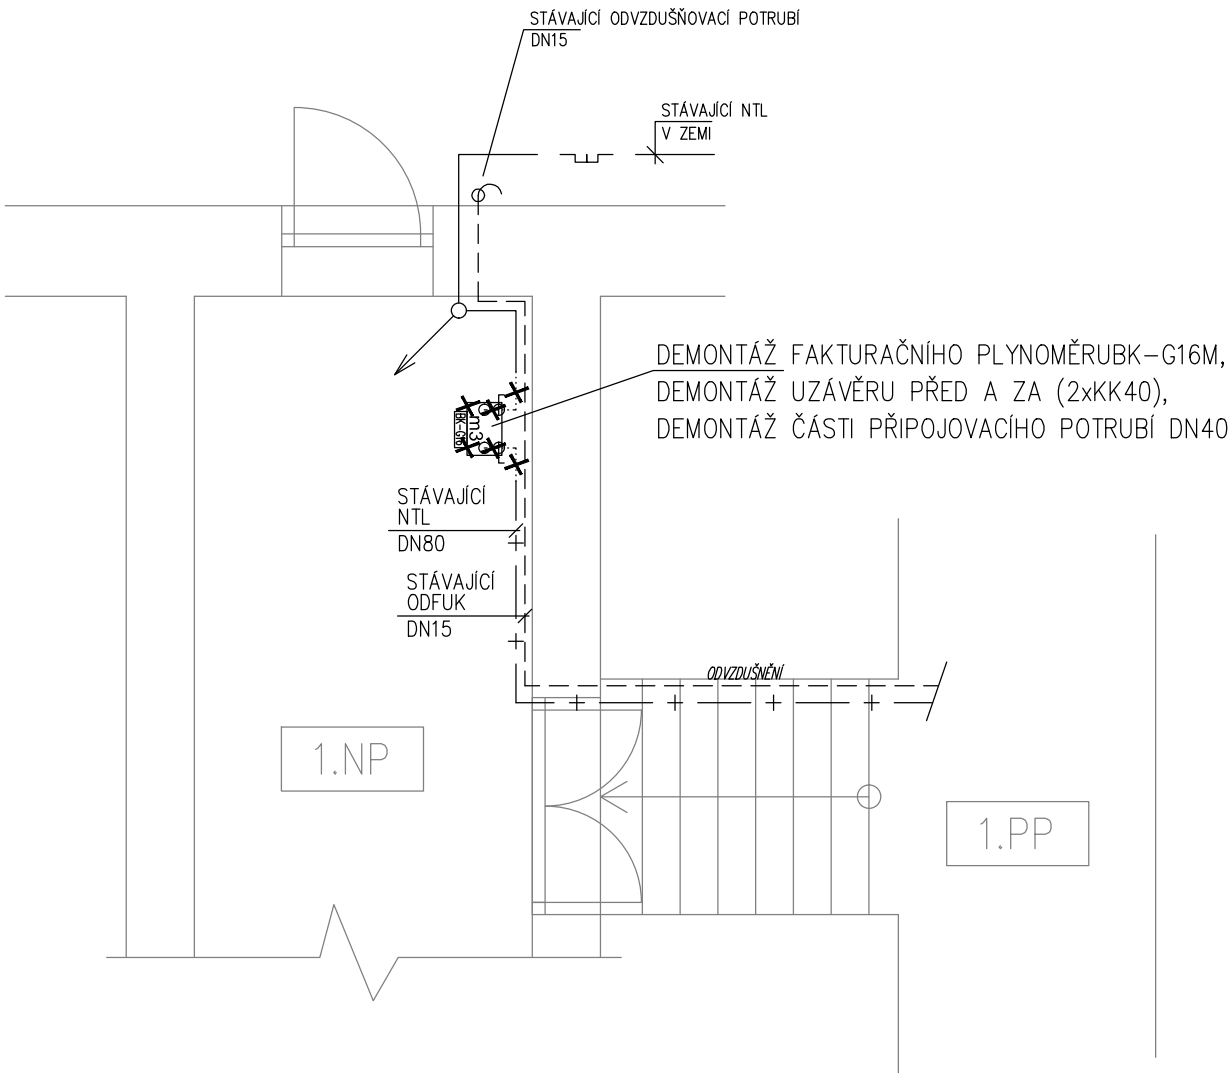

LEGENDA ZAŘÍZENÍ



DEMONTOVANÉ–ZRUŠENÉ STACIONÁRNÍ LITINOVÉ PLYNOVÉ KOTLE VIADRUS G100, VÝKON 75kW

- STÁVAJÍCÍ STL PŘÍPOJKA PLYNU
- STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ ROZVOD NTL (OPZ)
- STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBNÍ PLYNU
- ZRUŠENÉ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ PLYNU



DEMONTÁŽ FAKTURAČNÍHO PLYNOMĚRU BK–G16M, DEMONTÁŽ UZÁVĚRU PŘED A ZA (2xKK40), DEMONTÁŽ ČÁSTI PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ DN40

D1.01.4c PLYNOVÁ ODBĚRNÁ ZAŘÍZENÍ

VEDOUČÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	DP projekt s.r.o.	
ING. DUŠAN LÉDL	ING. PETR TŮMA	ING. DUŠAN LÉDL		
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava			ledl@dprojekt.cz	gsm: 608479668
NÁZEV AKCE:			tuma@dprojekt.cz	gsm: 737865598
OPRAVA PLYNOVÉ KOTELNY MASARYKOVO NÁM. 34, JIHLAVA			FORMÁT	4 x A4
			DATUM	04 / 2024
VÝKRES	PŮDORYS – DEMONTÁŽ		STUPEŇ	DPS
			ZAK. ČÍSLO	
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			1:50	D1.01.4c-02