



PŮDORYS 2.NP

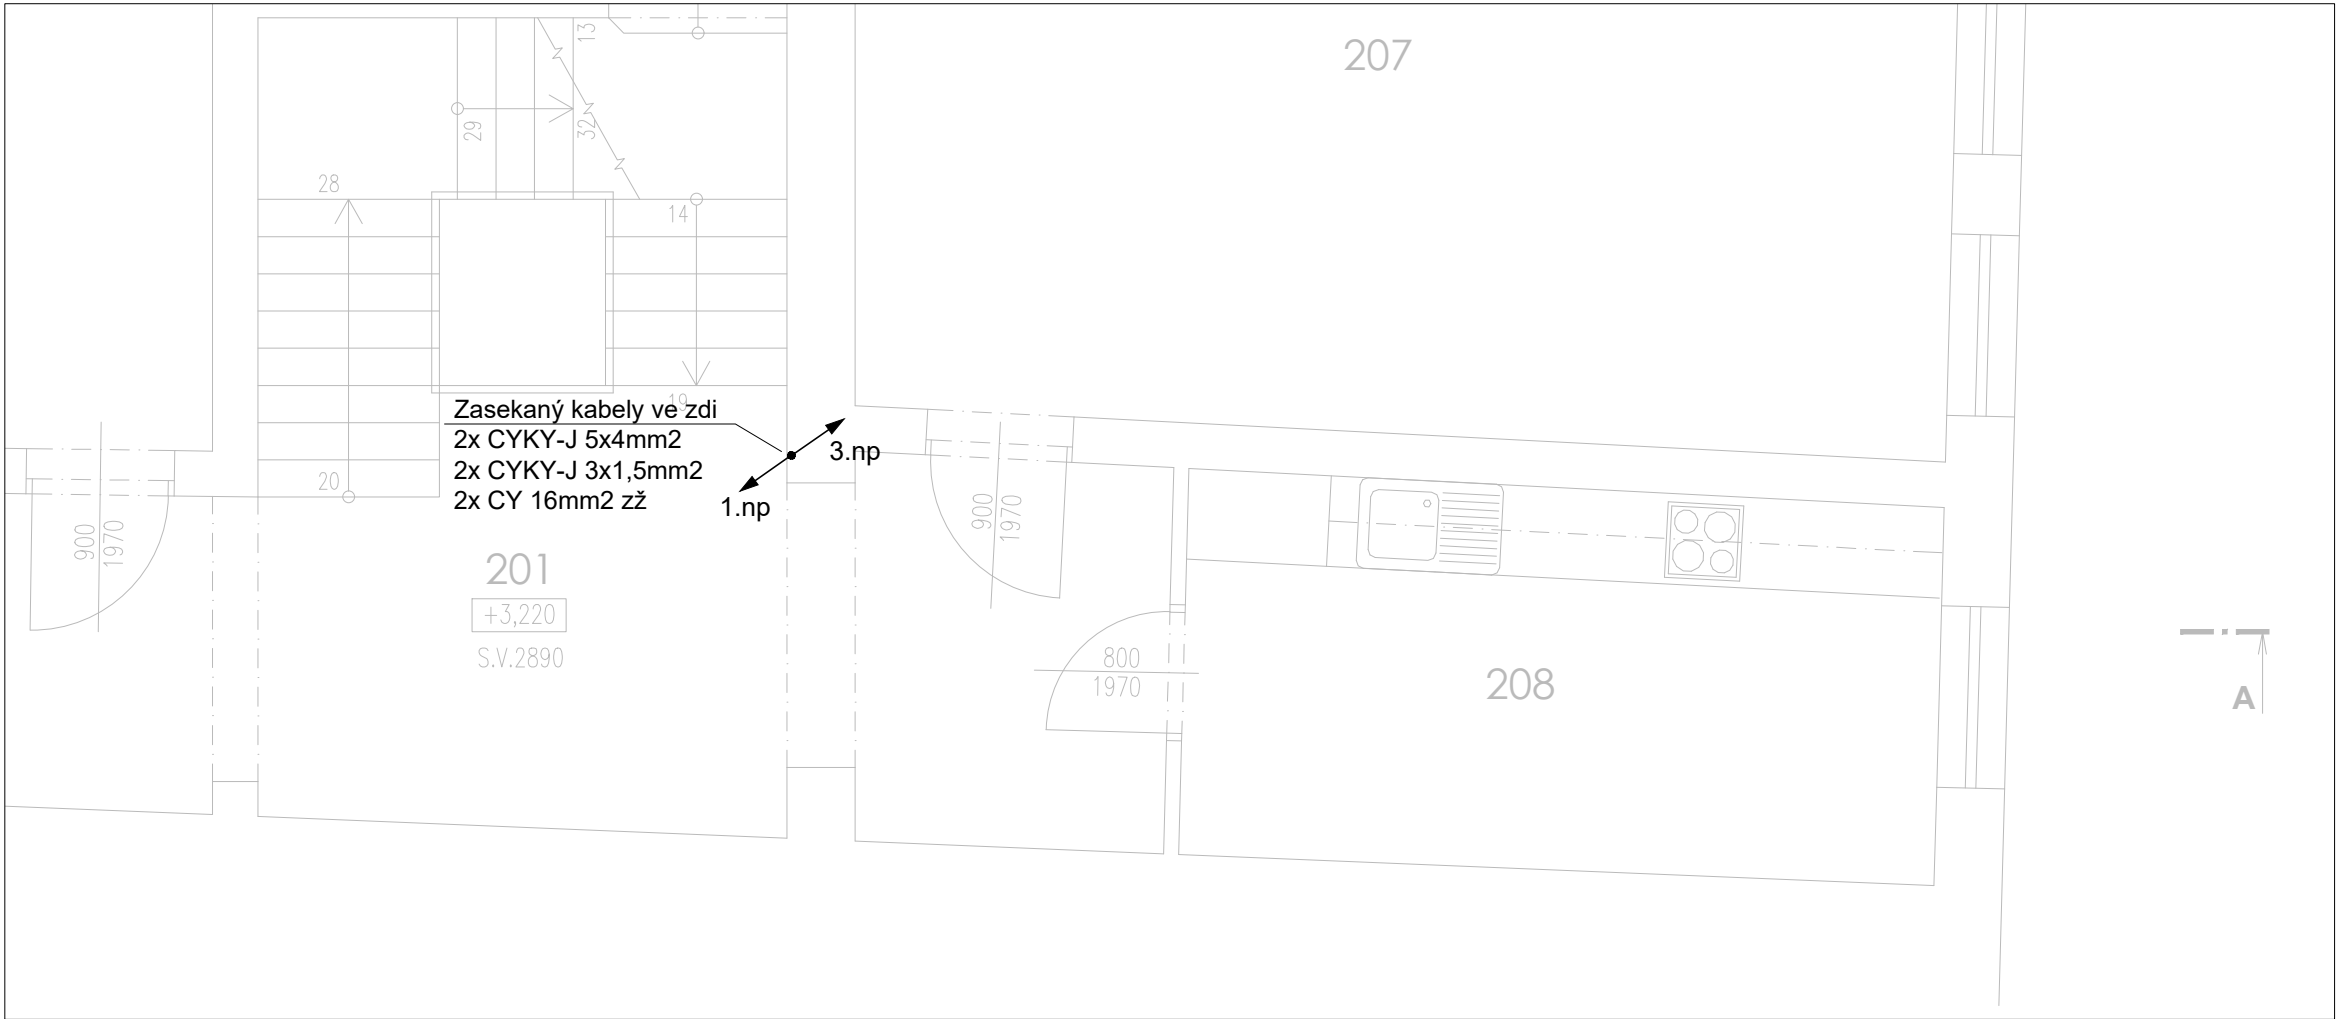


PŮDORYS 1.NP

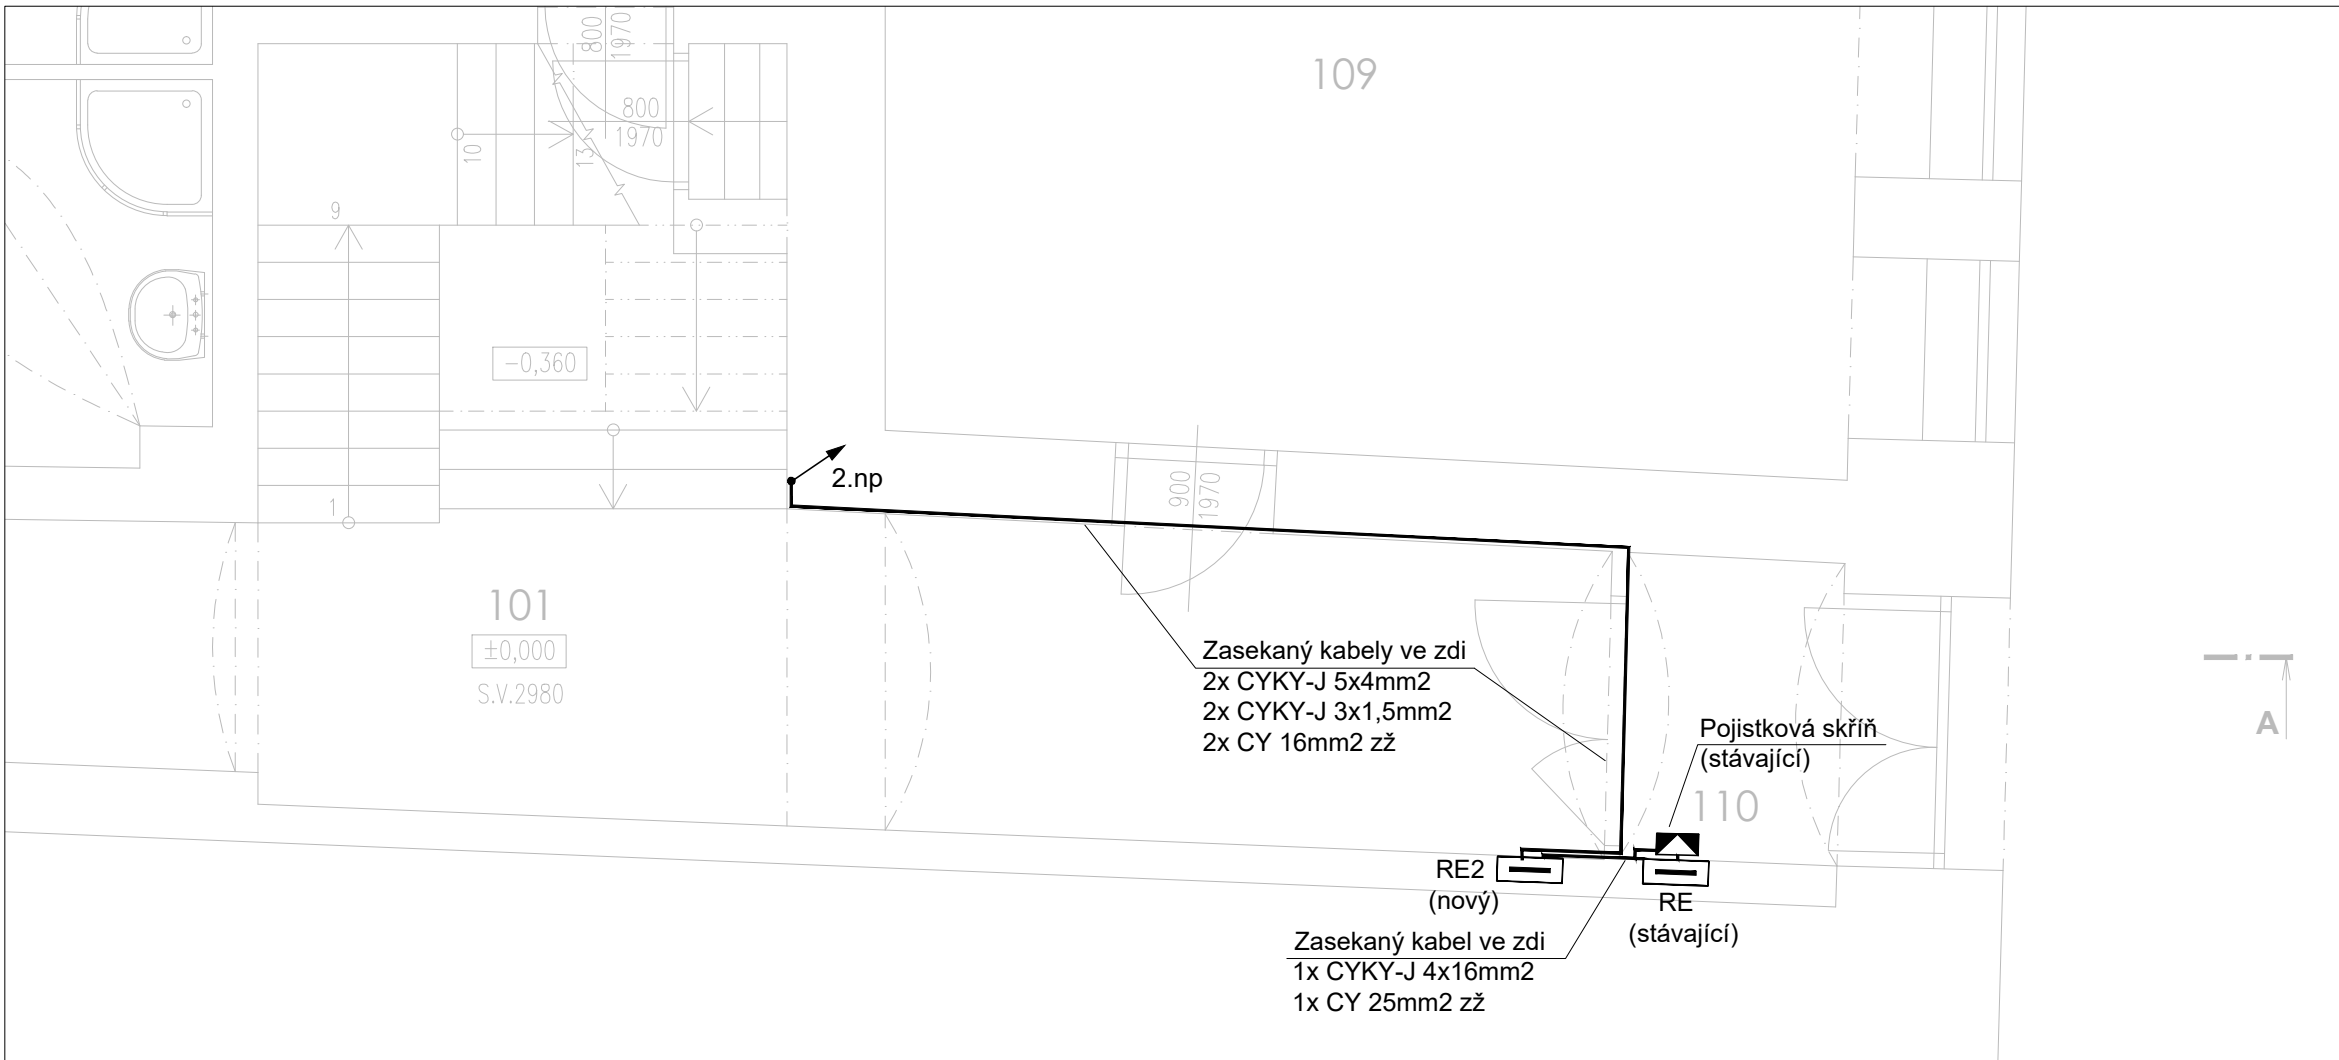

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO VÝKRESOVÉ ČÁSTI DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!

Tato dokumentace je určena pouze pro stavební řízení (SŘ).
V tomto stupni je proveden pouze hrubý návrh a zpracovatel
této projektové dokumentace nepřebírá jakékoliv záruky a odpovědnost za případné
škody, vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než k jakým je určena.

PROJEKT EI POUZE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (SŘ)
PROUDOVÁ SOUSTAVA: TN-S 3+N+PE 50Hz 230/400V
OCHRANA: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE
ČSN 33 2000-4-41, ZVÝŠENÁ OCHRANNÝM POSPOJENÍM,
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM.



Veškerá práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
KAREL SVOBODA	ING. PETR MYSLIVEC
KRESLIL	RADEK ZDRAŽIL
OBEC	JIHLAVA
KRAJ	VYSOČINA

INVESTOR :	Statutární město Jihlava MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 97/1, 586 01 JIHLAVA
------------	---

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU JOŠTOVA č.p. 3					NÁZEV AKCE
D.1.4.2 Elektroinstalace					
k.ú. JIHLAVA č.par. 11					
ZAKÁZ. Č.	DATUM	ÚČEL	SŘ	MĚŘÍTKO	1 : 50
ZK23/44	07/2023				
NÁZEV VÝKRESU				Č.V.	D.1.4.2-02
PŮDORYS 1.NP - 2.NP					