


KŘÍŽENÍ S PLYNOVÝM POTRUBÍM

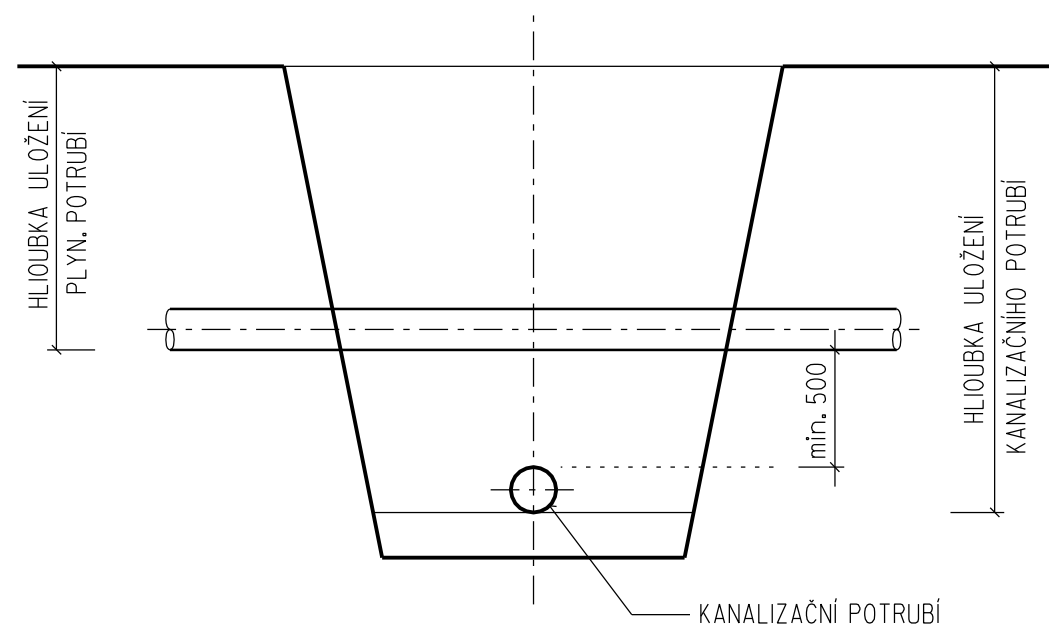

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI MEZI VEDENÍM TECH. VYBAVENÍ A KANALIZ. POTRUBÍM

Vedení	Vzdálenost mezi kanalizačním potrubím a jiným vedením [m]	
	Souběžným	Křížujícím
Sílové kabely do 10 kV	0,5	0,3
Sílové kabely do 35 kV	0,5	0,5
Sílové kabely do 110 kV	1,0	0,5
Sdělovací kabely	0,5	0,2
Plynovody do 0,05 MPa	1,0 <sup>1/</sup>	0,5 <sup>3/</sup>
Plynovody do 0,3 MPa	1,0	0,5 <sup>3/</sup>
Vodovodní potrubí	0,6	0,1
Tepelné vedení	0,3	0,1
Kabelovody	0,3	0,1
Potrubní pošta	0,3	0,3
Kolektor	0,3 <sup>2/</sup>	0,1
Koleje tramvajové dráhy	1,2	-


1/ Při souběhu s plynovodní přípojkou je možné snížit na 0,4 m

2/ Není-li kanalizace vedena pode dnem kolektoru

3/ Při menší vzdálenosti se opatří plynovod trojnásobnou izolací, přesahující kanalizační potrubí na každou stranu o 1,0 m a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 2 kV

KŘÍŽENÍ S KABELY :  
EL. KABELY NN, VN, OPTICKÉ KABELY apod.

①	POKLOP KABELOVÉHO ŽLABU AZD 28 - 50 (500x230x40)
②	KABELOVÝ ŽLAB AZD 27 - 100 (1000x230x180)
③	KABELY EL., TELEFON, OPTIKA apod.

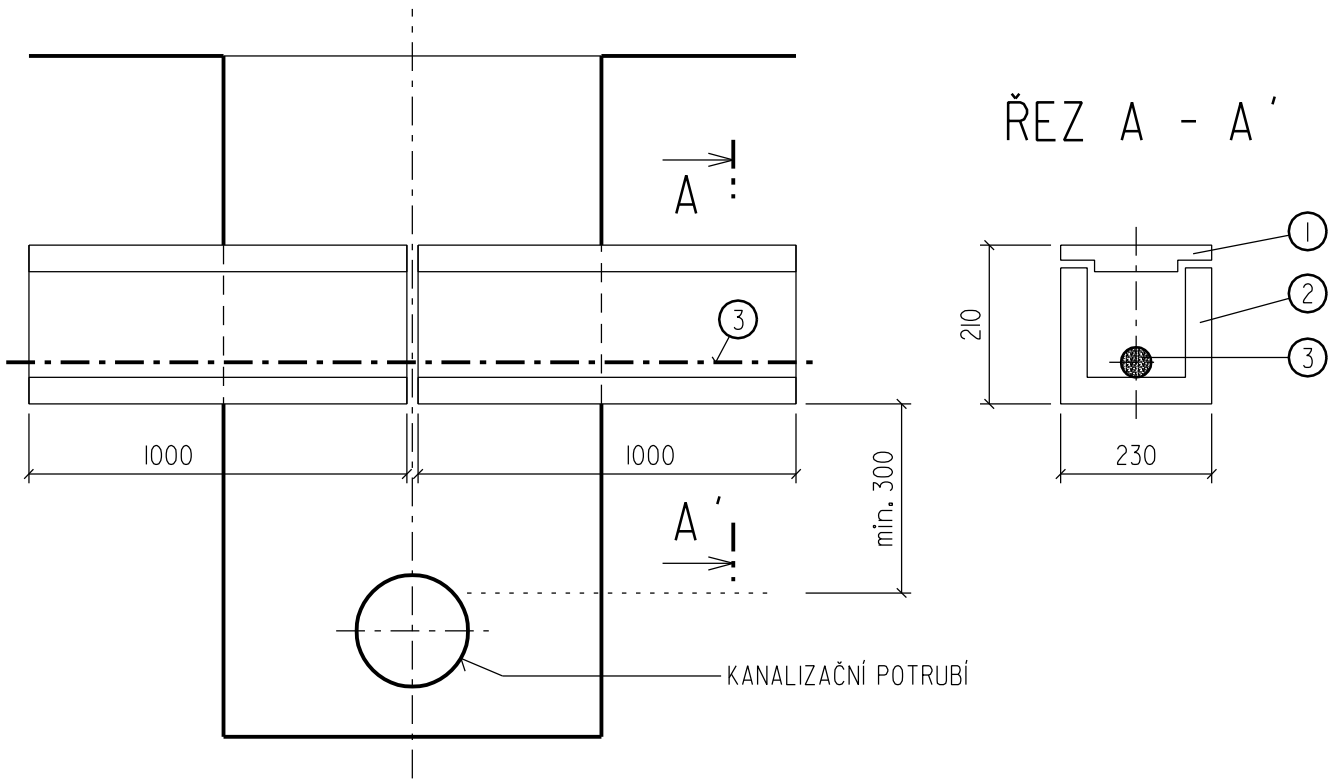

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN NECHAT SIVYTYČIT PRŮBĚH VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ OD PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE SÍTÍ A TO PŘÍMO NA STAVENÍŠTI

S0 02 Zkapacitnění úseku stoky B

	Vypracoval ING. KOPECKÝ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	<div>AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA</div>	
Investor : Statutární město Jihlava	Kraj : Vysočina			
Rekonstrukce virového separátoru ul. Polenská, Jihlava			Datum	06/2024
			Číslo zak.	2693
			Stupeň	DPS
Příloha : Křížení s podzemními inž. sítěmi			Měřítko : ---	Příloha č.: D.2.6