



ÚPRAVA VÝVODU VYHLEDÁVACÍHO KABELU VODOVODU
OSAZENÍ PODZEMNÍHO ODVZDUŠNĚNÍU DRAŽNÍHO POTOKA

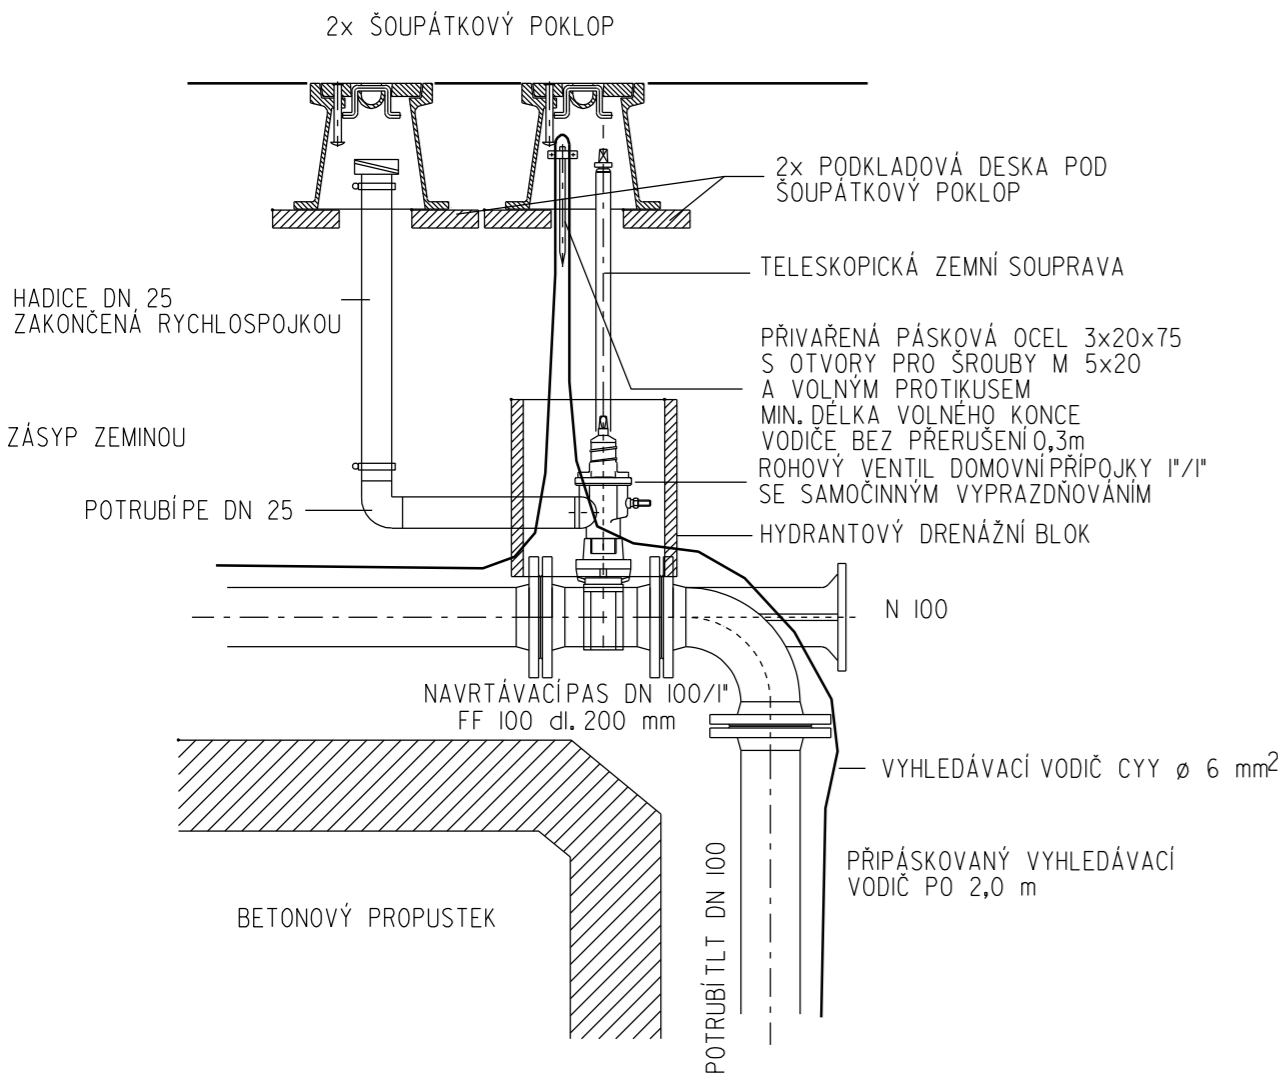


ÚPRAVA VÝVODU VYHLEDÁVACÍHO KABELU VODOVODU
OSAZENÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU

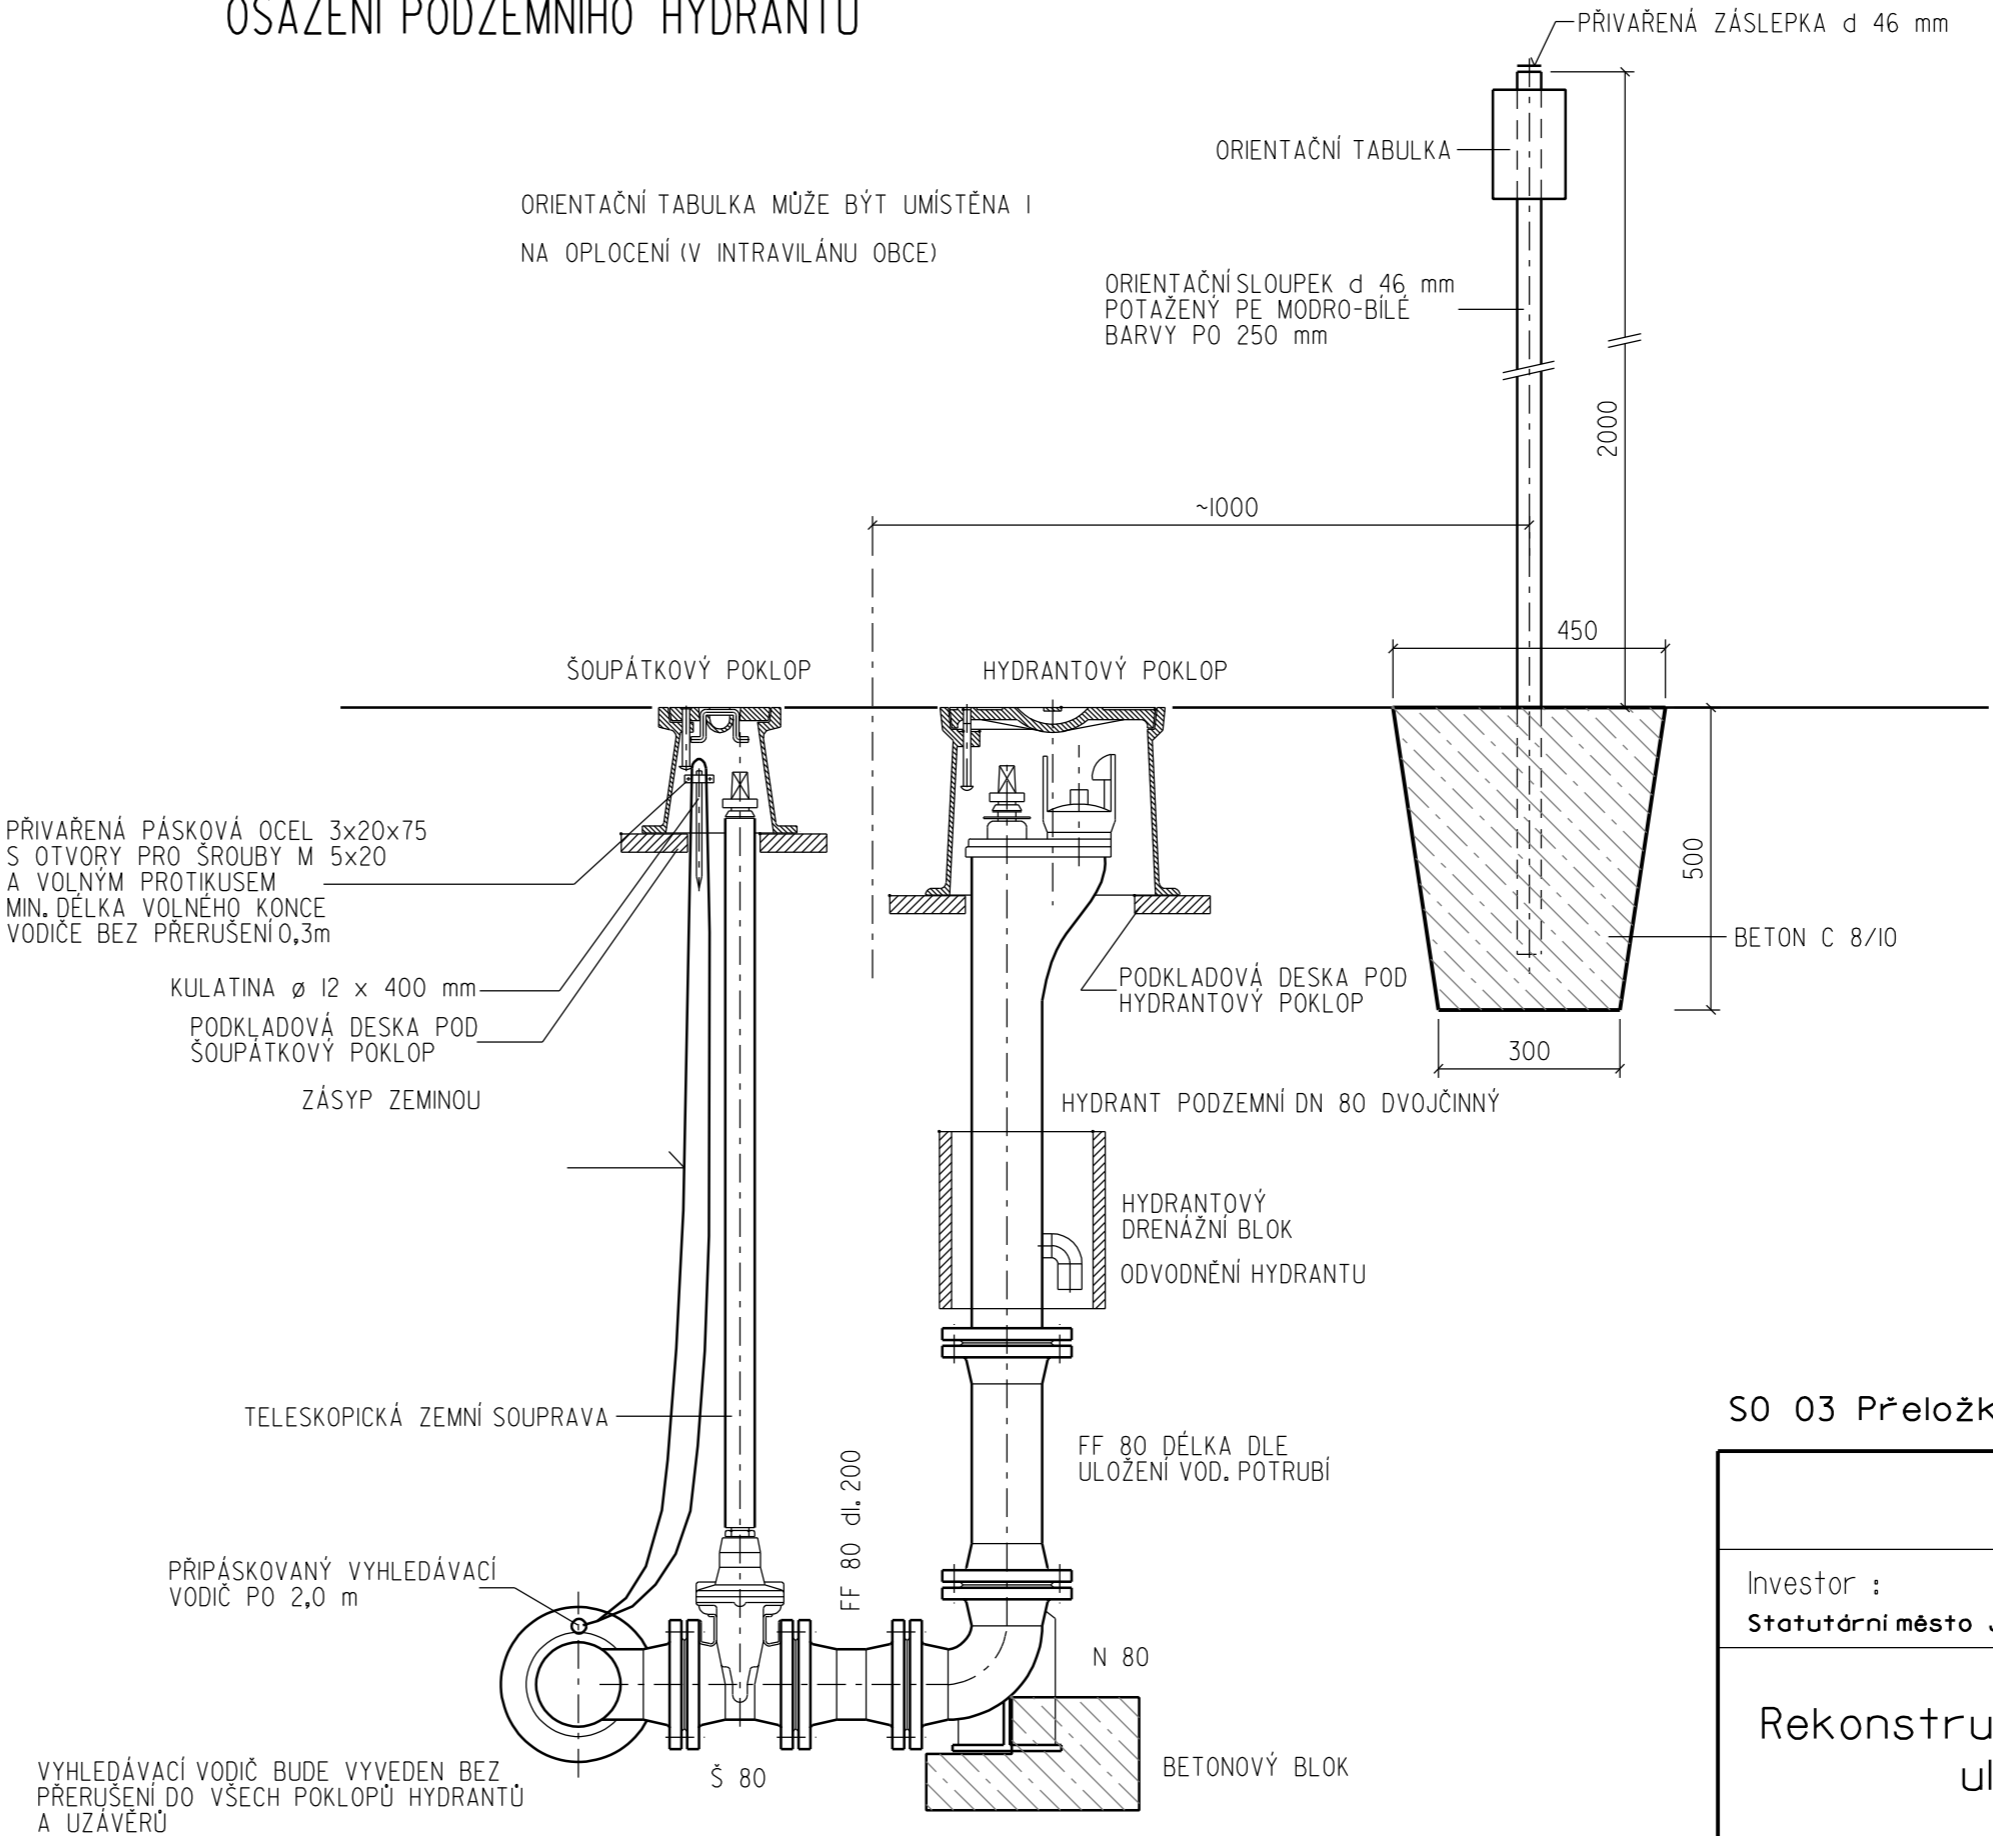

ORIENTAČNÍ TABULKA

ZNAČENÍ HYDRANTU - ČERVENÁ BARVA, ČÍSLIC
ZNAČENÍ ŠOUPÁTEK - MODRÁ BARVA, ČÍSLIC

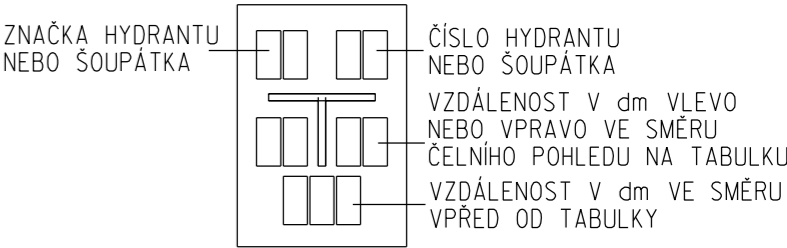

Největší vzdálenost tabulky od armatury v kolmém směru je 20,0 m, v bočním směru 15,0 m. Sloupky s orientačními tabulkami se umísťují co nejbližše označované armaturě, ne však blíže než 1,0 m. U vodovodů DN 500 a větších nejbližše 3,0 m.

S0 03 Přeložka vodovodního řadu

	Vypracoval ING. KOPECKÝ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	<div>AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA</div>	
Investor : Statutární město Jihlava		Kraj : Vysočina		
Rekonstrukce virového separátoru ul. Polenská, Jihlava			Datum	06/2024
			Číslo zak.	2693
			Stupeň	DPS
Příloha : Podzemní hydrant			Měřítko : ---	Příloha č.: D.3.7