

PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV
M 1:75

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- JEDNOPÓLOVÝ SPINAČ, ŘÁZENÍ 1
— TLAČITKOVÝ OVLADAČ SE SIGNALIZAČNÍ DOUTNAVKOU
— ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ
— ZÁSUVKA 230 V JEDNODUCHÁ, DO VLHKU IP44
— ZÁSUVKA 400 V
— ELEKTRICKÝ ROZVÁDĚČ
— ZNAČKA UDÁVAJÍCÍ ZVÝŠENOU OCHRANU POSPOJOVÁNÍM
— VÝVOD JEDNOFÁZOVÝ, 230 V
— VÝVOD TŘÍFÁZOVÝ, 400 V
— ZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
— KABELOVÝ ŽLAB 62/50mm
— MOTOR

LEGENDA SVÍTIDEL

- A — SVÍTIDLO LED, POLYKARBONÁTOVÝ KRYT, PŘÍSAZENÉ, 4000 K, 6400 lm, 51,4 W, IP66
N — SVÍTIDLO LED, NOUZOVÉ, DOBA NEZÁVISLOSTI 3 HODINY, 94 lm, 3 W, IP65

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA

3PEN 400V AC 50 Hz / TN-C
3NPE 400V AC 50 Hz / TN-S

OCHRANA PŘED ŮRAZENÍM ELEKTRICKÝM Proudem
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed3


- 411.2 Základní ochrana před přímým dotykem
— A.1 Základní izolace živých částí
— A.2 Ochrana předpídkami nebo kryty
— 411.3.1 Doplnková ochrana proudovým chráničem
411.3 Ochrana při poruše
— 411.3.1 Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
— 411.3.2 Automatické odpojení při poruše
— 415.1 Doplnková ochrana proudovými chrániči
— 415.2 Doplnková ochrana: doplňujícím ochranným pospojováním

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
001	HALA	43,6
002	RECEPCE	6,7
003	KANCELÁŘ	7,5
004	SKLAD	3,6
005	XXXX	8,0
006	—	—
007	CHODBA SAUNY	13,8
008	XXX	52,7
009	ODPOČÍVÁRNA	21,4
010	ŠATNA SAUNY	12,4
011	CHODBA+SPRCHY	12,5
012	ODPOČÍVÁRNA	5,6
013	OKLID	1,9
014	PŘEDSÍŇ+WC	5,3
015	OCHLAZOVNA+BAZÉNEK	43,7
016	SAUNÉR	9,7
017	SAUNA	15,5
018	ŠATNA REHABILITACE	12,5
019	SPRCHY	4,3
020	CHODBA	24,8
021	OBSLUHA REHABILITACE	8,3
022	SOLARIUM	4,0
023	VÍRIVKY	32,1
024	MASÁŽE	16,0
025	ŠATNA PERSONÁLU	15,2

026	WC IMOBILNÍ	3,5
027	SOC.ZÁZEMÍ PERSONÁLU	5,4
028	SCHODIŠTĚ DO BAZÉNOVÉ HALY + NOUZOVÝ VÝVOD	3,5
029	CHODBA	15,6
030	DÍLNA	49,1
031	ELEKTROROZVODNA	13,1
032	STROJOVNA PRO VÍRIVKY	15,7
033	SKLAD	31,5
034	STROJOVNA S PLOŠNAMI + CHODBA	517,0
035	OPRAVNA VODY	180,1
036	STROJOVNA ÚPRAVY VODY	117,2
037	GARAŽ	57,7
038	DÍLNA	65,5
039	SKLAD	54,5
040	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	61,4
041	—	4,7
042	DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU	11,3
043	ŠATNA PERSONÁLU	5,6
044	SOC. ZÁZEMÍ PERSONÁLU	5,6
045	ROZVODNA EL.+MaR	13,7
046	—	11,4
047	STROJOVNA PŘÍPRAVY TUV+ ROZDĚLOVÁČE UT	54,6
048	REGULAČNÍ STANICE PLYNU	6,8
049	MANIPULAČNÍ PROSTOR	18,9
050	—	16,3
051	—	17,4
052	—	10,6
053	ZADVEŘÍ	2,0
054	SCHODIŠTĚ	19,7
055	SCHODIŠTĚ	19,7

SCHÉMA STAVBY

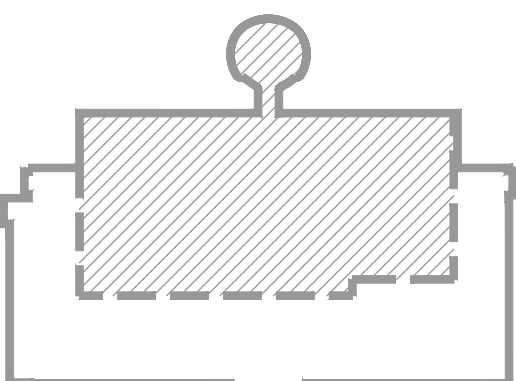

±0 podlaha v m.č. 104

a)				
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. PETR HANAČEK			
PROJEKTANT	ING. PETR HANAČEK			
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK			
INVESTOR	Statutární město Jihlava			
MÍSTO STAVBY	Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava			
STAVBA	BAZÉN E.ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA REKONSTRUKCE BAZÉNOVÝCH VAN V OBJEKTU S001 KRYTÝ BAZÉN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUDÁ			
			ÚČEL	PROVÁDĚNÍ
			STAVBY	
			Č. ZAK.	11345-003-000
			ARCHIVNÍ ČÍSLO	HP4-2-102107
			LISTŮ	1
			POČET A4	9
			MĚŘITKO	POŘADOVÉ Č.
			1:75	02

PŮDORYS 1.PP