

Žádost ze dne: 03.06.2024
Číslo jednací: **DJI 716 / VTN – SLJ / 24**
Vyřizuje: Javůrek
Email: sekretariatji@vodarenska.cz
Datum: 19.08.2024

coufal@vrv.cz

Cc. **vytiskova@vrv.cz**

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

VĚC:	VYJÁDŘENÍ K POVOLENÍ ZÁMĚRU, REALIZACI STAVBY A EXISTENCI SÍTÍ		
NÁZEV STAVBY:	POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V JIHLAVĚ – SV VĚTEV		
STAVEBNÍK (investor):	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava	IČO / DD.MM.RRRR narození:	002 86 010
MÍSTO STAVBY:	K. Ú. Bedřichov u Jihlavy, Jihlava	P. Č.	viz projektová dokumentace (A. Průvodní zpráva)
PLATNOST VYJÁDŘENÍ:	[platnost tohoto vyjádření plynule pokračuje, pokud v uvedené době platnosti vyjádření bylo vydáno věcně a místně příslušným stavebním úřadem pravomocné rozhodnutí, souhlas či povolení podle stavebního zákona a takovéto rozhodnutí, souhlas či povolení stavebního úřadu nepozbylo platnosti]		
19.08.2026			

Předmětem dokumentace [Dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (DSP) - Zakázka 5469/002 - Prosinec 2023 – zpracovatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5, IČO: 47116901, Divize 02, pracoviště Hranice, Radniční 30, 753 01 Hranice - Ing. Marek Coufal, Ph.D. - číslo evidence ČKAIT: 1202132] je návrh I. etapy tzv. severovýchodní větve vodovodu DN 500 – tvárná litina dl. 1990 m v úseku od napojení pod vodojemem Bukovno po průmyslovou zónu (úsek I_2a dle generelu zásobování vodou).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. divize Jihlava [dále jen VAS anebo PROVOZOVATEL VODOVODU], jako stávající smluvní provozovatel navrhovanou stavbou dotčené technické infrastruktury vodovodu, souhlasí s umístěním a realizací stavby za splnění všech níže uvedených podmínek:

Jako účastník řízení vedeného podle stavebního zákona k předmětné stavbě požadujeme, aby dodržení podmínek stanoviska VAS (vč. přílohy tohoto vyjádření) k předmětné stavbě bylo Stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek všech následných rozhodnutí, souhlasů a povolení vydávaných věcně a místně příslušným stavebním úřadem souvisejících s předmětnou stavbou, a to včetně uvedení čísla jednacího a data vydání vyjádření VAS.

INFORMACE O EXISTENCI A DOTČENÍ STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A O OCHRANNÝCH PÁSMECH VODOVODU

01. V zájmovém území stavby (budoucím staveništi), resp. v jeho blízkosti se **dojde ke střetu** se stávajícím vodovodem (vodovodním přivaděčem Jihlava-Polná z potrubí PVC d225) v provozování VAS (viz PŘÍLOHA "informační zakres vedení vodovodu").

Stavebník je povinen zajistit, aby do všech vyhotovení projektové dokumentace, na základě, které bude předmětná stavba věcně a místně příslušným stavebním úřadem umísťována a povolována a také do dokumentace pro provádění stavby, byla viditelně a čitelně zakreslena všechna vedení vodovodu v provozování VAS, nacházející se v prostoru staveniště.

Předmětná stavba současně zasahuje do ochranného pásma vodovodních řadů v provozování VAS. Ochranná pásma vodovodních řadů (dále jen "vodovod") jsou stanovena za účelem bezprostřední ochrany vodovodů před poškozením a k zajištění jejich provozuschopnosti.

Ochranná pásma vodovodů (do DN 500 mm) jsou vymezena vodorovnou vzdáleností 1,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního a potrubí na každou stranu, resp. vodorovnou vzdáleností 2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí (nad DN 500 mm) na každou stranu. U vodovodů o průměru nad DN 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným

povrchem, se vodorovné vzdálenosti od vnějšího líce potrubí zvyšují o 1,0 m viz §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

- V ochranném pásmu vodovodu **n e s m í b ý t b e z v ý s l o v n ě h o s o u h l a s u V A S :**
- **umístěny trvalé a ani dočasné nadzemní či podzemní stavby, objekty anebo konstrukce, resp. ani objekty zařízení stavenišť (vč. skládů, skládek a mezískládek, umisťovat či parkovat těžké stavební mechanismy, jeřáby apod.) do ochranného pásma vodovodu nesmí přesahovat ani půdorysné přesahy střešních či jiných konstrukcí, staveb apod.),**
- **odkrýváno vedení vodovodu a související objekty a zařízení (vyjma křížení anebo souběhů sítí technické infrastruktury), které by mohlo způsobit poškození vodovodu,**
- **prováděny terénní úpravy, snižována anebo zvyšována krycí vrstva nad vedením vodovodu, budovány skládky či mezískládky, vysazovány trvalé porosty (stromy), anebo provádět zemní práce a činnosti apod., které by mohly jakkoliv omezit přístup k vodovodu, nebo které by mohly způsobit poškození, ohrozit technický stav nebo plynulé provozování vodovodu.**

Za stavbu nebo stavební činnost podléhající samostatnému souhlasu VAS k jejich provádění se považují také činnosti a práce mimo ochranné pásmo vodovodu, pokud by tyto mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost technické infrastruktury vodovodu - např. trhavé práce apod.).

VYTYČENÍ VEDENÍ, OBJEKTŮ A ZAŘÍZENÍ VODOVODU

02. Zhotovitel díla, resp. Stavebník, jako investor (pokud tyto povinnosti smluvně nepřenesl na svého Zhotovitele díla anebo provádí stavbu svépomocí), je povinen před zahájením jakýchkoliv zemních (výkopových) prací anebo zásahů do terénu v ochranném pásmu vodovodu na své náklady zajistit vytyčení stávajících vedení vodovodu provozovaných VAS.

- Vytyčení vodovodu bude provedeno příslušným pracovníkem VAS na základě objednávky / žádosti o vytyčení

KONTAKT pro objednání: telefon (mobil): +420 737 204 350 ; e-mail: 'sekretariat@vasji.cz' popř. 'kittler@vasji.cz'

- K žádosti o vytyčení vodovodu (nejpozději však v den vytyčování na místě samém) nutno doložit toto vyjádření s kopií dokumentace (situace s vyznačením trasy nebo rozsahu předmětné stavby nebo stavebních činností).

- Vyznačení polohy vodovodu bude písemně potvrzeno "PROTOKOLEM O VYTYČENÍ", který bude vystaven příslušným pracovníkem VAS na místě, jako potvrzení o provedeném vytyčení vodovodu.

BEZ VYTYČENÍ VODOVODU NESMÍ BÝT STAVBA ANEBO STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.

Pokud nebude možné přístrojem pro trasování potrubí a ani z dokumentace VAS určit přesnou a ověřenou trasu a hloubku uložení potrubí, provede Zhotovitel díla, resp. Stavebník, jako investor (pokud tyto povinnosti smluvně nepřenesl na svého Zhotovitele díla anebo provádí stavbu svépomocí), na místě stavby taková opatření, která povedou k určení jeho přesné polohy vedení vodovodu.

- Dojde-li v průběhu stavební činnosti k odkrytí nebo dotčení jiného (nevytyčeného) vodovodního potrubí bude VAS neprodleně Stavebníkem, resp. jeho Zhotovitelem díla přizvána ke kontrole tohoto vedení.
- Zhotovitel díla, resp. Stavebník, jako investor (pokud tyto povinnosti smluvně Stavebník nepřenesl na svého Zhotovitele díla), je plně zodpovědný za seznámení pracovníků provádějících stavební činnost v ochranném pásmu vodovodních řadů s polohou vodovodu a jeho ochranným pásmem.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU

03. Zhotovitel díla, resp. Stavebník, jako investor (pokud stavebník tyto povinnosti smluvně nepřenesl na svého Zhotovitele díla anebo Stavebník provádí stavbu svépomocí), je povinen se při provádění prací a činností v ochranném pásmu vodovodu řídit níže uvedenými PODMÍNKAMI PRO UMISŤOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB A ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODOVODU, uvedených v PŘÍLOZE tohoto vyjádření, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

- Při provádění stavby nebo stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu je Stavebník a jeho Zhotovitel díla/stavby povinen učinit na své náklady a na svou odpovědnost veškerá nutná opatření tak, aby nedošlo:
 - k omezení přístupu VAS k vedení vodovodu a souvisejícím objektům a zařízením – uzávěry vodárenských armatur, poklopy vodárenských objektů a šachet, apod. musí zůstat trvale přístupné a ovladatelné za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu, provádění kontroly, údržby nebo stavební úpravy ve smyslu §7, odst. (1) zákona č. 274/2001 Sb. v jeho platném znění,
 - k poškození vodovodu, nebo k ovlivnění plynulého provozování, bezpečnosti a spolehlivosti provozu vodovodu činností stavby (a to i přejezdem nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů apod.), resp. k ohrožení technického stavu vodovodu.
- Stavebník a jeho Zhotovitel díla provede a zabezpečí v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti na svou odpovědnost náležitou ochranu odkrytého vedení vodovodu (resp. souvisejících zařízení či objektů) před poškozením.
- Při souběhu anebo křížení navrhovaných vedení inženýrských sítí se stávajícím vodovodem, budou dodrženy nejmenší dovolené svislé vzdálenosti (křížení) a nejmenší vodorovné vzdálenosti (souběh) mezi vnějšími povrchy vedení dle

podmínek ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

- Veškeré stavební práce a činnosti realizované v blízkosti stávajícího vedení vodovodu a v ochranném pásmu vodovodu budou prováděny ručně vhodným nářadím bez použití strojního pneumatického či elektrického, zařízení, anebo motorových anebo bateriových strojů a nářadí).

- Po dobu realizace předmětné stavby nesmí být jakkoliv (i dočasně) omezen přístup ke stavbou dotčené stávající technické infrastruktury vodovodu.

- Stavebník a jeho Zhotovitel díla zajistí, aby veškeré součásti zařízení staveniště (stavební buňky, nádrže, sklady a meziklady materiálů a hmot apod.), stavební stroje a mechanismy apod. byly umístěny mimo ochranné pásmo vodovodu. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes vedení vodovodu uložením betonových panelů v místě přejezdu vedení vodovodu.

- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno na náklady Stavebníka a jeho Zhotovitele díla úplné obnažení vedení, resp. souvisejících zařízení či objektů vodovodu v místě křížení / souběhů, anebo pokud to nebude možné, tak jiným prokazatelným způsobem ověřena (na zodpovědnost a riziko STAVEBNÍKA a jeho zhotovitele díla/stavby) přesná hloubka uložení vedení vodovodu. Pokud toto nebude možné, tak bezvýkopová technologie nesmí být použita. Umístění startovacích a cílových jam musí být odsouhlaseno příslušným provozem VAS.

- Pokud v rámci předmětné stavby dojde k jakémukoliv dočasnému snižování stávající krycí vrstvy nad stávajícím vedením vodovodu, resp. pokud v případě výstavby anebo stavební úpravy např. komunikací či jiných zpevněných ploch, dojde k odkrytí stávajícího terénu až například na pláň anebo parapláň, tak v takovýchto a podobných případech je nutné realizovat následující opatření tak, aby se předešlo případnému poškození stávajícího vodovodu, a to za dodržení následujících zásad:

- odkrývání krycí vrstvy zeminy anebo podkladních vrstev stávajících anebo budovaných budoucích komunikací a zpevněných ploch v prostoru nad potrubím vodovodu (tj. v ochranném pásmu vodovodu) bude prováděno takovým způsobem, aby činností stavby a stavebními pracemi nedošlo k poškození vodovodu anebo souvisejících zařízení či objektů na vodovodu;
- v ochranném pásmu vodovodu nutno v rámci předmětné stavby bezpodmínečně zachovat takové krytí potrubí vodovodu, anebo učinit taková opatření, které zabezpečí nepoškození vodovodu a souvisejících prvků, zařízení a objektů;
- v ochranném pásmu vodovodu nebude prováděno hutnění zásypů a konstrukčních vrstev komunikací či jiných zpevněných, (anebo i případně nezpevněných ploch) takovým způsobem, které by mělo za následek poškození vodovodu, či negativně ovlivněna statická únosnost konstrukce potrubí vodovodu anebo souvisejících zařízení či objektů, či realizací stavby a stavební činností způsobeny dočasné anebo trvalé deformace potrubí vodovodu, apod.; hutnění podkladových vrstev pod zpevněné plochy a komunikace musí být prováděno po vrstvách (max. 100 mm); hutnění stroje a zařízení (např. válce, vibrační desky anebo pěchy) mohou být pro takového případy použity s hutnění silou max. 20 kN.

- V rámci provádění konečných úprav povrchů komunikací, terénních úprav apod. je Stavebník, resp. jeho Zhotovitel díla povinen provést na svůj náklad přizpůsobení (výškovou úpravu) nové úrovni povrchu veškerých zařízení a příslušenství vodovodu, mající vazbu na okolní terén, pozemní komunikaci anebo jinou stavbu (*jedná se např. o úpravu poklopů u vodárenských armatur, poklopů u armaturních a vodoměrných šachet apod.*).

04. V případě odkrytí stávajícího vedení vodovodu provozovaného VAS bude před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu vodovodu provedena ze strany VAS (na samostatnou OBJEDNÁVKU Stavebníka anebo jeho Zhotovitele díla):

- kontrola dodržení podmínek stanovených VAS pro stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu;
- kontrola vedení a neporušenosti vodovodu a souvisejících prvků a zařízení vodovodu;
- kontrola provedení obsypů a podsypů stávajícího vodovodu, a to v případě odkrytí těchto vedení;
- kontrola dodržení minimálních odstupů a vzdáleností od vedení vodovodu podle ČSN 73 6005 „PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ“;

Bez provedené kontroly nesmí být vedení vodovodu včetně souvisejících prvků a přípojek zasypány.

Úplné zakrytí (zásyp) vodovodu může být provedeno až po kontrole ze strany VAS.

KONTAKT na příslušný Provoz vodovodů a kanalizací VAS v souvislosti s výše uvedenými požadavky na kontrolu:

Provoz JIHLAVSKO	telefon (pevná linka):	567 569 218	telefon (mobil):	+420 603 254 834	e-mail:	'pospichal@vasji.cz'
------------------	------------------------	-------------	------------------	------------------	---------	----------------------

05. Následně na konci stavby (nejlépe před provedením finálních úprav povrchu terénu a komunikací) bude (na samostatnou OBJEDNÁVKU Stavebníka anebo jeho Zhotovitele díla) provedena ze strany VAS:

- kontrola funkčnosti a ovladatelnosti vodovodních armatur, přístupnosti vývodů vyhledávacího vodiče a funkčnosti vyhledávacího vodiče
- kontrola správného osazení vodárenských poklopů (STAVEBNÍK je ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v jeho platném znění povinen provést neprodleně na svůj náklad přizpůsobení, tj. výškovou úpravu těchto poklopů nové úrovni povrchu okolního terénu, pozemní komunikace apod.);

Povinnost kontroly se vztahuje i na vedení vodovodu a související prvky, které nebylo stavbou anebo stavební činností odhaleno.

KONTAKT pro objednání kontroly funkčnosti a ovladatelnosti vodárenských armatur, kontroly přístupnosti vývodů vyhledávacího vodiče a funkčnosti vyhledávacího vodiče a kontroly kontrola správného osazení vodárenských poklopů:

telefon (mobil): **+420 737 204 350**; e-mail: **'sekretariat@vasji.cz'** popř. **'kittler@vasji.cz'**

Při žádosti o kontrolu uvede žadatel číslo jednací uvedené v úvodu tohoto stanoviska

O všech těchto výše uvedených kontrolách vodovodu před zásypem (viz výše) bude s VAS pořízen písemný zápis, který STAVEBNÍK anebo jeho zhotovitel stavby následně doloží věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu jako součást dokladů přikládaných Stavebníkem při závěrečné kontrolní prohlídce dokončeného díla/stavby (pokud je nařizováno kolaudační řízení).

Výstupní protokoly musí být se závěrem 'bez vad', a budou Stavebníkem anebo jeho Zhotovitelem díla předány v kopii na technické oddělení VAS.

Stavebník anebo jeho Zhotovitel díla je současně povinen (v případě, že z jakýchkoliv příčin se nebude moci na inkriminované místo dostavit zástupce PROVOZOVATELE) doložit VAS průkaznou dokumentaci o nepoškození vedení, resp. souvisejících zařízení či objektů vodovodu a přípojek během výstavby, anebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s vedením, resp. souvisejícím zařízením či objekty vodovodu.

V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je Stavebník anebo jeho Zhotovitel díla povinen na základě výzvy VAS doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození vedení vodovodu včetně souvisejících prvků a přípojek během jeho stavební činnosti v ochranném pásmu vodovodu nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s vedením vodovodu.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s. si vyhrazuje právo na upřesnění nebo rozšíření podmínek před samotným zahájením realizace stavby anebo v průběhu realizace stavby při zjištění konkrétní situace na místě stavby (staveništi).

- V případě každého poškození vodovodu, anebo souvisejících vodárenských zařízení vzniklého v průběhu stavby, Stavebník provede (sám anebo prostřednictvím svého Zhotovitele díla) neprodlené ohlášení poškození, poruchy či havárie VAS na **CENTRÁLNÍ VODÁRENSKÝ DISPEČINK** VAS divize Jihlava:

telefon (pevná linka): **567 569 204** nebo telefon (mobil): **+420 737 221 622**

PODMÍNKY PRO ODSTÁVKY VODOVODU (resp. OMEZENÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY)


06. **Předmětnou stavbou nesmí dojít k omezení a přerušení dodávek vody ve vodovodu (vodovodním přívaděči Jihlava-Polná).**

Veškeré zásahy do stávající technické infrastruktury vodovodu provozované VAS, omezení či přerušení provozu stávající technické infrastruktury vodovodu bez konkrétního souhlasu uděleného VAS a předem stanovených podmínek jsou n e p ř í p u s t n é .


Případné odstávky vodovodu, přerušení dodávky vody nutno předem projednat a odsouhlasit s VAS – podrobnější postup viz níže.

Odstávky stávající technické infrastruktury vodovodu provozované VAS vč. všech činnosti s tímto spojených, musí být prováděny dle podmínek VAS a na základě souhlasu VAS a za přítomnosti odpovědných zástupců VAS.

Stavebník, jako investor stavby, resp. Zhotovitel stavby (pokud níže uvedené povinnosti Stavebník smluvně přenesl na svého Zhotovitele díla) je p o v i n e n :

- **V dostatečném časovém předstihu před stavbou plánovaným termínem odstávky vodovodu uzavřít s VAS 'SMLOUVU O PROVÁDĚNÍ SLUŽEB'** , jejímž předmětem budou asistenční služby VAS při odstávkách vodovodu v provozování VAS, vč. uvedení stávající (provozně související) technické infrastruktury vodovodu do řádného a bezpečného provozu.

Příslušný návrh 'SMLOUVY O PROVEDENÍ SLUŽEB' () si Stavebník, jako investor stavby, resp. Zhotovitel stavby v dostatečném časovém předstihu před plánovaným zásahem do stávající technické infrastruktury vodovodu provozované VAS písemně vyžádá u VAS (✉ 'sekretariatji@vodarenska.cz').*

-  Poznámka: 'SMLOUVU O PROVEDENÍ SLUŽEB' lze po dohodě stran nahradit OBJEDNÁVKOU, jejíž nedílnou součástí bude Příloha zpracovaná VAS, která bude obsahovat popis předmětu služeb, čas plnění a cenu služeb prováděných VAS, vč. specifikací platebních, ostatních a závěrečných podmínek.

Bez řádného předchozího projednání a odsouhlasení odstávek vodovodu (resp. přerušení či omezení dodávky vody) s VAS a bez 'SMLOUVY O PROVEDENÍ SLUŽEB' (*) uzavřené mezi Stavebníkem, jako investorem stavby (resp. Zhotovitelem stavby) a VAS, nelze odstávky vodovodu realizovat.

- **Projednat a odsouhlasit s VAS** v dostatečném časovém předstihu (min. 25 kalendářních dnů před plánovaným termínem odstávky vodovodu (resp. přerušení či omezení dodávky vody) **konkrétní postup, podrobné podmínky a koordinace činností a prací** souvisejících s odstávkou vodovodu (resp. přerušením či omezením dodávky vody).
- **Nahlásit minimálně 18 kalendářních dnů** před plánovaným termínem odstávky vodovodu (formou žádosti) **na PODATELNU VAS divize Jihlava** ('sekretariatji@vodarenska.cz') **konkrétní termín (den a hodinu) a dobu odstávky vodovodu** (resp. přerušení či omezení dodávky vody).

- **Mít v nákladech realizovaného díla zahrnuty náklady (náhrady) za vodné v souvislosti s případnými odstávkami vodovodu a zpětným uvedením provozně související technické infrastruktury vodovodu provozované VAS do řádného a bezpečného provozu.**

V této souvislosti je nutno ze strany stavby vykázat množství vody vypuštěné a odebrané z vodovodu provozovaného VAS v souvislosti s odstávkou vodovodu a uvedením vodovodu do řádného a bezpečného provozu.

- **Provést, resp. zajistit na náklady realizované stavby na nezbytně nutnou dobu náhradní zásobování pitnou vodou, pokud v průběhu realizace předmětné stavby dojde k jakémukoliv omezení dodávky pitné vody do jednotlivých odběrných míst anebo omezení či přerušení provozu stávající vodovodní sítě způsobené činnostmi na stavbě, a to dovozem pitné vody v autocisternách (resp. přistavením dostatečného počtu cisteren s pitnou vodou vč. jejich průběžného doplňování) anebo formou dočasných obtoků / propojů vodovodu (dále jen "bypass" anebo dočasný vodovod), resp. kombinací těchto způsobů náhradního zásobování pitnou vodou. Podrobné podmínky formy náhradního zásobování pitnou vodou budou samostatně dohodnuty s VAS v dostatečném předstihu před realizací stavby vodovodu.**

Pokud bude náhradní zásobování pitnou vodou realizováno formou "bypassů", pak je nutné po celou dobu využívání těchto "bypassů" zajistit strany stavby a na náklady stavby ochranu těchto "bypassů" po před poškozením, slunečním zářením, účinky mrazu a realizovat opatření proti zamrznutí nebo ohřátí vody v tomto potrubí dočasného vodovodu ("bypassu").

[] Náhradní zásobení pitnou vodou pomocí "bypassů" (dočasného vodovodu) se nedoporučuje realizovat v zimním období, klesne-li během dne minimální okolní venkovní teplota pod 0°C. Vyžadují-li to klimatické podmínky anebo stavebně-technické požadavky, bude nutno zajistit na náklady stavby trvalý průtok vody v "bypassu" vodovodu vč. úhrady vodného za proteklé množství vody PROVOZOVATELI VODOVODU.*

● OSTATNÍ PODMÍNKY K PŘÍPADNÝM ODSTÁVKÁM VODOVODU:

- **Zhotovitel díla, resp. Stavebník, jako investor (pokud stavebník tyto povinnosti smluvně nepřenesl na svého Zhotovitele díla), je zodpovědný za náhradní zásobování pitnou vodou.**
- **Veškeré manipulace se stávajícím zařízením vodovodů (tj. s vodárenskými armaturami – šoupaty, hydranty, přípojkovými uzavěři apod.), anebo s poklopy nad vodárenskými armaturami, anebo s poklopy u armaturních šachet na stávající infrastruktuře vodovodu v provozování VAS bez souhlasu VAS jsou z a k á z á n y . Tyto smí provádět pouze VAS. V případě porušení této podmínky ze strany ZHOTOVITELE stavby (anebo STAVEBNÍKA, jako investora) se zařízením vodovodů se jedná o správní delikt podle zákona č. 274/2001 Sb.**
- **VAS si vyhrazuje právo určit konkrétní čas a datum provedení všech odstávek vč. zásahů do stávajícího vodovodu v provozování VAS a stanovit další podmínky v závislosti na nově zjištěných skutečnostech.**
- **Obdobné, výše uvedené podmínky, platí i v případě nepředvídaných (neplánovaných) odstávek vodovodu.**

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost STAVEBNÍKA za vzniklé škody.

Toto vyjádření nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby, které nebyly součástí předložené žádosti o vyjádření a dokumentace. Veškeré změny stavby dotýkající se technické infrastruktury vodovodu provozované VAS je nutno předem projednat a odsouhlasit s VAS.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Jihlava
Žižkova 93, 586 29 Jihlava
-19


Ing. Tomáš KARÁSEK


výrobně technický náměstek divize Jihlava

PŘÍLOHA: (1) **INFORMAČNÍ ZÁKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VODOVODU** (5x situace)

NA VĚDOMÍ: Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO ('svakji@ji.cz')


INFORMAČNÍ ZÁKRES TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VODOVODU

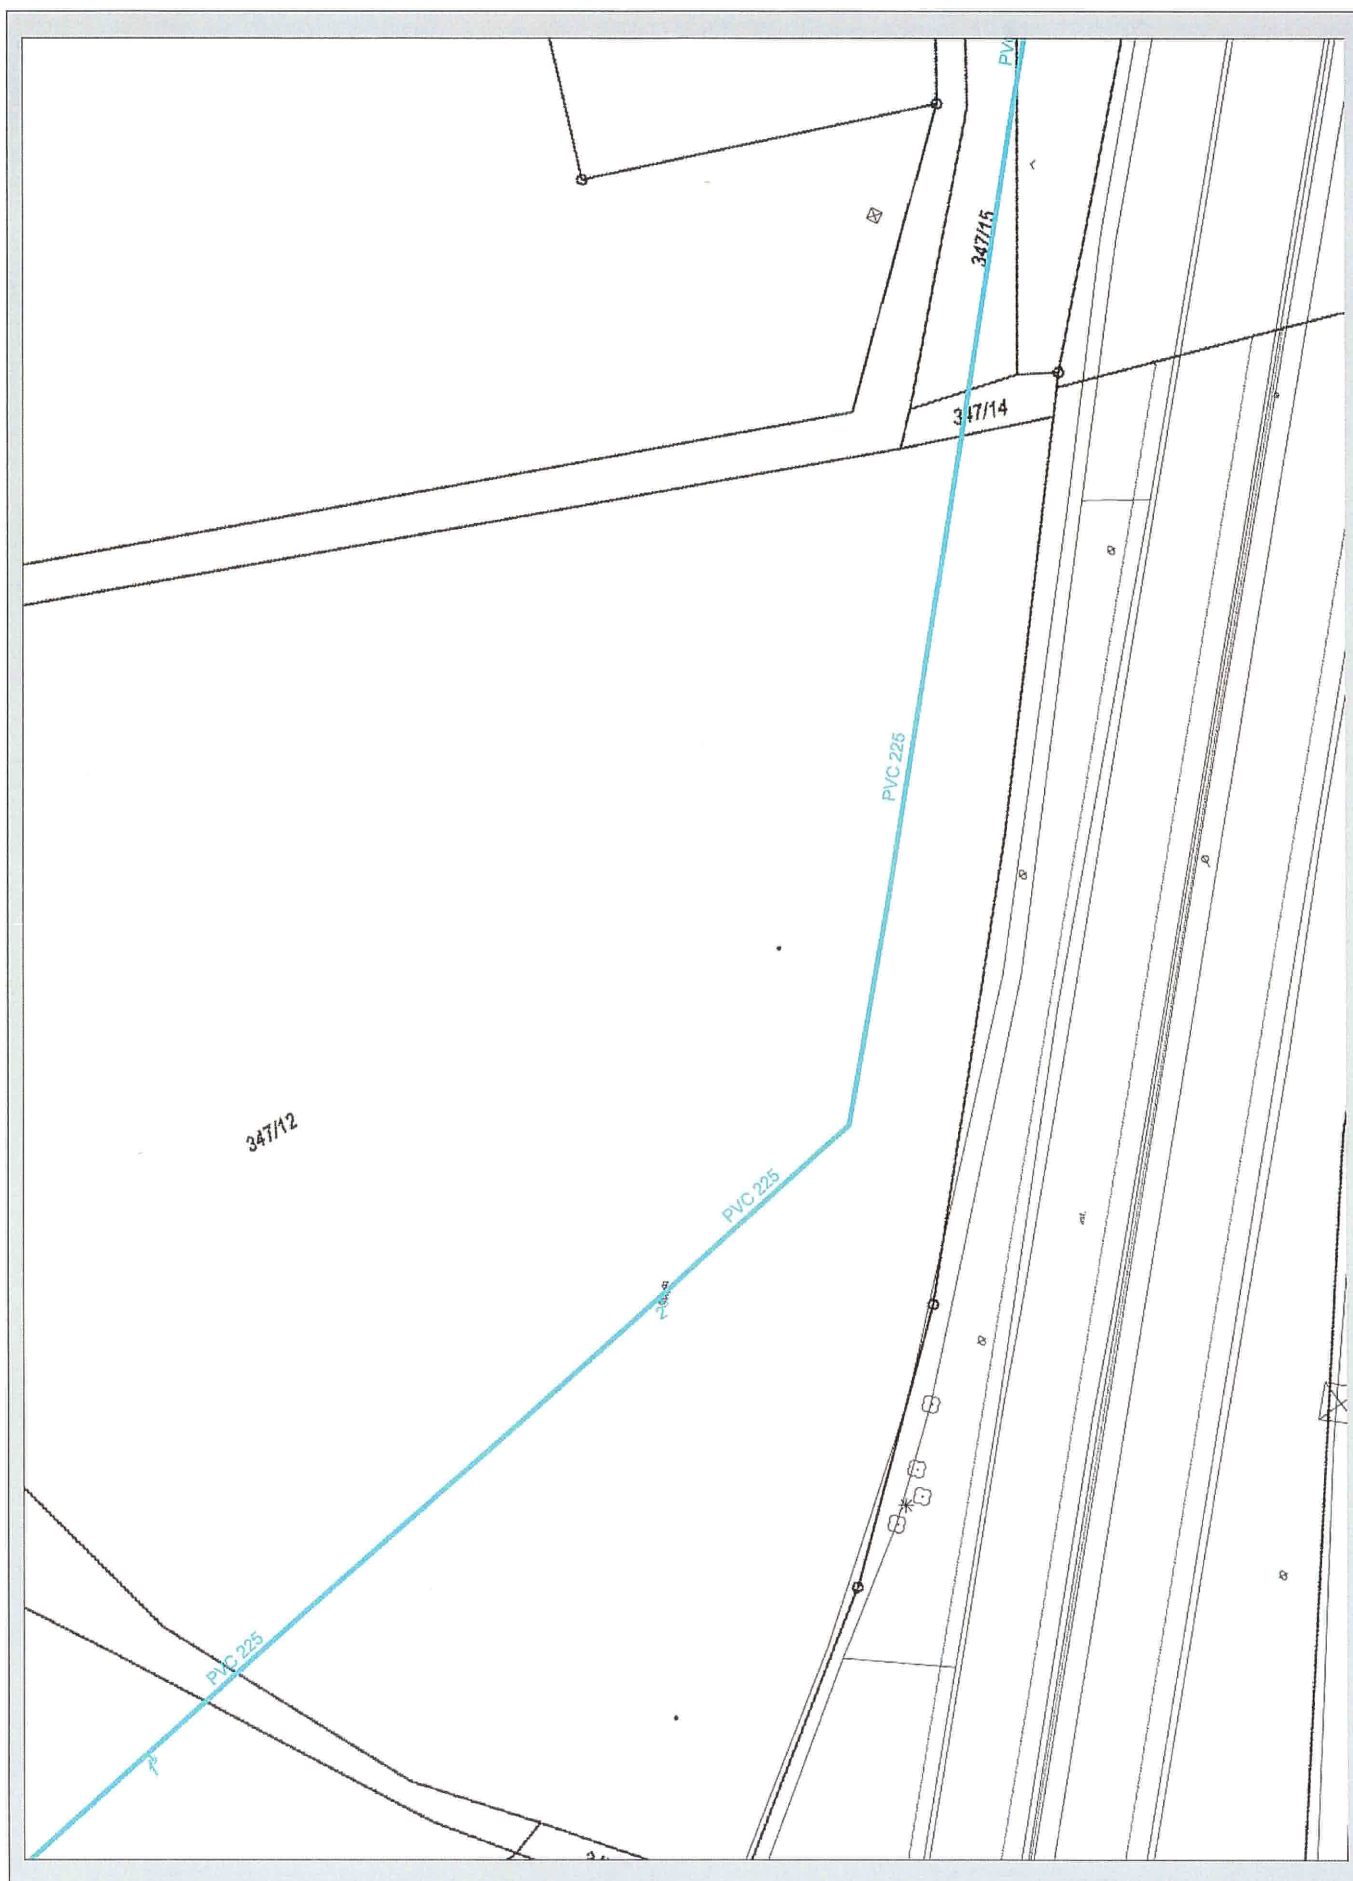

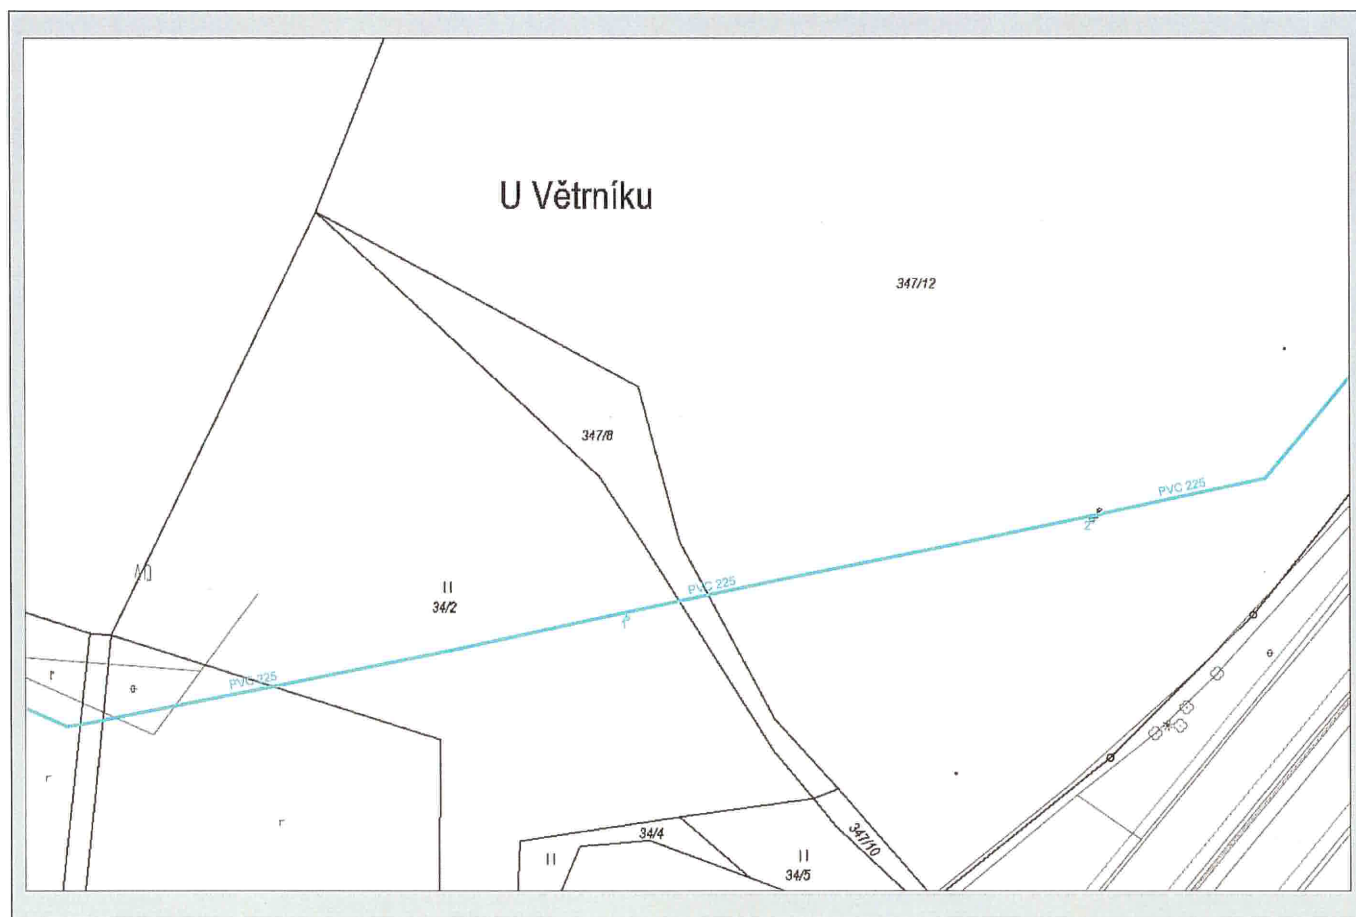


STAV KE DNI vydání vyjádření VAS č. j.

DJI 716 / VTN-SLJ/24

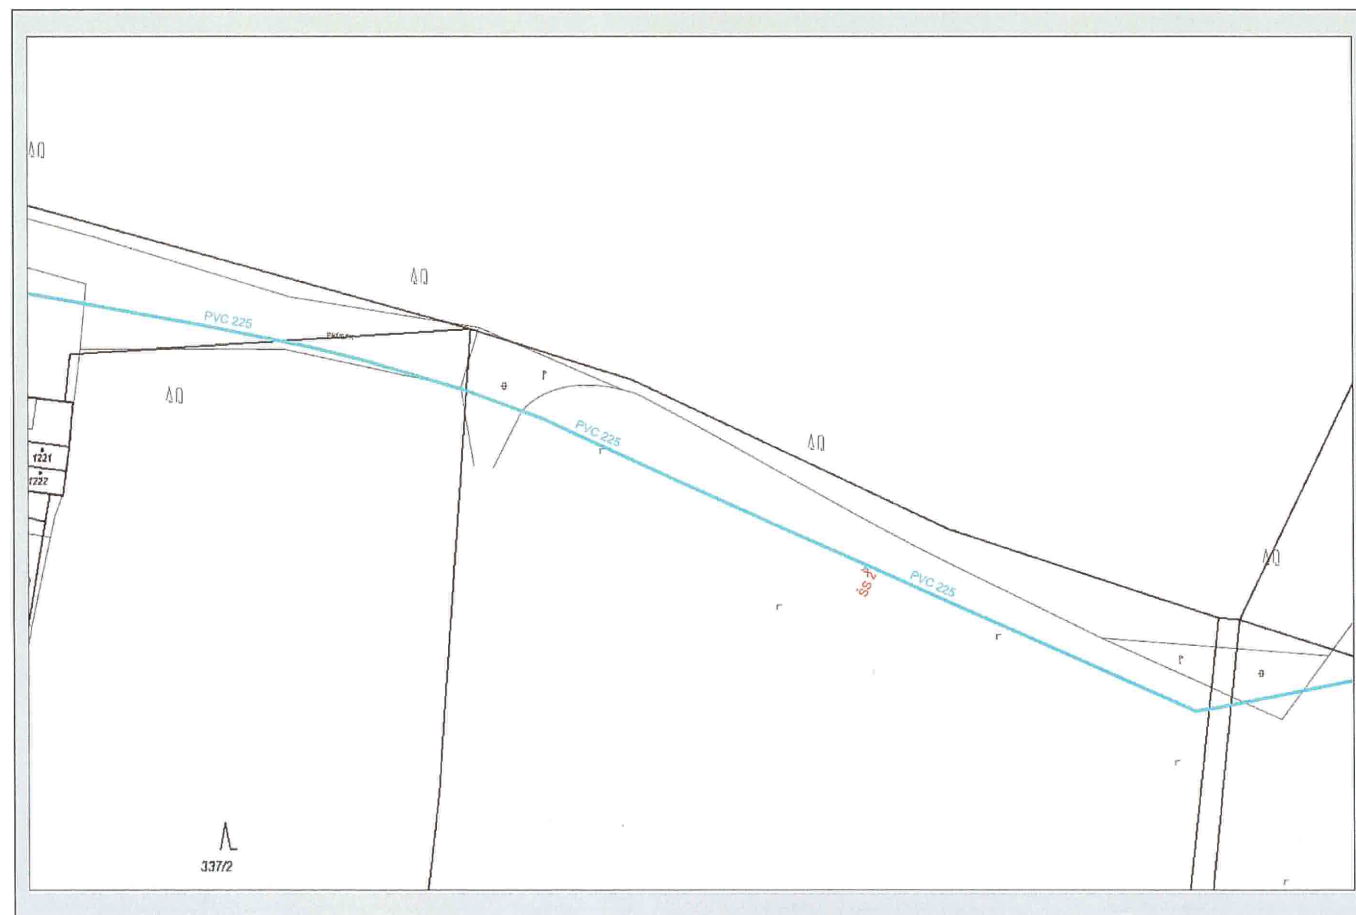

STAV KE DNI vydání vyjádření VAS č. j.

DJI 716 / VTN-SLJ/24

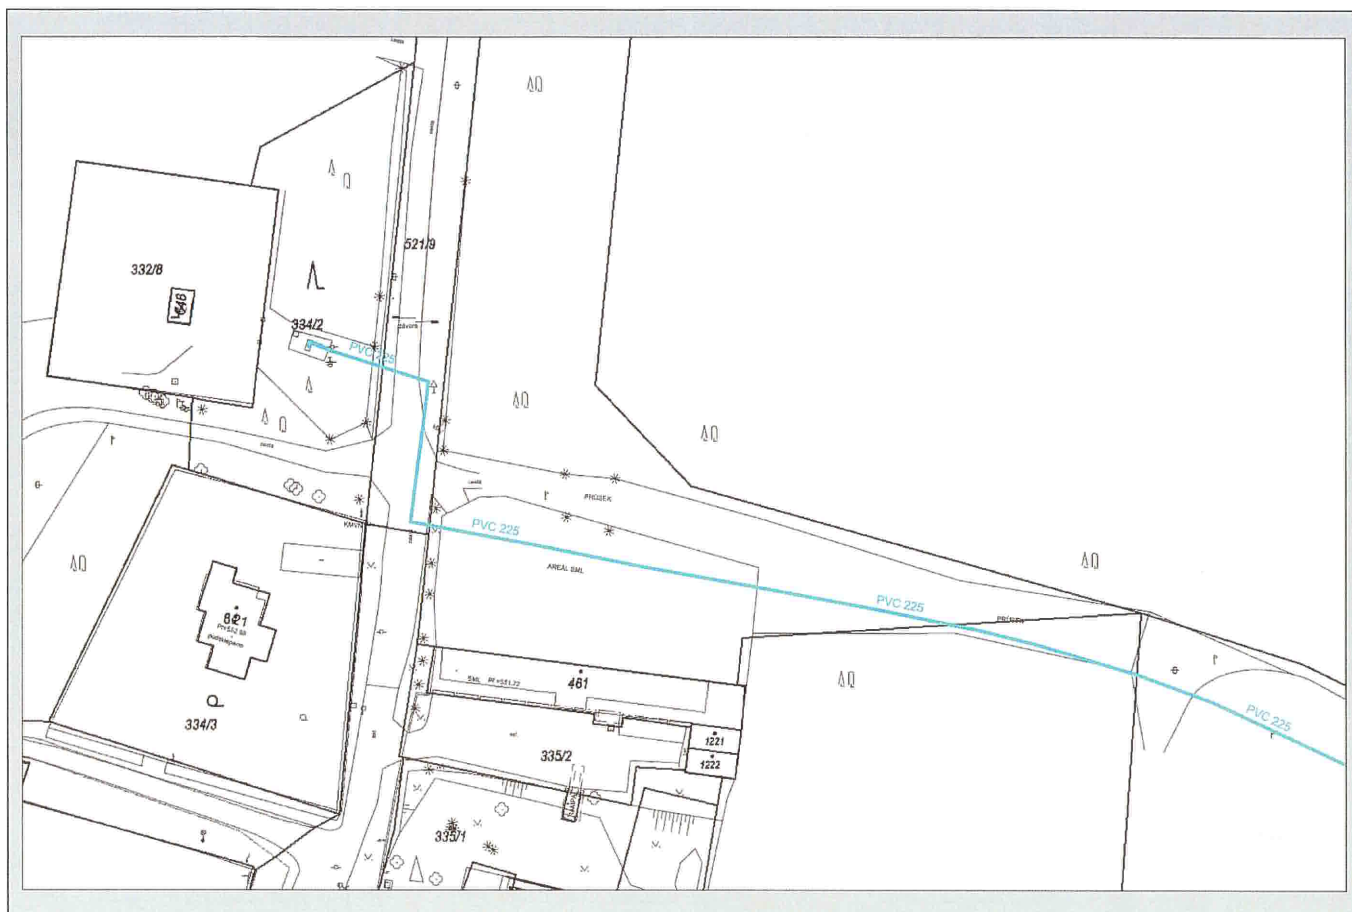

STAV KE DNI vydání vyjádření VAS č. j.

DJI 716 / VTN-SLI/24