

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

Vyjádření č. **90-22 MU** z hlediska sítí VO vč. činností v OP k PD
pro územní a stavební řízení stavby

**Jihlava, ul. Holíkova, Musilova, Krajní –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma –
oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova**

Žadatel: AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný

Adresa: U Dvora 11, 58601 Jihlava

Tel.: 604191136

Email: aqa-clean@volny.cz

Stavba: **Jihlava, ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
III. tlakového pásma – oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova**

Sdělujeme,

že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, **se nachází** zemní sítě veřejného osvětlení v naší správě
viz přiložené situace.

S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení výše uvedené stavby tak jak byla předložena PD

souhlasíme

pouze za podmíněk, že VO zůstane zachováno v plném rozsahu a plně funkční.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená opatření.

Opatření pro zemní práce v pásmu VO


- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor
nápojních míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací** a **uvést
spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do
chrániček / např. betonové skládané a pod. /**
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhrazuje právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček,
spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet,
provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené
ČSN 73 6005

- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní zhotovitel stavby v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví zhotoviteli stavby jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10.000,- Kč** za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Digitální podklady (uložení sítě VO a SSZ) ve formátu dwg či dgn Vám poskytneme na základě žádosti - Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy – pan Vladimír Hruška, tel. 565 593 534, mail - vladimir.hruska@jihlava-city.cz

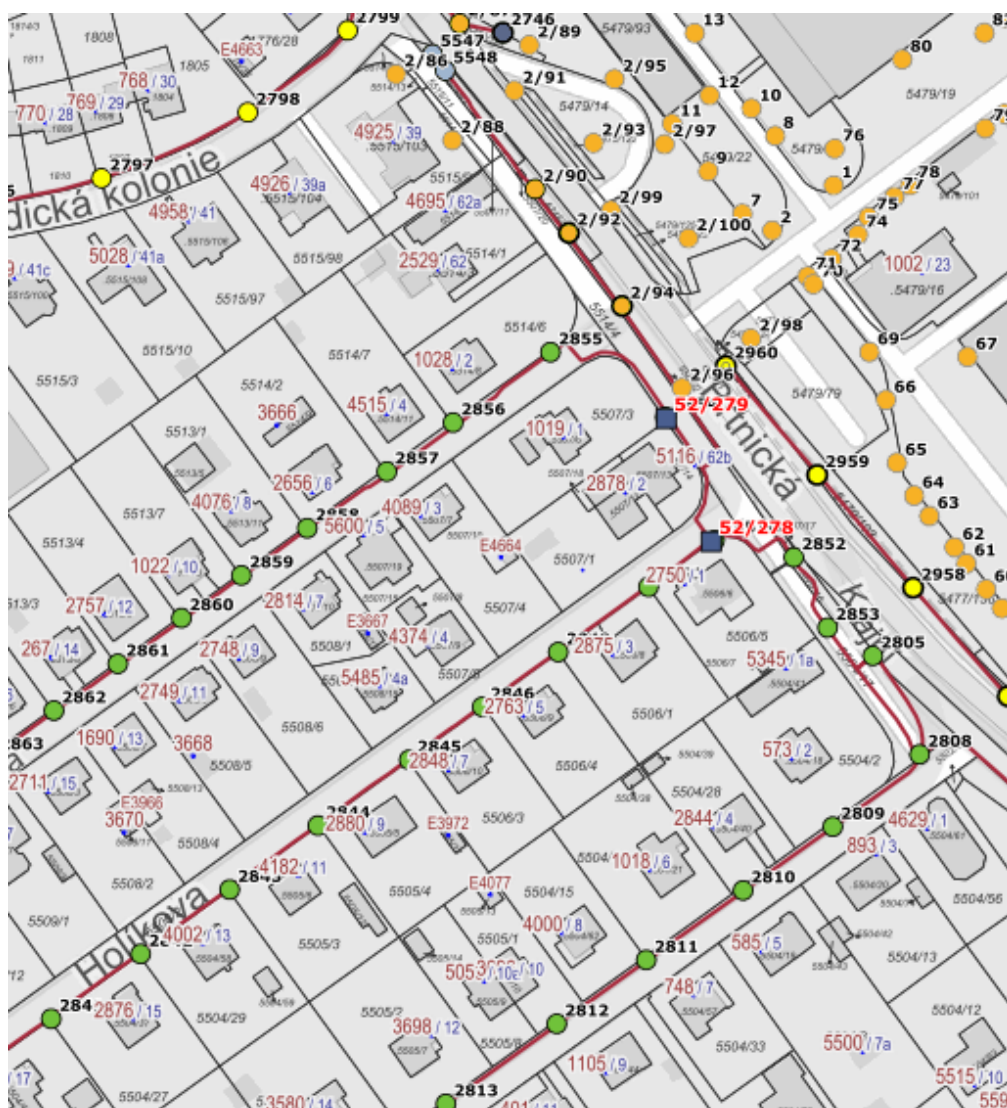



Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.



V Jihlavě dne: 26. 5. 2022

vyřizuje: Jaroslav Munduch
 mob.: 734 173 436

