



Č.j.: KRPJ-111862-2/ČJ-2022-160706

Jihlava, 21. září 2022
Počet listů: 2


Ing. Josef Novotný
AQA-CLEAN
U Dvora 11
586 01 Jihlava

Jihlava, ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma – oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova – dokumentace pro společné řízení

Dopravní inspektorát Policie ČR Územního odboru Jihlava, jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v platném znění, vydává níže uvedené **stanovisko** k akci „Jihlava, ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma – oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova“:

DI PČR ÚO Jihlava **souhlasí** dle ustanovení § 16, odst. 2, písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění s předloženou projektovou dokumentací, s následujícími podmínkami:

- přechod pro chodce bude vybaven signálním a varovným pásem v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

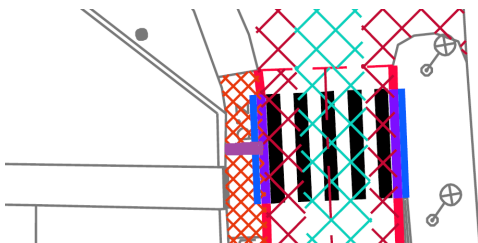


- místa, kde je provedena snížená obruba (vjezdy a kontejnerová stání), budou doplněna varovným pásem
- před zahájením prací a při provádění stavby je nutné dodržet všechny podmínky a ustanovení, která vyplývají z příslušných zákonů a norem, týkajících se dané akce.
- v případě, že práce na realizaci akce by mohly negativně ovlivnit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, bude před jejich prováděním předložen návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zhotovitelem stavby DI PČR ÚO Jihlava

Zpracoval: por. Ing. Ondřej BURDA
komisař

npor. Bc. Josef HROMÁDKA, DiS.
vedoucí oddělení

adresa:
Vrchlického 46
586 04 Jihlava

Tel.: +420 974 266 258
Fax: +420 974 266 705
Email: diorpji@mvcv.cz

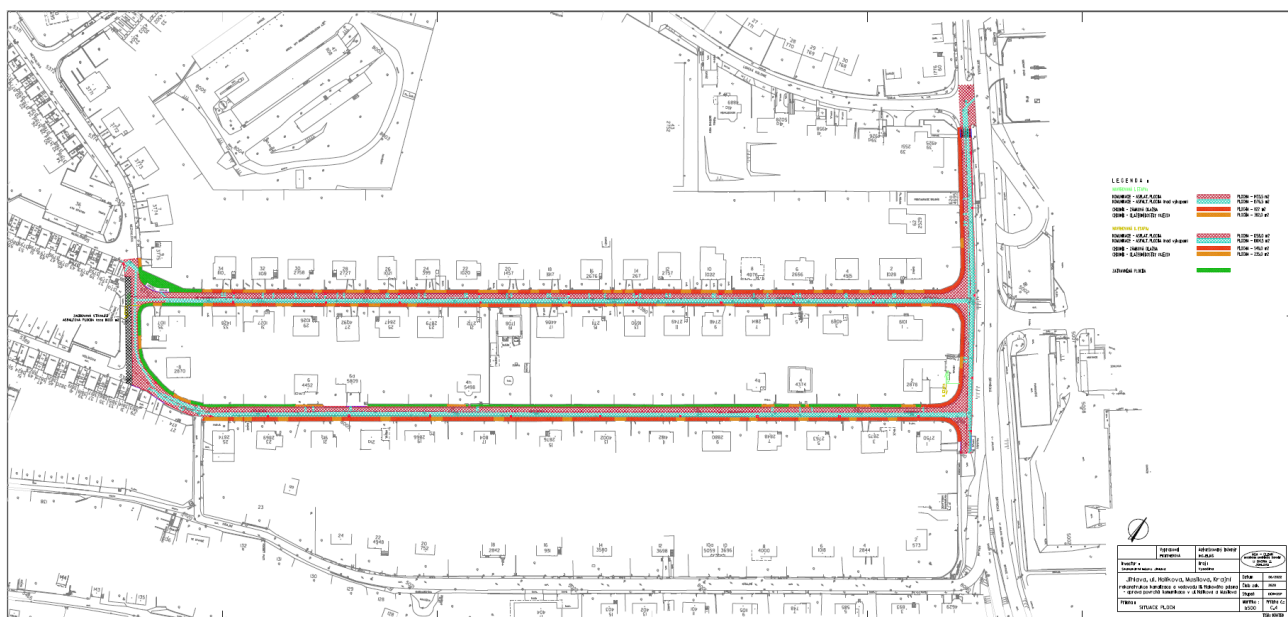

B.4 Dopravní řešení

Jelikož se jedná pouze o opravu obrusných vrstev stávající místní komunikace, nedojde ke změně stávajícího dopravního řešení. V rámci opravy chodníků budou provedeny bezbariérové úpravy, jež jsou navrženy v souladu s Vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V místech přerušení trasy přechodem pro chodce bude provedena bezbariérová úprava – snížení obruby do úrovně 20 mm nad přilehlý kraj vozovky. Změna výšky obruby bude provedena přechodovým obrubníkem ve sklonu maximálně 12,5 %.

Vodící linií pro nevidomé osoby bude chodníkový obrubník převýšený 60 mm nad přilehlý povrch chodníku.