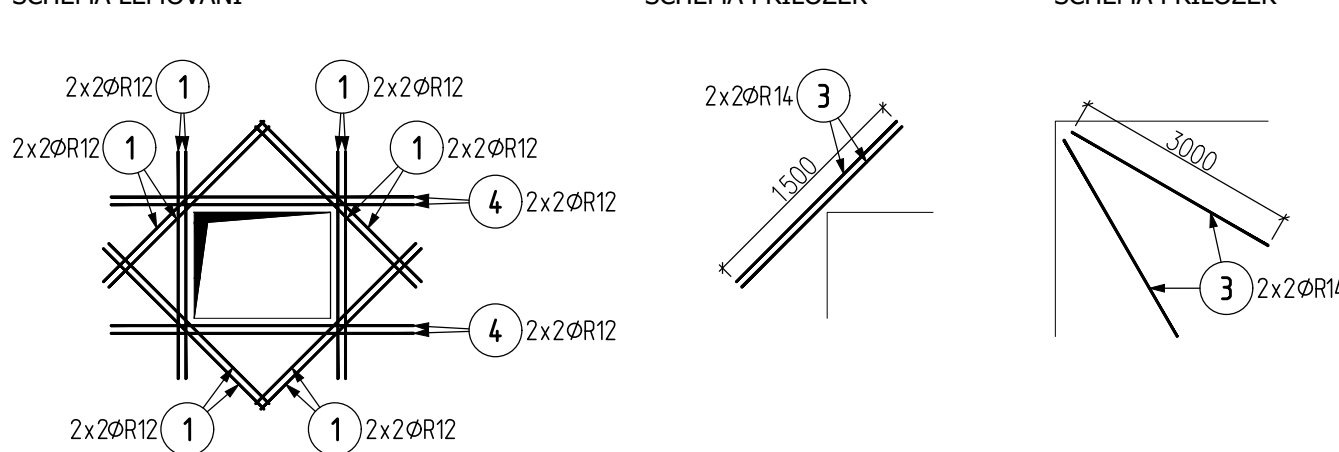


[illegible]

**POZNÁMKY:**

- 1) V deskách bude výztuž ve směru X umístěna blízko povrchu
- 2) Ve stěněch bude vodovodní výztuž umístěna blízko povrchu
- 3) Prostor technologií se dle Architekturového-tažavěcí listu, bude zhotovený dodatečně jednovrstvou odvrtné a izolování stěny prostupkou pro bílé vany
- 4) Stropní deska bude izolována povlakovou hydroizolací, která bude přetlačena 1 m na stěny vodovodu
- 5) Všechny stropní listy budou pro řízení směrově odzadu tříhliny v maximální vzdálenosti rovné výšce pracovního zádru, od rohu bude listy vzdálené maximálně polovinu této vzdálenosti
- 6) U-profilů a smyčků budou opatřeny závěšemi 4R14 nebo 4R16 dle přehledu zákládání výtahů
- 7) Všechny v náopjeni desek a stěn bude nastaven bituménových panelů
- 8) Závěsky výztuže, závlaková mřížka a navazující výztuž stropních panelů bude specifikována v dodatečné dokumentaci stropních panelů.

**LOSIR**  
STATIKA

$\rightarrow X$