
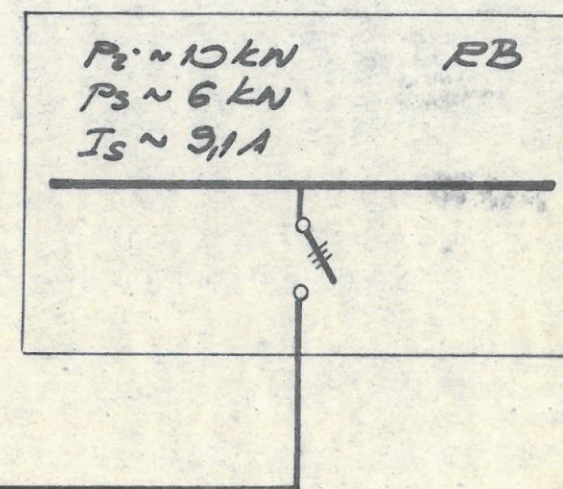


STÁVANÍ EL. MĚŘOMÍ ROZVADĚČŮ
DOMU JIRÁSKOVA 22 (PODESTA MEZI 1. A 2. NP)

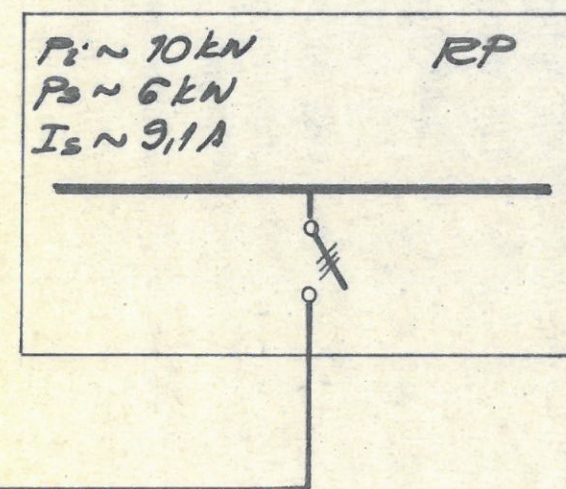

ROZVODNÁ SYSTÉMA: 3+N+PE, N, 50Hz, 400/230V-TNC-S.
OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM:
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE- ČSN 33 2000-4-41.

HLAVNÍ INŽ. PROJ.	ODP. INŽ. PROJ.	VYPRACOVAL	KRE. LIL	KONTROLOVAL		
Dr. ing. arch.	J.	J a v ů r e k				
J. Huňáček						
INVEST. POP. OVAT: Městský úřad Jihlava, odb. správy realit					ZAK. Č.	487 00 / a
KRAJ:					ARCH. Č.	
AKCE: provozní uspořádání areálu DPS					VERZ. Č.	2 A 4
ulic Jiráskova, B. Němcové, K. Světlé a Fritzovy					DATUM	6 / 2000
					STUPEN	PSP
					MĚŘIKO	—
OBJEKT: Jiráskova 22 - byt správce, zázemí pro pečovatelku					VÝK. Č.	602
SCHEMA ZAPOJENÍ						ČAS