

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o., Havlíčkova 64, 586 01 Jihlava
Tel.: 567 553 240, IČO: 60727772, DIČ: CZ 60727772

Vyjádření č. **232-21 MU** z hlediska existence sítí VO k PD / stavbě

Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma

Žadatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, A.S., Ing. Juraj Sabol
Adresa: Soběšická 820/156, 638 00 Brno-Lesná
tel.: 603478950
e mail: sekretariat@vasgr.cz
Stavba: Jihlava, ul. Musilova, Holíkova, Krajní
– rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma

Sdělujeme,

že v zájmovém území, dle dodaných podkladů, se **nachází** zemní sítě veřejného osvětlení v naší správě viz přiložená situace. Dle dodaných podkladů dojde při stavbě ke kolizím (souběhy, křížení apod.) v celém zájmovém území s našimi sítěmi VO. S realizací výše uvedené stavby a vydáním stavebního povolení, tak jak byla předložena PD

souhlasíme

pouze za podmínek, že VO zůstane zachováno v plném rozsahu a plně funkční.

Při realizaci je bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedená opatření.


Opatření pro zemní práce v pásmu VO

- před zahájením prací je nutné bezpodmínečně přesně **zjistit-vytyčit kabelová vedení** / prostor nápojných míst / přímo na staveništi a to správcem sítí VO
- veškeré zemní práce v blízkosti vedení či zařízení VO budou prováděny ručně
- předem **upozornit** organizaci vydávající toto vyjádření **o zahájení stavebních prací a uvést spojení** s pracovníkem zodpovědným za provádění stavby
- při jakémkoliv odhalení sítí VO vlivem zemních prací, budou tyto sítě **nově uloženy do chrániček / např. betonové skládané a pod. /**
- při stavbě zabezpečit dotčené vedení před poškozením, případné poškození **neprodleně ohlásit**
- před definitivním záhozem si **vyhrazujeme právo kontroly instalace** /nového kabelu, chrániček, spojky a pouzdra stožáru apod. /převzetí **zápisem do stavebního deníku**
- prováděné výkopy nesmí být blíže než 1m od základu sloupů, nelze-li tuto podmínku dodržet, provede investor opatření dle dispozic správce zařízení
- při křížení či těsném souběhu s naším vedením VO **dodržet minimální vzdálenosti** stanovené ČSN 73 6005
- v případě průchodnosti obyvatel přes dotčenou stavbu **musí být zajištěno řádné osvětlení** průchodné komunikace.

Technické podmínky stanoví správce zařízení.

Jakékoliv poškození zařízení veřejného osvětlení odstraní investor v celém rozsahu na své náklady. Dále správce tohoto veřejného osvětlení vystaví investorovi stavby jednorázovou **pokutu** v hodnotě **10.000,- Kč** za poškození tohoto zařízení, splatnou do 14 dnů od doručení.

Situace VO

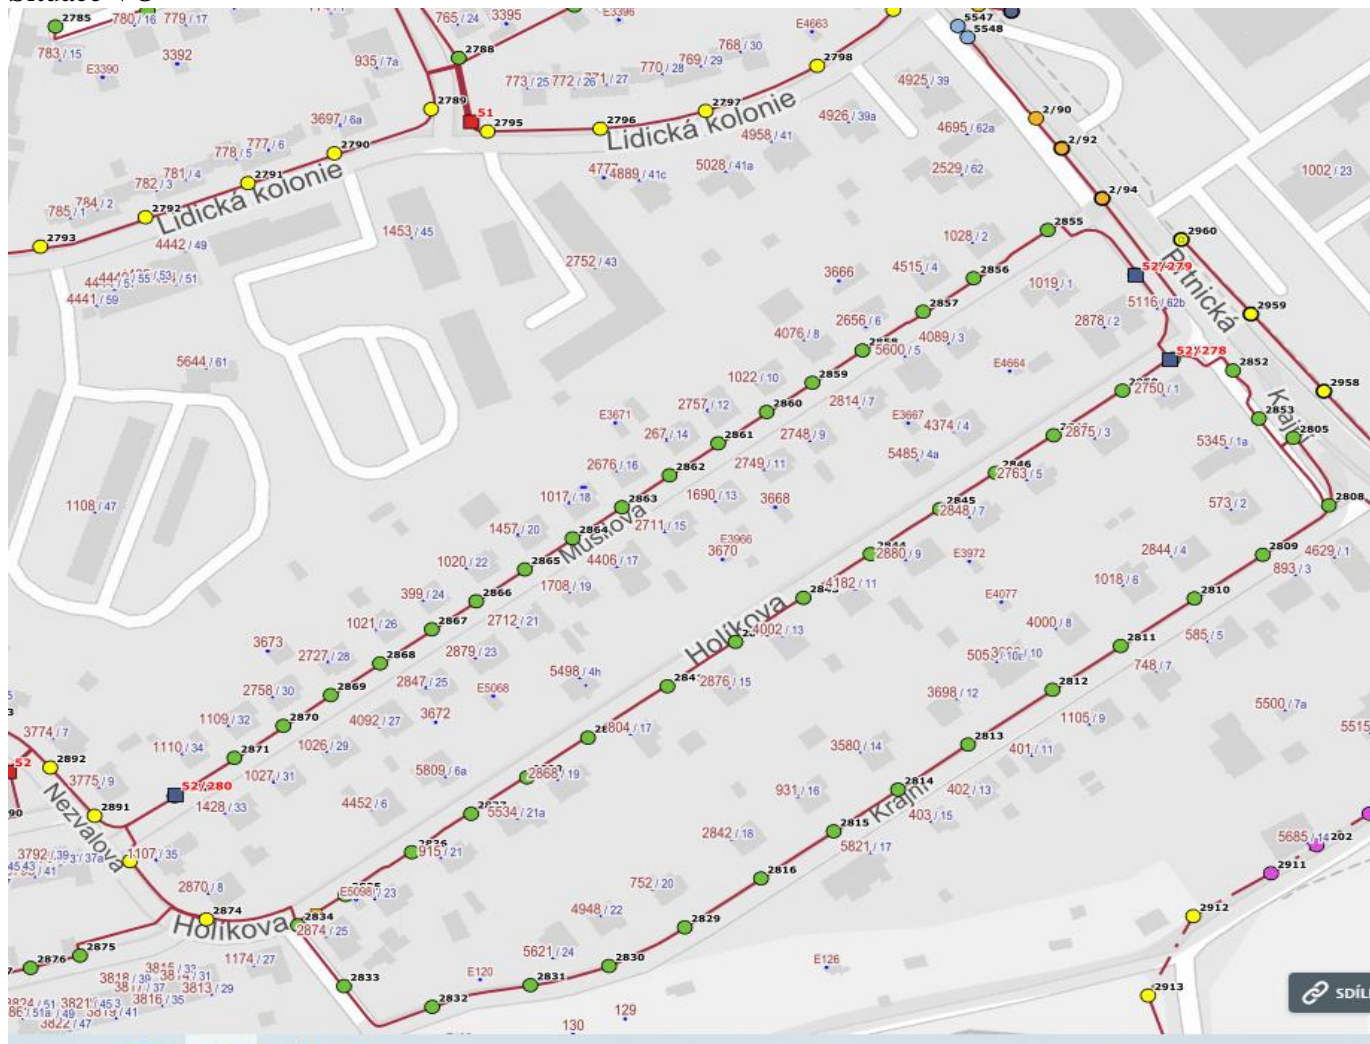

Digitální podklady (uložení sítě VO a SSZ) ve formátu dwg či dgn Vám poskytneme na základě žádosti - Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy – pan Vladimír Hruška, tel. 565 593 534, mail - vadimir.hruska@jihlava-city.cz

Doba platnosti vyjádření je 1 rok od data vydání.



V Jihlavě dne: 26. 11. 2021

vyřizuje: Jaroslav Munduch
 mob.: 734173436

