


Doplnění stávajícího rozvaděče v 1NP

L1,L2,L3 I<sub>k</sub>=10kA nově instalovaný příkon P=8,59 kW, Ps=6,01 kW s=0,7

Pokračování na dalším výkrese

3+PE+N, 3x230/400V,50Hz

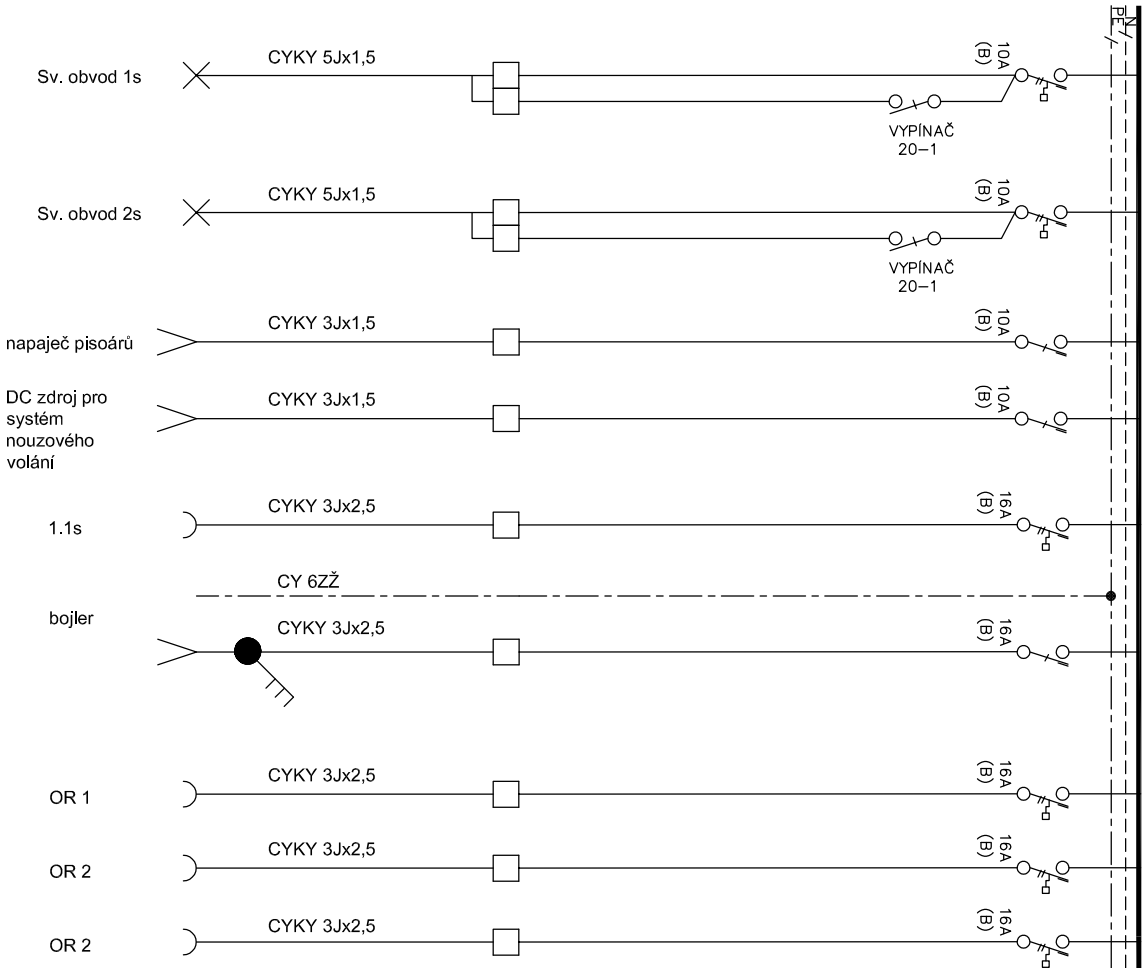

propojné lišty a svorky, ochranná přípojnice	ks	1,00
popisný stílek	ks	11,00
obal na výkresy	ks	1,00
Jednofázový vypínač na DIN lištu 20A-1	ks	2,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x10A char. B 030A 10kA	ks	2,00
Jistič 1x10A char. B 10kA	ks	2,00
Jistič 1x16A char. B 10kA	ks	1,00
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x16A char. B 030A 10kA	ks	4,00
svorka zapojena RS 6	ks	11,00

Provozní napětí:  
3x230/400V,50Hz  
Ochrana před nebezpečným  
dotykem – samočinným  
odpojením od zdroje

Číslo zakázky	Datum	Vypracoval	Revizor	Název zakázky	Název výkresu	Číslo výkresu
24-14-TP	06/2024	ing. Nestrojil	-	Břežínov Sadu 2, Jihlava oprava sociálního zařízení v 1.NP pro kulturní zázemí	Doplnění stávajícího rozvaděče v 1NP	603