


SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

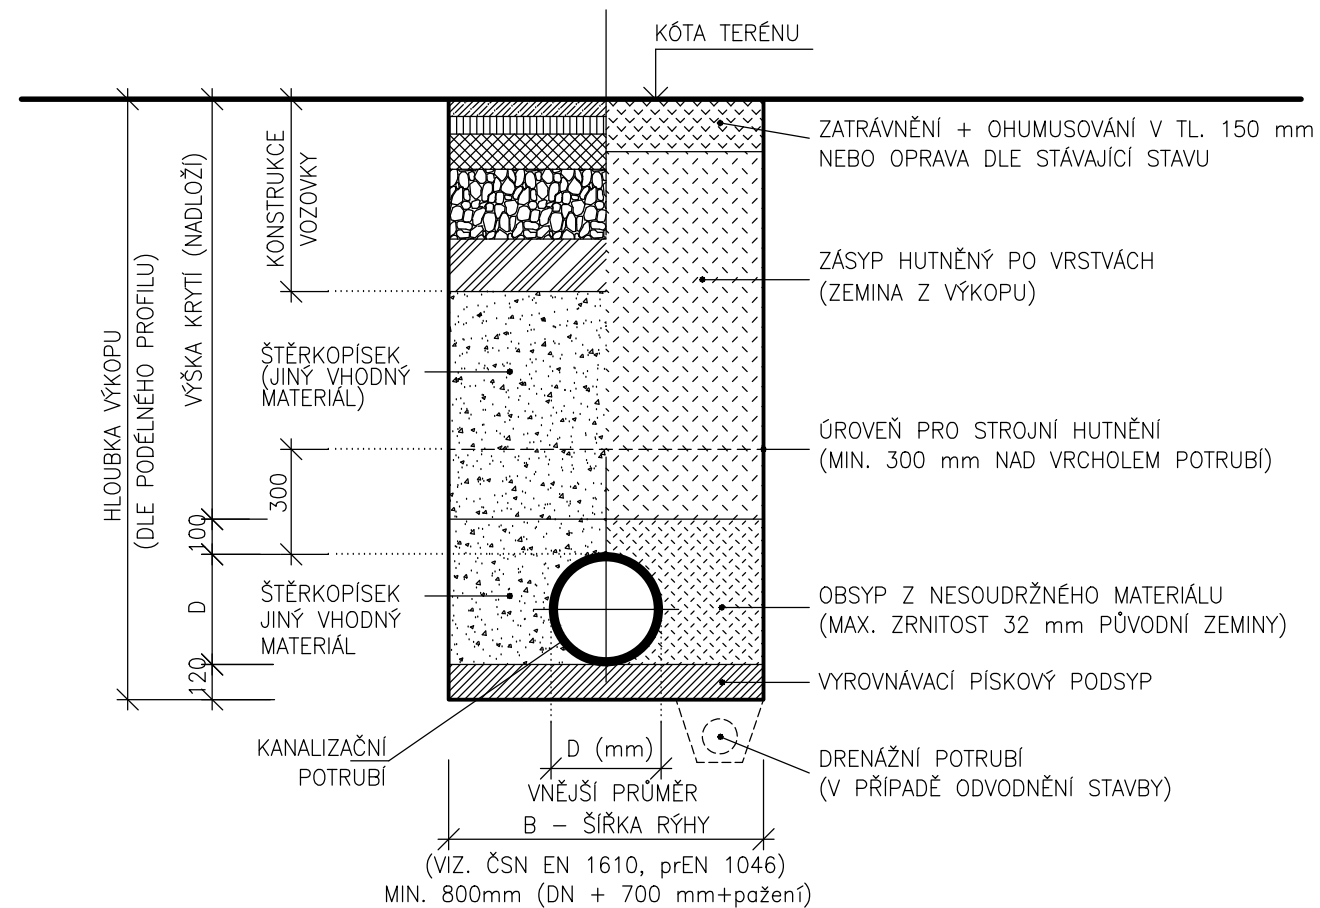


POZNÁMKA:

OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA
ZÁSYP POTRUBÍ HUTNIT PO VRSTVÁCH max. 150mm

ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOMUNIKACI TŘÍDY D400

PRO HLOUBKU ULOŽENÍ POTRUBÍ MENŠÍ NEŽ 1,2 m

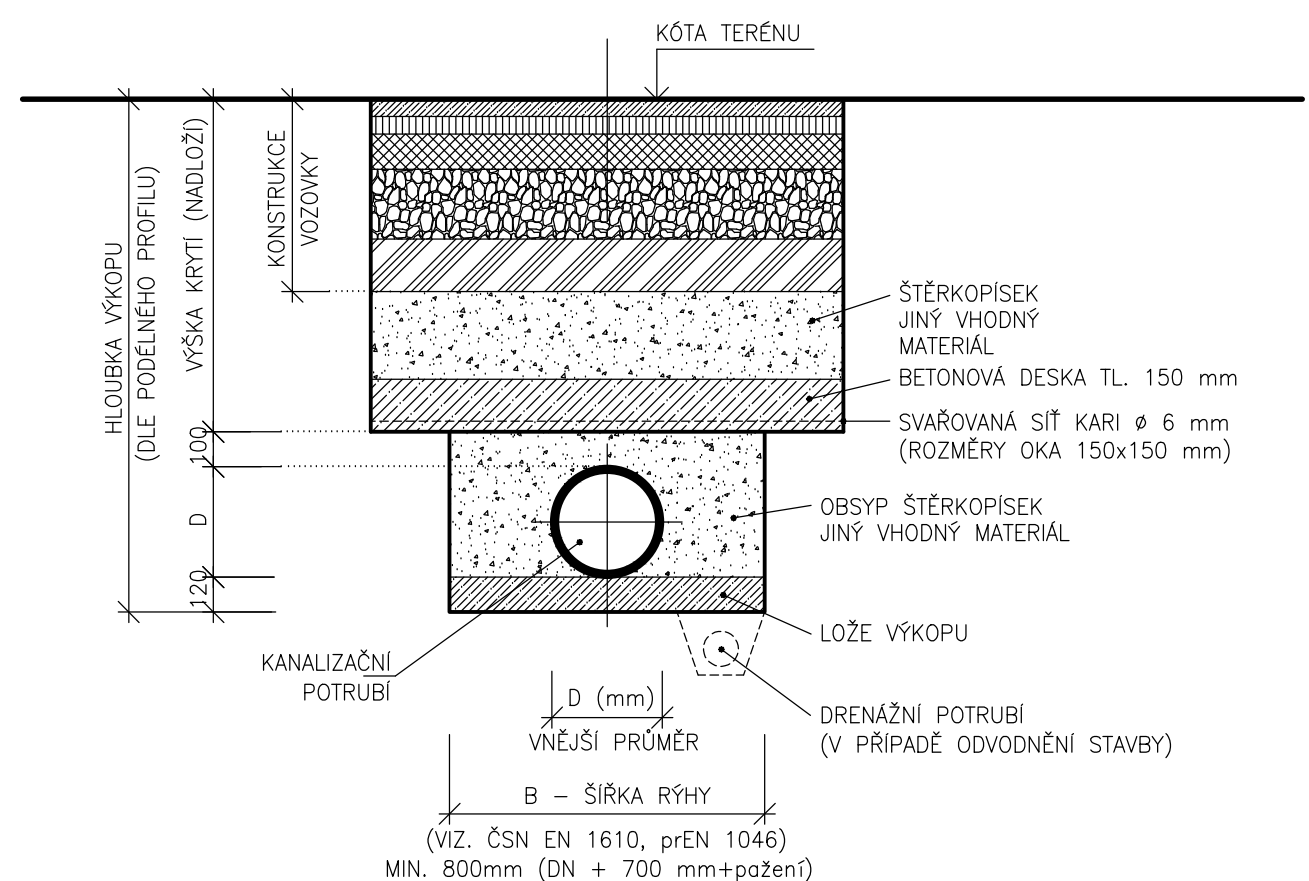

±0 ≡ podlaha v m.č. 104

a)					
OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA	
VYPRACOVAL	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK		 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.		
PROJEKTANT	ING. ANTONÍN ŠTEFÁNEK				
SCHVÁLIL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
KONTROLOVAL	ING. JIŘÍ STAŠEK				
INVESTOR	Statutární město Jihlava	DATUM 04/2024			
MÍSTO STAVBY	Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava	ÚČEL PROVÁDĚNÍ STAVBY			
STAVBA	BAZÉN E.ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA REKONSTRUKCE BAZÉNOVÝCH VAN V OBJEKTU SO01 KRYTÝ BAZÉN ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE ULOŽENÍ KANALIZACE V ZEMI	Č. ZAK. 11345-003-000			
		ARCHIVNÍ ČÍSLO HP4-3-99826			
		LISTŮ 1	POČET A4 2		
		MĚŘÍTKO -	POŘADOVÉ Č. 06		