

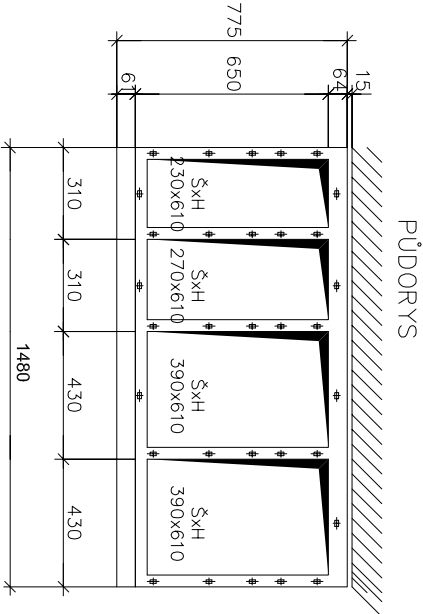


SIEMENS 8DJH

KKTT

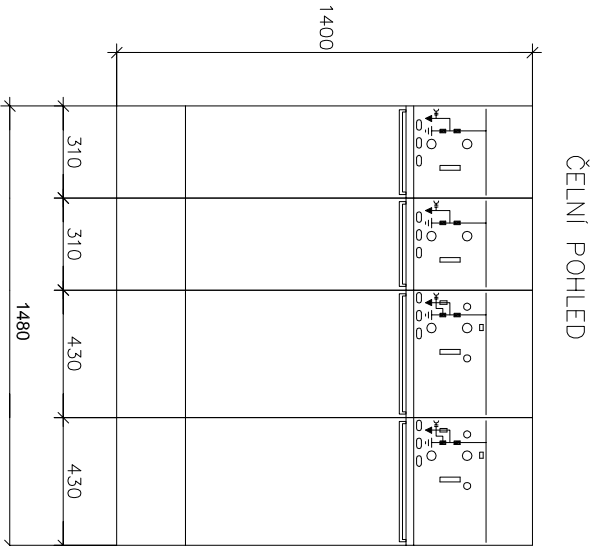

SCHEMA

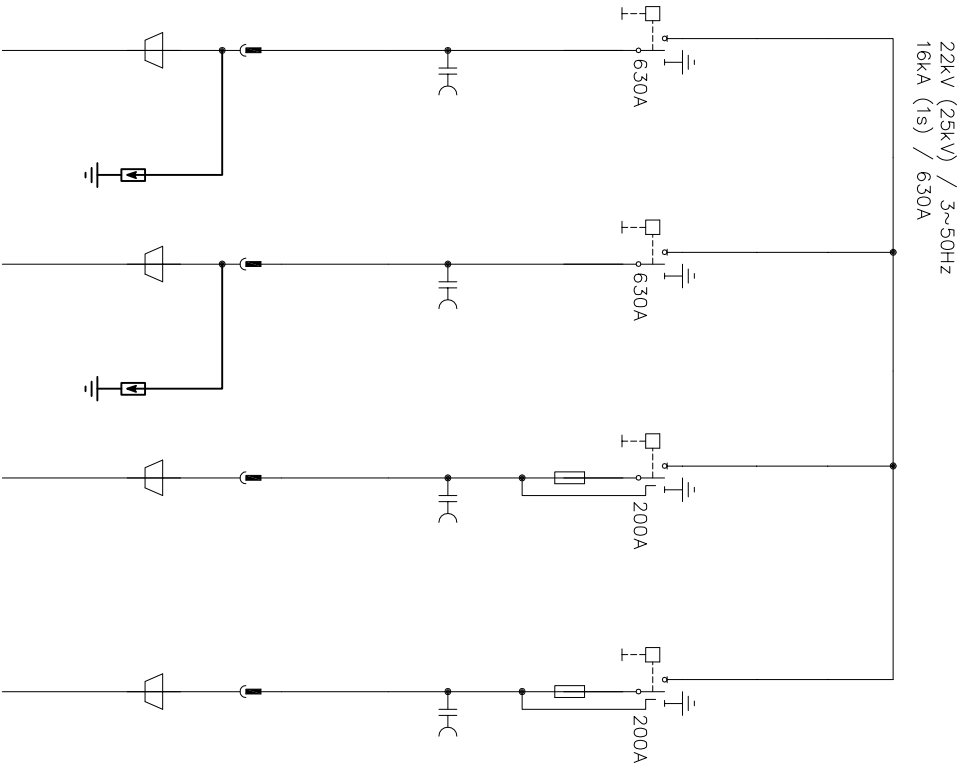

POZNÁMKA

ROZVÁDĚČ RVN - AVA VČETNĚ PŘEPOJENÍ PŘÍVODNÍCH KABELŮ VN 22 kV - DODÁVKÁ EG.D a.s.

Měřtko:	Odp.projekt.:	Ing. Pečinka		Zakázkové číslo:	23-00-016	Změny:
	Zpracoval:	Šenkýř		Datum:	05/2023	
-	Kreslil:	Šenkýř		Stupeň :	DPS	
PAVEL ŠENKÝŘ Sládkova 2988/2a 702 00 Ostrava - Mor. Ostrava Tel: 777 041 215	Název stavby: Březinovy Sady 441/2, Jihlava k.ú. Jihlava, p.č. 1020/3 Rekonstrukce TS 22/0,4 kV MODETA			Formát:	2xA4	
	Investor: Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 JIHLAVA 1			Číslo stavby inv.:	-	
Název výkresu:			Číslo výkresu:			
Rozvaděč VN 22 kV			23-16-11			

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA VN: 3 ~50Hz, 22 kV, IT

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM:

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 - OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

ZÁKLADNÍ OCHRANA (PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM / DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- A.1 ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ

- A.2 PŘEPÁŽKY NEBO KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):

- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY, SÍŤ IT