







VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU – TRASA V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH

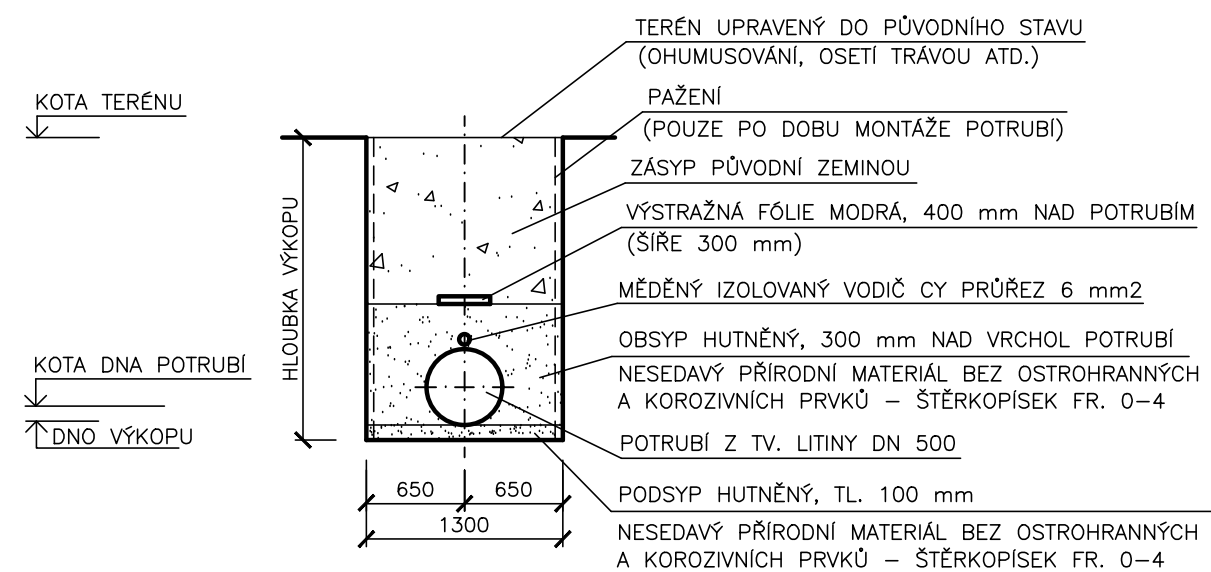

POZNÁMKA:

MATERIÁL LOŽE A OBSYPU POTRUBÍ NESMÍ OBSAHOVAT OSTROHRANNÉ ČÁSTICE, KTERÉ BY MOHLY ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU NEBO VNĚJŠÍ

HUTNĚNÍ OBSYPU POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO POUZE PO JEHO STRANÁCH.
PŘI KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PROVÉST RUČNÍ VÝKOP MIN. 1 m PŘED A 1 m ZA VEDENÍM, NEPOŽADUJE-LI SPRÁVCE PŘÍSLUŠNÉ SÍTĚ JINAK. DÁLE JE NUTNO DBÁT VŠECH PODMÍNEK SPRÁVCŮ PRO PRÁCE V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOTČENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.

Kreslil M. DOHNAL 		Projektant: ING. M. COUFAL, Ph.D. 		Hlavní projektant: ING. M. COUFAL, Ph.D. 		Techn. kontrola ING. B. ANDERLOVÁ 		 <div>VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábřeží 90/4 150 00 Praha 5</div>	
Kraj: VYSOČINA				Obec: JIHLAVA					
Stavebník: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA								Soubor D-1_1_8 rez_nezp_tlt.dwg	
POSÍLENÍ VODOVODNÍ SÍTĚ V JIHLAVĚ SV VĚTEV SO 01 SEVEROVÝCHODNÍ VĚTEV – I.ETAPA								Formát 2 x A4	
								Datum BŘEZEN 2025	
								Stupeň DPS	
								Zakázka 5469/002	
VZOROVÉ ŘEZY RÝHOU – TRASA V NEZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH								Měřítko	Č. výkresu D.1.1.8

Tento výkres a jeho přílohy jsou duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.