VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

ID	POLOŽKA	POČET
TROUBY		
1	TLT DN 100 C100 ZnAl 400 g/m2	38,9 m
2	TLT DN 80 C100 ZnAl 400 g/m2	47,0 m
TVAROVKY LITINA		
3	EU 100	2 ks
4	F 100	3 ks
5	N 80	1 ks
6	N 100	2 ks
7	F 80	1 ks
8	T 100/80	3 ks
9	FF 80 dl. 200 mm	1 ks
10	FF 100 dl. 200 mm	2 ks
11	FF 100 dl. 500 mm	1 ks
12	Koleno MMK ii" DN 100	1 ks
13	Koleno MMK ii" DN 80	5 ks
14	Koleno MMK 22° DN 80	1 ks
15	PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR DN 100 S JIŠTĚNÍM PROTI PODÉLNÉMU POSUNU PRO LT POTRUBÍ	1 ks
16	PŘÍRUBOVÝ ADAPTÉR DN 80 S JIŠTĚNÍM PROTI PODÉLNÉMU POSUNU PRO LT POTRUBÍ	1 ks
17	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA REDUKOVANÁ DN 100/80 S JIŠTĚNÍM PROTI PODÉLNÉMU POSUNU PRO LT POTRUBÍ	1 ks
18	UNIVERZÁLNÍ SPOJKA REDUKOVANÁ DN 80/50 S JIŠTĚNÍM PROTI PODÉLNÉMU POSUNU PRO LT POTRUBÍ	1 ks
19	ROHOVÝ VENTIL DOMOVNÍ PŘÍPOJKY 1" SE SAMOČINNÝM VYPRAZDŇOVÁNÍM	1 ks
20	NAVRTÁVACÍ PAS DN 100/1"	1 ks
21	JISTÍCÍ GUMOVÝ SPOJ STANDARD DN 100	8 ks
22	JISTÍCÍ GUMOVÝ SPOJ PRO JIŠTĚNÝ SPOJ BRS DN 100	3 ks
23	JISTÍCÍ GUMOVÝ SPOJ PRO JIŠTĚNÝ SPOJ BRS DN 80	17 ks

ARMATURY		
24	HYDRANT PODZEMNÍ DN 80 DVOJČINNÝ PRO VÝŠKU KRYTÍ 2,4 m, HYDRANTOVÝ POKLOP A PODKLADNÍ DESKA	1 ks
25	Š 100, ZEMNÍ SOUPRAVA, POKLOP A PODKLADNÍ DESKA	1 ks
26	Š 80, ZEMNÍ SOUPRAVA, POKLOP A PODKLADNÍ DESKA	2 ks
OSTATNÍ		
27	BETONOVÝ BLOK PRO ODBOČKU	3 ks
28	BETONOVÝ BLOK POD KOLENO	3 ks
29	ORIENTAČNÍ SLOUPEK + TABULKA	3 ks
30	HADICE 1" S RYCHLOSPOJKOU	1 ks
31	POTRUBÍ PE 100 DN 25	0,5 m
32	HYDRANTOVÁ DRENÁŽ	2 ks
33	BÍLÁ SIGNALIZAČNÍ OCHRANNÁ FÓLIE	90 m
34	VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYY pr. 6 mm2	100 m

PŘEPOJENÍ VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK NA TLT POTRUBÍ

ID	POLOŽKA	POČET
1	Vodovodní potrubí z PE 100 SDR11 PN16 32/3,0 mm	9,5 m
2	Navrtávací pas HOD 100/1" s mosaznym šoupátkem 1" pro TLT DN 100	3 ks
3	Navrtávací pas HOD 80/1" s mosaznym šoupátkem 1" pro TLT DN 80	1 ks
4	Tŕmen pro potrubí z litiny - celopogumovaný	4 ks
5	Zemní teleskopická souprava PATENT PLUS-BT	4 ks
5	Ventilový litinový poklop	4 ks
6	Plastová podkladová deska	4 ks
6	MOSAZNÁ SPOJKA T-100 d32	4 ks
	Bílá signalizační ochranná fólie	10,0 m
	Vyhledávací vodič CYY pr. 4 mm2	15,0 m

VZOROVÉ KLADEČSKÉ SCHÉMA - NAPOJENÍ NA LITINOVÉ POTRUBÍ

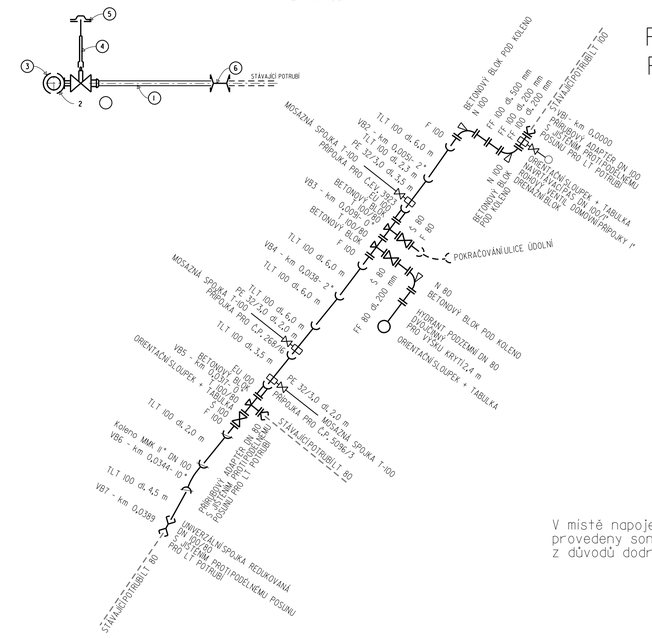

POTRUBÍ DN 100-TLT C100 ZnAl 400g/m2- 38,9 m
POTRUBÍ DN 80-TLT C100 ZnAl 400g/m2- 47,0 m

V místě napojení na stávající vodovod budou před zahájením výstavby provedeny sondy pro ověření hloubky stávajícího potrubí, z důvodů dodržení vyspádování nového potrubí.

TLT, HRDLOVÝ SPOJ

TLT, JIŠTĚNÝ SPOJ BRS

SO 03 - Přeložka vodovodního řadu

	Vypracoval	Autorizovaný inženýr	AQA - CLEAN projektová geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA
	ING. KOPECKÝ	ING. NOVOTNÝ	
Investor : Statutární město Jihlava		Kraj : Vysočina	
Rekonstrukce vírového separátoru ul. Polenská, Jihlava		Datum	06/2024
		Číslo zak.	2693
		Stupeň	DPS
Příloha : Kladečské schéma + výpis materiálu		Měřítko : -	Příloha č.: D.3.4