










#### Legenda svítidel


- A- vývod pro svítidlo dle výběru uživatele  
B- LED svítidlo přisazené, kovová montura, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem (polokoule d 280) 1450 lm, 11 W, 3000 K, IP 43  
C- LED svítidlo přisazené, stropní, kovová montura, opálový polykarbonátový kryt (d 300) 2590 lm, 20W 3000 K, IP 54  
D- Nástěnné svítidlo, základna plast, povrch chrom, difuzor plasto opál, LED 7,4W, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP44  
E- vývod pro svítidlo dle dodavatele kuchyňské linky  
F- LED svítidlo přisazené, kovová montura, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem (polokoule d 420) 2170 lm, 21 W, 3000 K IP 43

#### Legenda značek:


-  Elektrorozvaděč  
 Ventilátor WC  
 Vypínač řazení 6, pod omítku, IP 20  
 Vypínač řazení 1, pod omítku, IP 20  
 Vypínač řazení 5, pod omítku, IP 20  
 Vypínač řazení 1/0, pod omítku, IP 20  
 Vypínač řazení 1/0, pod omítku, IP 44  
 Vypínač řazení 6a, pod omítku, IP 20  
 Vypínač řazení 7, pod omítku, IP 20

#### Poznámky:

Elektroinstalace bude uložena v drážkách pod omítkou a také v drážkách v podlaze. V podlaze bude kabláž uložena v trubkách z důvodu mechanické ochrany před zabetonováním. Bude využito stávajících pozic vypínačů a zásuvek. Při drážkování v podlahách nutno dát pozor na stávající kabláž spodních bytů. Před a po drážkování nutné ověřit funkci svítidel v bytech o patro níž.

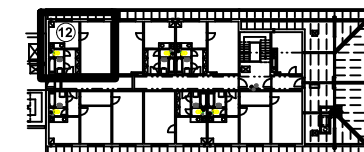

Provozní napětí:  
3x230/400V,50Hz  
Ochrana před nebezpečným  
dotykem – automatickým  
odpojením od zdroje

Vedoucí projektu	Zodp. projektant	Vypracoval	 <b>spa spol. s r.o. JIHLAVA</b> společnost projektových ateliérů Havlíčková 46, 586 01 JIHLAVA Tel.: 579 306 746 E-mail: projekce@spa.ji.cz	
Ing. Jiří Jánský	Ing. Mich. Nestrojil	Ing. Mich. Nestrojil		
Místo, okres:	Jihlava	Jihlava		
Investor:	Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava		Formát:	2xA4
Akce:  DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava Oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 51 a 76			Datum:	08/2025
			Stupeň:	DPS
			Zakázka číslo:	2508-04-005
			Měřítko	Číslo výkresu:
Příloha: Umělé 5NP byt 76			1:50	603