LEGENDA SVÍTIDEL

SA01, SA16, SA30, SB01, SB03, SB11, SC01, SC03, SC15, SD01, SD02, SF01, SG01, SG02 — VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO SE ZÁKLADNOU Z TECHNICKÉHO PORCELÁNU A KRYTKOU Z LISOVANÉHO MLÉČNÉHO SKLA, ø123MM, H. 140MM, IP54, 940LM

SA02 — KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO S POLYKARBONÁTOVOU ZÁKLADNOU A STÍNIDLEM Z TŘÍVRSTVÉHO OPÁLOVÉHO SKLA, LED, IP65, 4000K, 3090LM, ø300MM, V. 295MM, 8W

SA03, SA04 — KULATÉ STROPNÍ ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO S HLINÍKOVOU ZÁKLADNOU A STÍNIDLEM Z POLYKARBONÁTU, VČ. HLINÍKOVÉHO ZÁVĚSU; VYZAŘOVACÍ ÚHEL 80°, ø500MMM V65MM, V. VČETNĚ ZÁVĚSU 600MM, 4000K, 6800LM, IP40, 50W

SA05, SA06, SA13, SB04, SB05 — STROPNÍ SMALTOVANÁ KERAMICKÁ OBJÍMKA SE ZÁVITEM E27 A PŘÍKONEM 60W; S LED ŽÁROVKOU KULATOU

SA07 — ZAFRÉZOVANÝ KRYT S LED PÁSKEM A MLÉČNÝM DIFUZOREM, D1800MM, 14,4W

SA08 — KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO S TYČOVÝM ZÁVĚSEM A DRŽÁKEM Z OCELI, SKLENĚNÉ OPÁLOVÉ STÍNIDLO. ø400MM, V. 1000MM (VČ. SVÍTIDLA), 27W, 3000K, H. 140MM, IP54, 940LM

SA09, SA14, SA28, SB20, SC13, SV07 — NÁSTĚNNÁ LAMPIČKA Z OCELI S NASTAVITELNOU HLAVOU, VČ. VYPÍNAČE; PATICE E27, ŽÁROVKA MAX. 60W ø90MM, V.200MM, H. 170MM, IP20

SA10, SA12, SA19, SA29, SC04, SC05, SC06 — KULATÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO Z POLYKARBONÁTOVÉ ZÁKLADNY A SKLENĚNÉHO OPÁLOVÉHO STÍNIDLA UCHYCENÉHO BAJONETOVÝM SYSTÉMEM. ø200MM, V.180MM, IP65, 4000K, 8W

SA11, SB02 — KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO S POLYKARBONÁTOVOU ZÁKLADNOU A STÍNIDLEM Z TŘÍVRSTVÉHO OPÁLOVÉHO SKLA. ø300MM, V.295MM, IP65, 4000K, 8W

SA15, SA20, SC02, SC14, SD05, SE01, SF02, SF03, SV02 — KRUHOVÉ PRŮMYSLOVÉ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO S KOVOVÝM OCHRANNÝM KOŠEM A ZÁKLADNOU, DIFUZOR Z POLYKARBONÁTU. ø260M, H.105MM, IP65, 4000K, 15W

SA17, SA18 — KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO SE ZÁKLADNOU Z LAKOVANÉ OCELI A TŘÍVRSTVÝM SKLENĚNÝM OPÁLOVÝM STÍNIDLEM, KTERÉ JE UCHYCENO BAJONETOVÝM SYSTÉMEM. ø250MM, H.90MM, IP44, 4000K, 13W

SA21, SA22, SA24, SB19, SV06 — KULATÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO Z OCELOVÉ ZÁKLADNY A SKLENĚNÉHO OPÁLOVÉHO STÍNIDLA UCHYCENÉHO ZA POMOCI SKLAPOVACÍCH DRŽÁKŮ. ø380MM, H.60MM, IP44, 4000K, 26W

SA23, SA27, SB18 — VESTAVNÉ ORIENTAČNÍ LED SVÍTIDLO K MONTÁŽI DO STĚNY, KRUHOVÉ, ÚHEL OTEVŘENÍ 30°. ø80MM, H.75MM, IP20, 3000K, 1W

SA25, SA26 — ZÁVĚSNÁ SADA 8 KERAMICKÝCH OBJÍMEK S KULATÝMI ŽÁROVKAMI NA LANKÁCH 25BM. 3000K, IP20

SA31, SB22, SB24 — NÁSTĚNNÉ BODOVÉ LED SVÍTIDLO S DRŽÁKEM A VÝKLOPNÝM TĚLEM K ÚPRAVĚ SMĚRU OSVĚTLENÍ. ø100MM, H.30MM, IP44, 3000K, 7W

SB06 — VESTAVNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO DO PODHLEDU, S HLINÍKOVÝM PROFILEM A OPÁLOVÝM KRYTEM, 28W, D. 2010MM, Š. 35MM, V.25MM

SB07 — VESTAVNÝ KRYT S LED PÁSKEM A DIFUZOREM ZAFRÉZOVANÝ POD HORNÍ SKŘÍŇKY KUCHYŇSKÉ LINKY; PODROBNOSTI VIZ. PROJEKT INTERIÉRU, D. 2300MM, 14,4W, 4000K, IP20

SB08, SB13, SB16 — LINEÁRNÍ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO ZAVĚŠENÉ, Z HLINÍKOVÉHO PROFILU OPATŘENÉHO PRÁŠKOVOU BARVOU A S DIFUZOREM Z TEPELNĚ TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA; VČ. NEREZOVÝCH HÁČKŮ, SPON A TYČOVÝCH OCELOVÝCH ZÁVĚSŮ., 19,1W, IP66, 2360LM, 4000K, D. 1224MM, V. 75MM, Š. 105MM

SB09 — LINEÁRNÍ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KE STROPU, Z HLINÍKOVÉHO PROFILU OPATŘENÉHO PRÁŠKOVOU BARVOU A S DIFUZOREM Z TEPELNĚ TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA; VČ. NEREZOVÝCH HÁČKŮ, SPON A TYČOVÝCH OCELOVÝCH ZÁVĚSŮ,31,9W, IP66, 4060LM, 4000K, D.1524MM,V. 75MM, Š. 105MM

SB10 — LINEÁRNÍ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KE STROPU, Z HLINÍKOVÉHO PROFILU OPATŘENÉHO PRÁŠKOVOU BARVOU A S DIFUZOREM Z TEPELNĚ TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA A ZÁVĚSEM PRO MONTÁŽ NA STROP., 19,5W, IP66, 2460LM, 4000K, D. 1524MM, V. 75MM, Š. 105MM

SB12 — LINEÁRNÍ PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ KE STROPU, Z HLINÍKOVÉHO PROFILU OPATŘENÉHO PRÁŠKOVOU BARVOU A S DIFUZOREM Z TEPELNĚ TVRZENÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SKLA A ZÁVĚSEM PRO MONTÁŽ NA STĚNU., 19,5W, IP66, 2460LM, 4000K, D. 1524MM, V. 75MM, Š. 105MM

SB14, SV05 — OBDÉLNÍKOVÉ NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO SE ZÁKLADNOU Z LAKOVANÉ OCELOVÉ ZÁKLADNY A OPÁLOVÉHO SKLENĚNÉHO STÍNIDLA, KTERÉ JE UCHYCENO ZA POMOCÍ SKLAPOVACÍCH DRŽÁKŮ., 18W, IP44, 2000LM, 4000K, D. 600MM, V. 80MM, Š. 100MM

SB15, SV08, SV09, SV10 — KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO SE ZÁKLADNOU Z LAKOVANÉ OCELI A TŘÍVRSTVÝM SKLENĚNÝM OPÁLOVÝM STÍNIDLA, KTERÉ JE UCHYCENO BAJONETOVÝM SYSTÉMEM, ø250MM, H.90MM, IP44, 4000K, 13W

SB17 — PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ SVÍTIDLO NAD TRÁM K NASVÍCENÍ STROPU; LED PÁSEK S HLINÍKOVÝM PROFILEM A OPÁLOVÝM KRYTEM. 28W, IP40, 2100LM, 4000K, D. 2010MM, V. 15MM, Š. 15MM

SB21, SB23 — NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO NAD ZRCADLO S HLINÍKOVÝM PROFILEM A OPÁLOVÝM KRYTEM. 16W, IP68, 1338LM, 4000K, D. 2010MM, V. 20MM, Š. 20MM

SC07, SC08, SD03, SD04, SD06, SE02, SV04 — PRACHOTĚSNÉ LED SVÍTIDLO S ODOLNÝM KRYTEM Z AKRYLÁTOVÉHO SKLA (PMMA) A KONCOVKOU Z NEREZOVÉ OCELI; UCHYCENÍ POMOCÍ DVOU KOVOVÝCH KLIPŮ S VRUTY KE STROPU/STĚNĚ; VYZAŘOVACÍ ÚHEL 120°., 60W, IP68, 9000LM, 4000K, D. 1500MM, ø81MM

SC09, SC10, SG04 — VÁLCOVÉ STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ZÁKLADNA Z LAKOVANÉHO HLINÍKU A STÍNIDLO Z TŘÍVRSTVÉHO SKLENĚNÉHO OPÁLOVÉHO STÍNIDLA. 18,1W, IP44, 1669LM, 4000K, ø240MM, V.80MM

SC11 — OBDÉLNÍKOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO Z LAKOVANÉ OCELOVÉ ZÁKLADNY A OPÁLOVÉHO SKLENĚNÉHO STÍNIDLA, KTERÉ JE UCHYCENO ZA POMOCÍ SKLAPOVACÍCH DRŽÁKŮ.D. 610MM, H. 80MM, V. 100MM, 18W, IP44, 2000LM, 4000K

SC12 — OBDÉLNÍKOVÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO Z LAKOVANÉ OCELOVÉ ZÁKLADNY A OPÁLOVÉHO SKLENĚNÉHO STÍNIDLA, KTERÉ JE UCHYCENO ZA POMOCÍ SKLAPOVACÍCH DRŽÁKŮ. D.380MM, H. 80MM, V. 100MM, 10W, IP44, 1140LM, 4000K

SG03 — PŘISAZENÉ LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLO NA STROP, S HLINÍKOVÝM PROFILEM A REFLEKTOREM; VYZAŘOVACÍ ÚHEL 80°. D. 1680MM, Š. 45MM, V. 75MM, 55W, 5500LM, IP20, 4000K

SN.A.01, SN.B.03, — NOUZOVÉ KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ZÁKLADNA Z LAKOVANÉHO HLINÍKU., ø88MM, V. 41MM, 3,5W, 4000K, IP40

SN.B.04 — NOUZOVÉ KULATÉ STROPNÍ SVÍTIDLO ZAPUŠTĚNÉ V PODHLEDU, ZÁKLADNA Z LAKOVANÉHO HLINÍKU, IP44, 3,5W, ø88MM, V. 7MM

SN.C.03, SN.D.01, SN.E.01, SN.F.01 — NOUZOVÉ KULATÉ NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, ZÁKLADNA Z LAKOVANÉHO HLINÍKU, ø88MM, V. 41MM, 3,5W, 4000K, IP40

SVÍTIDLA UMÍSTĚNÁ NA HOŘLAVÝ MATERIÁL MUSÍ BÝT V PROVEDENÍ K PŘIPEVNĚNÍ NA HOŘLAVOU KONSTRUKCI NEBO MUSÍ BÝT PODLOŽENA NEHOŘLAVOU PODLOŽKOU.

LEGENDA

SPÍNAČE DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÉ 230V/10A, VÝŠKA 1,2m, V PŘÍPADĚ PROSTOR "B" A "C" HRANATÝ DESIGN ELEKTROINSTALACE, V PŘÍPADĚ PROSTOR "A" + "G" KULATÝ KERAMICKÝ DESIGN ELEKTROINSTALACE

SPÍNAČE DOMOVNÍ NÁSTĚNNÉ 230V/10A, IP55, VÝŠKA 1,2m

ZÁSUVKA DOM. ZAPUŠTĚNÁ. JEDNONÁSOBNÁ/ N x JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, VÝŠKA 0,4m OD PODLAHY, OSTATNÍ VÝŠKY UVEDENY NA VÝKRESE, V PŘÍPADĚ PROSTOR "B" A "C" HRANATÝ DESIGN ELEKTROINSTALACE, V PŘÍPADĚ PROSTOR "A" + "G" KULATÝ KERAMICKÝ DESIGN ELEKTROINSTALACE

ZÁSUVKA DOM. ZAPUŠTĚNÁ. N x JEDNONÁSOBNÁ 230V/16A, PRVNÍ PRŮBĚŽNÁ JE JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ SE SVĚTELNOU INDIKACÍ, OSTATNÍ ZÁSUVKY JSOU 230V/16A (BEZ OCHRANY), VÝŠKA 0,4m OD PODLAHY, OSTATNÍ VÝŠKY UVEDENY NA VÝKRESE, V PŘÍPADĚ PROSTOR "B" A "C" HRANATÝ DESIGN ELEKTROINSTALACE, V PŘÍPADĚ PROSTOR "A" + "G" KULATÝ KERAMICKÝ DESIGN ELEKTROINSTALACE

ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ NÁSTĚNNÁ 230V/16A, IP55, VÝŠKA 0,4m OD PODLAHY, OSTATNÍ VÝŠKY UVEDENY NA VÝKRESE

ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ TŘÍFÁZOVÁ, 400V/16A, IP 44, VÝŠKA 0,9m OD PODLAHY

EL. VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ DANÉ TECHNOLOGIE
Z RH.0: 1.0 – ROZVÁDĚČ RA1.1; 2.0 – ROZVÁDĚČ RB1.2; 3.0 – ROZVÁDĚČ RC1.3; 4.0 – ROZVÁDĚČ RDE.4; 7.0 – ROZVÁDĚČ RG.10
Z RA1.1: 3.1 – EZS ÚSTŘEDNA; 5.1 – VZT JEDNOTKA, 6.1 – SYSTÉM PŘIVOLÁNÍ POMOCI PRO OOSPO
Z RB1.2: 2.2 – EL. SPORÁK
Z RC1.3: 2.3 – EZS EXPANDÉR
Z RF.5: 1.5 – ROZVÁDĚČ MAR (KOTELNA); 2.5 – EZS EXPANDÉR; 3.5 – ČOV (ROZVÁDĚČ)
Z RU.6: 1.6 – PISOÁRY (PŘÍPRAVA)

EL. VÝVOD PRO PŘIPOJENÍ DANÉ TECHNOLOGIE Z ROZVÁDĚČE RPO
1.RPO – ÚSTŘEDNA LDP; 2.RPO – UPS

SPÍNAČ STISKACÍ ZAPUŠTĚNÝ, 400V, 25A / 400V, 40A, VÝŠKA 0,4m OD PODLAHY, OSTATNÍ VÝŠKY UVEDENY NA VÝKRESE

SVÍTIDLO STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ, SVÍTIDLO DLE LEGENDY OSVĚTLENÍ, VENKOVNÍ A V KOUPELNĚ IP44

SVÍTIDLO VESTAVNÉ, SVÍTIDLO DLE LEGENDY OSVĚTLENÍ

ČIDLO POHYBU, 230V/10A

ČIDLO POHYBU IP44, 230V/10A

MOTOR VENTILÁTORU

SVÍTIDLO NOUZOVÉ DLE LEGENDY OSVĚTLENÍ, AUTONOMNOST 1.HOD.

Rxx — ROZVÁDĚČ NN

RPO — ROZVÁDĚČ POŽÁRNÍ OCHRANY

UPS — ZÁLOŽNÍ ZDROJ PBŘ

OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

TLAČÍTKO POŽÁRNÍ, ČERVENÉ SE SKLEM, IP55

SOUMRAKOVÉ ČIDLO

CYA 4 ŽL./Z. VODIČ OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ DÉLKY 3m PRO GASTRO ZAŘÍZENÍ

VÍCENÁSOBNÝ RÁMEČEK, PRO HRANATÝ DESIGN ELEKTROINSTALACE

Nx VOLNÉ MÍSTO VE VÍCENÁSOBNÉM RÁMEČKU (PRO SLABOPROUDOU ZÁSUVKU)

POZNÁMKA:

KABELÁŽ V OBJEKTU SO 01 (KROMĚ KOTELNY "F"), BUDE VE VEŘEJNÝCH PROSTORECH ULOŽENA POD OMÍTKOU TLOUŠŤKY MIN. 15MM NEBO BUDE VYBAVENA JINOU OCHRANOU KONSTRUKCÍ (NAPŘ. SDK DESKOU) S POŽADOVANOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ MINIMÁLNĚ EI 15 NEBO FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU (PODLE ČSN EN 1366-11).
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ MUSÍ BÝT POUŽITA KABELÁŽ S TŘÍDOU REAKCE NA OHEŇ B2CA S1 A1 D1 (BEZHALOGENOVÉ KABELY).

(A) PŘÍVOD Z ROZVÁDĚČE RA1.1 V 1.NP DO ROZVÁDĚČE RA2.7 V 2.NP (OBVOD Č. 1.1), CYKY-J 5x4 + CYA 4 žl/z
PŘÍVOD Z ROZVÁDĚČE RB1.2 V 1.NP DO ROZVÁDĚČE RB2.8 V 2.NP (OBVOD Č. 1.2), CYKY-J 5x4 + CYA 4 žl/z
(B) PŘÍVOD Z ROZVÁDĚČE RC1.3 V 1.NP DO ROZVÁDĚČE RC2.9 V 2.NP (OBVOD Č. 1.3), CYKY-J 5x4 + CYA 4 žl/z
(C) OBVODY Z ROZVÁDĚČE RDE.4 V 1.NP DO 2.NP:
SVĚTELNÝ OBVOD S1.4 (CYKY-J 3x1,5); ZÁSUVKOVÝ OBVOD Z5.4 (CYKY-J 3x2,5);
OBVOD Č. 1.4 – RACK (CYKY-J 3x2,5), OBVOD Č. 2.4 – RACK (CYKY-J 3x2,5)
(D) OBVODY Z ROZVÁDĚČE RDE.4 V 1.NP DO 2.NP:
SVĚTELNÝ OBVOD S2.4 (CYKY-J 3x1,5); ZÁSUVKOVÉ OBVODY Z6.4 AŽ Z8.4 (3x CYKY-J 3x2,5);
(E) OBVODY Z ROZVÁDĚČE RA1.1 V 1.NP DO 1.PP:
SVĚTELNÝ OBVOD S2.1 (CYKY-J 3x1,5); ZÁSUVKOVÉ OBVODY Z15.1, Z19.1 A 20.1 (3x CYKY-J 3x2,5);
OBVOD Č. 2.1 – ROZVÁDĚČ MAR (ÚPRAVNA VODY) (CYKY-J 5x2,5);
OBVOD Č. 4.1 – ATS (CYKY-J 5x1,5);
OBVOD Z ROZVÁDĚČE RPO V 1.NP DO 1.PP:
OBVOD Č. 3.RPO – ATS (PBŘ) (1-CSKH-V180 J 5x1,5);
(F) SVĚTELNÝ OBVOD NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S0.4 (CYKY-J 3x1,5) Z 2.NP DO 1.NP



Pro uložení kabelu v zemi platí ČSN 73 6005, Prostorová úprava vedení technického vybavení

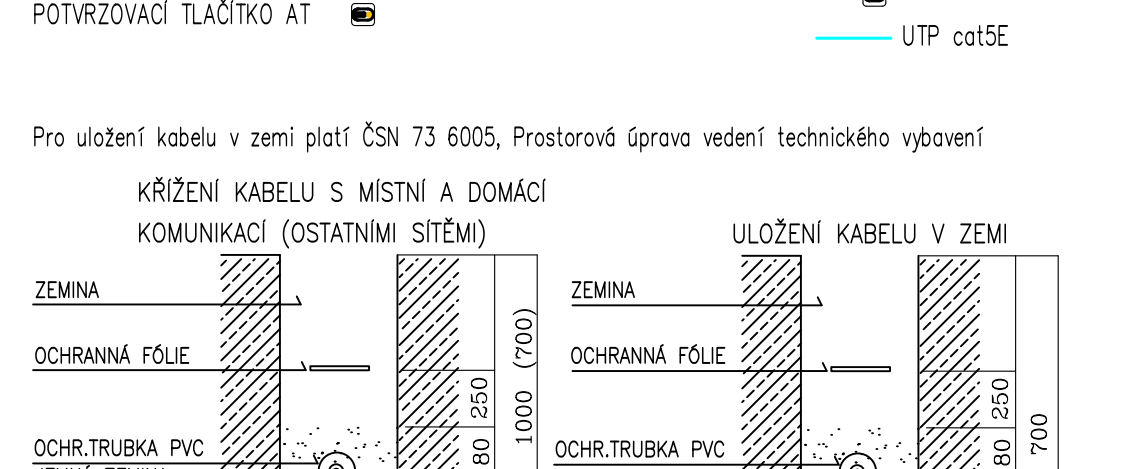

PROJEKT ŘEŠÍ POUZE ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ SVÍTIDEL.
SVÍTIDLA NAVRŽENÁ EXTERNÍM SVĚTELNÝM STUDIEM, KTERÉ PROVEDLO SVĚTELNÝ VÝPOČET.
OSVĚTLENÍ PROJEKTOVANÝCH PROSTORŮ MUSÍ BÝT NAVRŽENO DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 12464-1.
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ JE NAVRŽENO EXTERNÍM SVĚTELNÝM STUDIEM, KTERÉ PROVEDLO SVĚTELNÝ VÝPOČET.
NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ PROJEKTOVANÝCH PROSTORŮ MUSÍ BÝT NAVRŽENO DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1838.
NOUZOVÁ SVÍTIDLA BUDOU NAPOJENA NA SAMOSTATNÉ SVĚTELNÉ Z PŘÍSLUŠNÝCH PODRUŽNÝCH ROZVÁDĚČŮ.

POZNÁMKA:

ZAPOJENÍ A PROPOJENÍ SPÍNAČŮ OSVĚTLENÍ JE PROVEDENO V HLUBOKÝCH KRABICÍCH POD SPÍNAČI.
ZNÁZORNĚNÉ KRABICE VE SCHÉMATU POBLÍŽ SPÍNAČŮ ODPOVÍDAJÍ TĚMTO INSTALAČNÍM PŘÍSTROJOVÝM KRABICÍM.

LEGENDA VODIČŮ

VEDENÍ – SVÍTIDLA – CYKY-J 3x1,5; CYKY-O 3x1,5; CYKY-O 2x1,5
VEDENÍ – ZÁSUVKY – CYKY-J 3x2,5
VEDENÍ – ZÁSUVKY 400V/16A – CYKY-J 5x2,5
ZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ BUDE ULOŽENO V DVOUPLÁŠŤOVÉ CHRÁNIČCE PVC

OZNAČENÍ SVAZKU KABELŮ
SVĚTELNÝ OBVOD NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ: CYKY-J 3x1,5
SVAZEK SILOVÝCH KABELŮ / 1 KABEL Z ROZVÁDĚČE RPO

ZNAČENÍ OBVODŮ

Z1.2 … ZÁSUVKOVÝ OBVOD ČÍSLO 1
2 – OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE
(0: RH.0; 1: RA1.1; 2: RB1.2; 3: RC1.3; 4: RDE.4; 5: RF.5;
6: RU.6; 7: RA2.7; 8: RB2.8; 9: RC2.9; 10: RG.10; 11: RS.11; RPO: RPO)

A/S1a.2 … SVĚTELNÝ OBVOD
S1 – ČÍSLO OBVODU S1
a – OZNAČENÍ VYPÍNAČE
A – TYP SVÍTIDLA
2 – OZNAČENÍ ROZVÁDĚČE
(1: RA1.1; 2: RB1.2; 3: RC1.3; 4: RDE.4; 5: RF.5;
6: RU.6; 7: RA2.7; 8: RB2.8; 9: RC2.9; 10: RG.10; 11: RS.11)

POZNÁMKA

MALÉ VENTILÁTORY VZT BUDOU SPÍNÁNY POMOCÍ SAMOSTATNÉHO SPÍNAČE.

POZNÁMKA

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ELEKTRO VIZ. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ DOKUMENTACE.

POZNÁMKA

UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ BUDE PŘED REALIZACÍ POTVRZENO NA MÍSTĚ V PRŮBĚHU HRUBÉ STAVBY.

POZNÁMKA

PRŮCHODY MEZI ROZDÍLNÝMI POŽÁRNÍMI ÚSEKY VYPLNIT PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKOU.

UPOZORNĚNÍ

Jsou-li v projektové dokumentaci uvedeny odkazy na firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotovitel umožňují v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, které mají podobnou nebo minimálně stejnou kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-1 ed.2 S ODKAZEM NA ČSN 33 2000-5-51 ed.3
VE VŠECH PROSTORECH JSOU VNĚJŠÍ VLIVY URČENY PROTOKOLÁRNĚ SAMOSTATNÝM DOKUMENTEM.

KOUPELNY PROVÉST DLE ČSN 33 2000-7-701 ed.2 – DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY

V KOUPELNÁCH PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ SPOJENÝCH S NEŽIVÝMI ČÁSTMI ZAŘÍZENÍ V ZÓNÁCH 1, 2, a 3 VČETNĚ OCHRANNÝCH VODIČŮ ZÁSUVEK A NÁSLEDUJÍCÍCH CIZÍCH VODIVÝCH ČÁSTÍ V ZÓNÁCH 1, 2, a 3: KOVOVÝCH TRUBEK (VODA, ÚPRAVA VZDUCHU) A PŘÍSTUPNÉ KOVOVÉ STAVEBNÍ PRVKY. SPOJENÍ PROVÉST VODIČEM CYA 4 žl/z.

POZNÁMKA
V KOTELNĚ "F.102" PROVÉST OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ SPOJENÝCH S NEŽIVÝMI ČÁSTMI ZAŘÍZENÍ VČETNĚ OCHRANNÝCH VODIČŮ ZÁSUVEK A NÁSLEDUJÍCÍCH CIZÍCH VODIVÝCH ČÁSTÍ: KOVOVÝCH TRUBEK (VODA, ÚPRAVA VZDUCHU) A PŘÍSTUPNÉ KOVOVÉ STAVEBNÍ PRVKY. SPOJENÍ PROVÉST VODIČEM CYA 4 žl/z.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN / 3+N+PE, 400 / 230V, 50Hz DLE ČSN 33 2000-1 ed.2, čl. 312.2.1
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3
čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:
čl. 411.2 – OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
čl. 411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

1. Na výkresovou část dokumentace se vztahují specifikace ostatních částí projektu, se kterými tvoří tato část nedílný celek. Při nejasnosti ihned kontaktujte projektanta!

2. Při rozporech v dokumentaci mají přednost:
- dokumenty a revize výkresů s novějším datem,
- textové specifikace před grafickým znázorněním,
- kóty před rozměry odměřenými na výkrese,
- výkresy podrobnějšího měřítka,
- architektonická část a koordinační výkresy před projekty profesí, přičemž technické řešení profesí musí být zachováno.

LEGENDA REVIZÍ

č.rev.	datum	popis revize

±0,000 = 614,230 m.n.m B.p.v.

PROJEKT:	Centrum neformálního vzdělávání Hájenka Černé lesy Černé lesy č.p. 430 588 32 Brtnice ZN: BRT
STAVEBNÍK:	Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1 IČO: 000 286 010 zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Rusina Frei, s.r.o. Blanická 845/9, 120 00 Praha 2 info@rusinafrei.cz, tel. +420 607 715 885 www.rusinafrei.cz
PROJEKTANT:	ELPRO Fusek s.r.o Lipník nad Bečvou-V, Podhoří 16 IČ: 03035476 DIČ: CZ-03035476 www.fusek.eu Zodpovědný projektant: ING. PETR FŮSEK Projektant: ING. JAKUB LIBOSVÁR
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
OBJEKT:	SO01
ČÁST:	Elektroinstalace
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE 1.NP

MĚŘÍTKO:	1:50	FORMÁT:	prodl.A1 (20xA4)
DATUM:	04/2025	KRESLIL:	ING. JAKUB LIBOSVÁR
REVIZE:		OZNAČENÍ:	D.1.4.02

Neoprávněné rozšiřování či reprodukování tohoto materiálu nebo jeho části je zakázáno!