


KŘÍŽENÍ S PLYNOVÝM POTRUBÍM

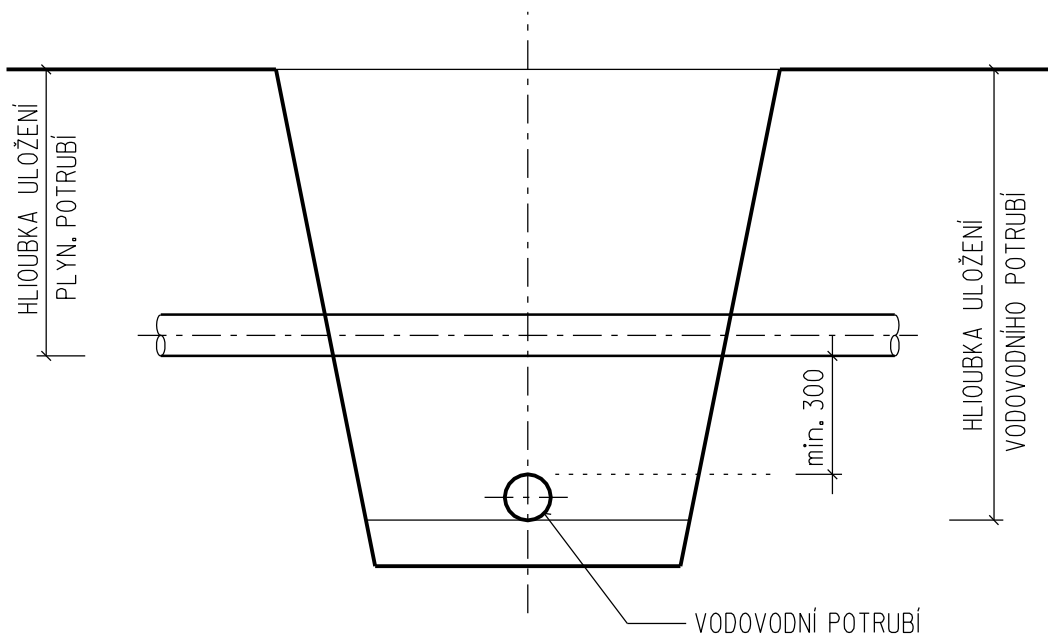

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI MEZI VEDENÍM TECH. VYBAVENÍ A VODOV. POTRUBÍM

Vedení	Vzdálenost mezi vodovodním potrubím a jiným vedením [m]	
	Souběžným	Křížujícím
Sílové kabely do 110 kV	0,40	0,40 ^{1/}
Sdělovací kabely	0,40	0,20
Plynovody do 0,3 MPa	0,50 ^{2/}	0,15
Vodovodní potrubí	0,60	-
Tepelné vedení	1,00 ^{3/}	0,20 ^{4/}
Kabelovody	0,60	0,20 ^{4/}
Stoky	0,60	0,10
Potrubní pošta	0,50	0,20
Kolektor	0,60	0,20 ^{4/}
Koleje tramvajové dráhy	1,20	1,50

1/ Pokud jsou sílové kabely do 35 kV vedeny v kanálu nebo betonových chráničkách podle ČSN 34 1100, je možné snížit na 0,20 m


2/ Při souběhu vodovodní přípojky s nízkotlakou plynovodní přípojkou /do 0,005 MPa/ je možné snížit na 0,40 m

3/ Po přešetření teplotních poměrů možné snížit až na 0,60 m

4/ Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem nebo kolektorem, musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí musí být 0,35 m

KŘÍŽENÍ S KABELY :
EL. KABELY NN, VN, OPTICKÉ KABELY apod.

①	POKLOP KABELOVÉHO ŽLABU AZD 28 - 50 (500x230x40)
②	KABELOVÝ ŽLAB AZD 27 - 100 (1000x230x180)
③	KABELY EL., TELEFON, OPTIKA apod.

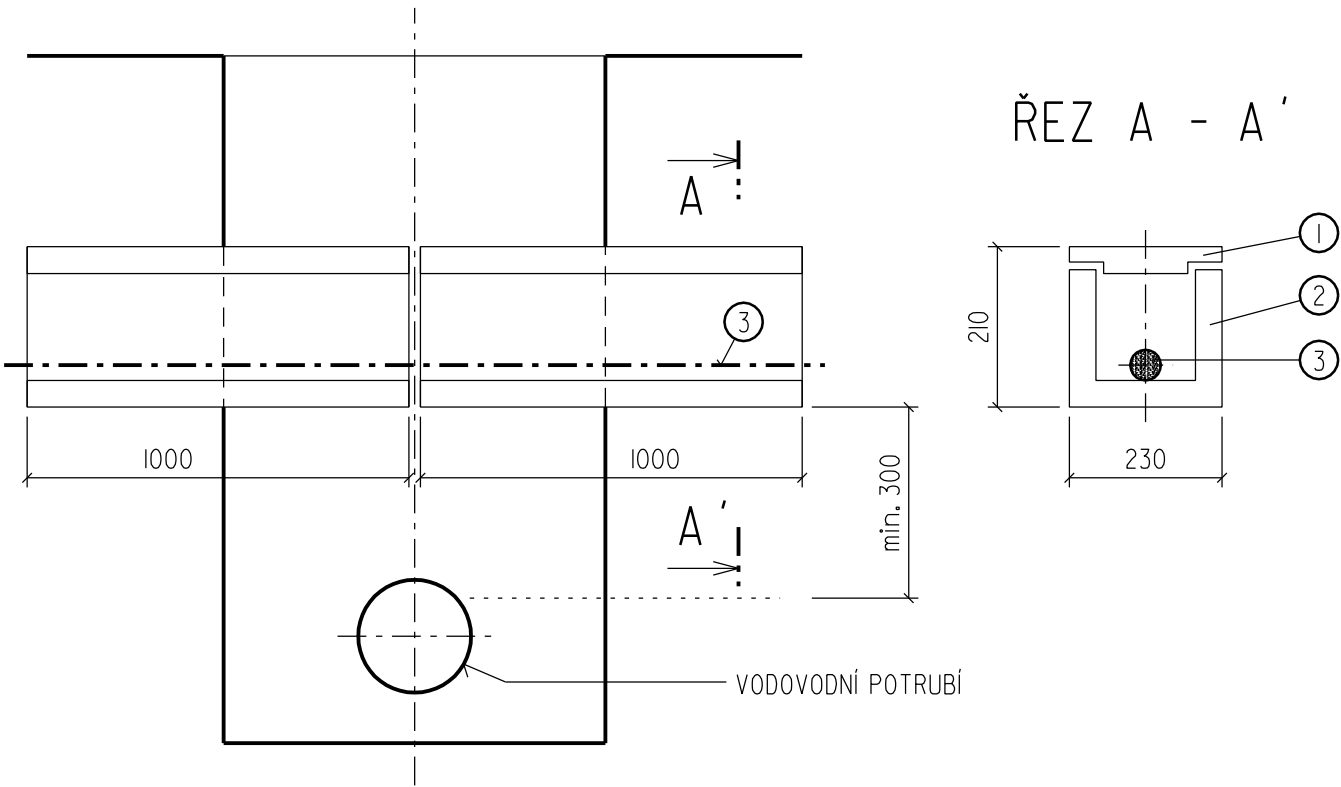

UPOZORNĚNÍ

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE INVESTOR STAVBY POVINEN NECHAT
SIVYTÝČIT PRŮBĚH VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ OD PŘÍSLUŠNÉHO SPRÁVCE
SÍTÍ A TO PŘÍMO NA STAVENÍŠTI

	Vypracoval FICHTNEROVÁ	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	<div>AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA</div>	
Investor : Statutární město Jihlava		Kraj : Vysočina		
Přeložka vodovodního řadu u Möbelix			Datum	02/2025
			Číslo zak.	2721
			Stupeň	DSP
Příloha : Křížení s podzemními inž. sítěmi			Měřítko : -	Příloha č.: D.7