

Vyjádření č.: Vyj. 0258/2024

Vydané dne: 07.10.2024

NDCon s.r.o.

Ing Lukáš Havránek

Zlatnická 10/1582

11000 Praha

Vyjádření o existenci podzemního vedení k akci ""Obnova vodovodu a kanalizace v ul. tř. Legionářů""

Na základě Vaší žádosti ze dne 11.09.2024 sdělujeme, že v uvedeném zájmovém území se NACHÁZÍ naše síť.

V místech kde dojde ke styku je nutno dodržet tyto podmínky:

- před zahájením prací požádat o vytyčení trasy a projednat místní podmínky její ochrany (vytyčení trasy provádí firma První Telefonní a.s.)
- zemní práce do vzdálenosti 1,5 m provádět bez použití stavebních mechanismů
- optická trasa bude zabezpečena proti poškození při přejíždění těžkou technikou
- při porušení našeho vedení budou zastaveny práce do doby, než bude zajištěna oprava
- v případě obnažení našich sítí budeme přizváni ke kontrole před jejich zásypem
- v každém případě je nutné dodržet normu ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení"

Proti provedení stavby při dodržení těchto podmínek nemáme námitek.

Toto vyjádření ztrácí platnost uplynutím 12 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno.


Ivo Sedláček
M-SOFT, spol. s r.o.
tel. 567 579 120


www.M-SOFT.cz

M-SOFT, spol. s r. o., Jana Masaryka 1663/14
586 01 Jihlava, tel.: 567-579 120, m-soft@m-soft.cz

IČO 49434853 | DIČ CZ49434853 **10**



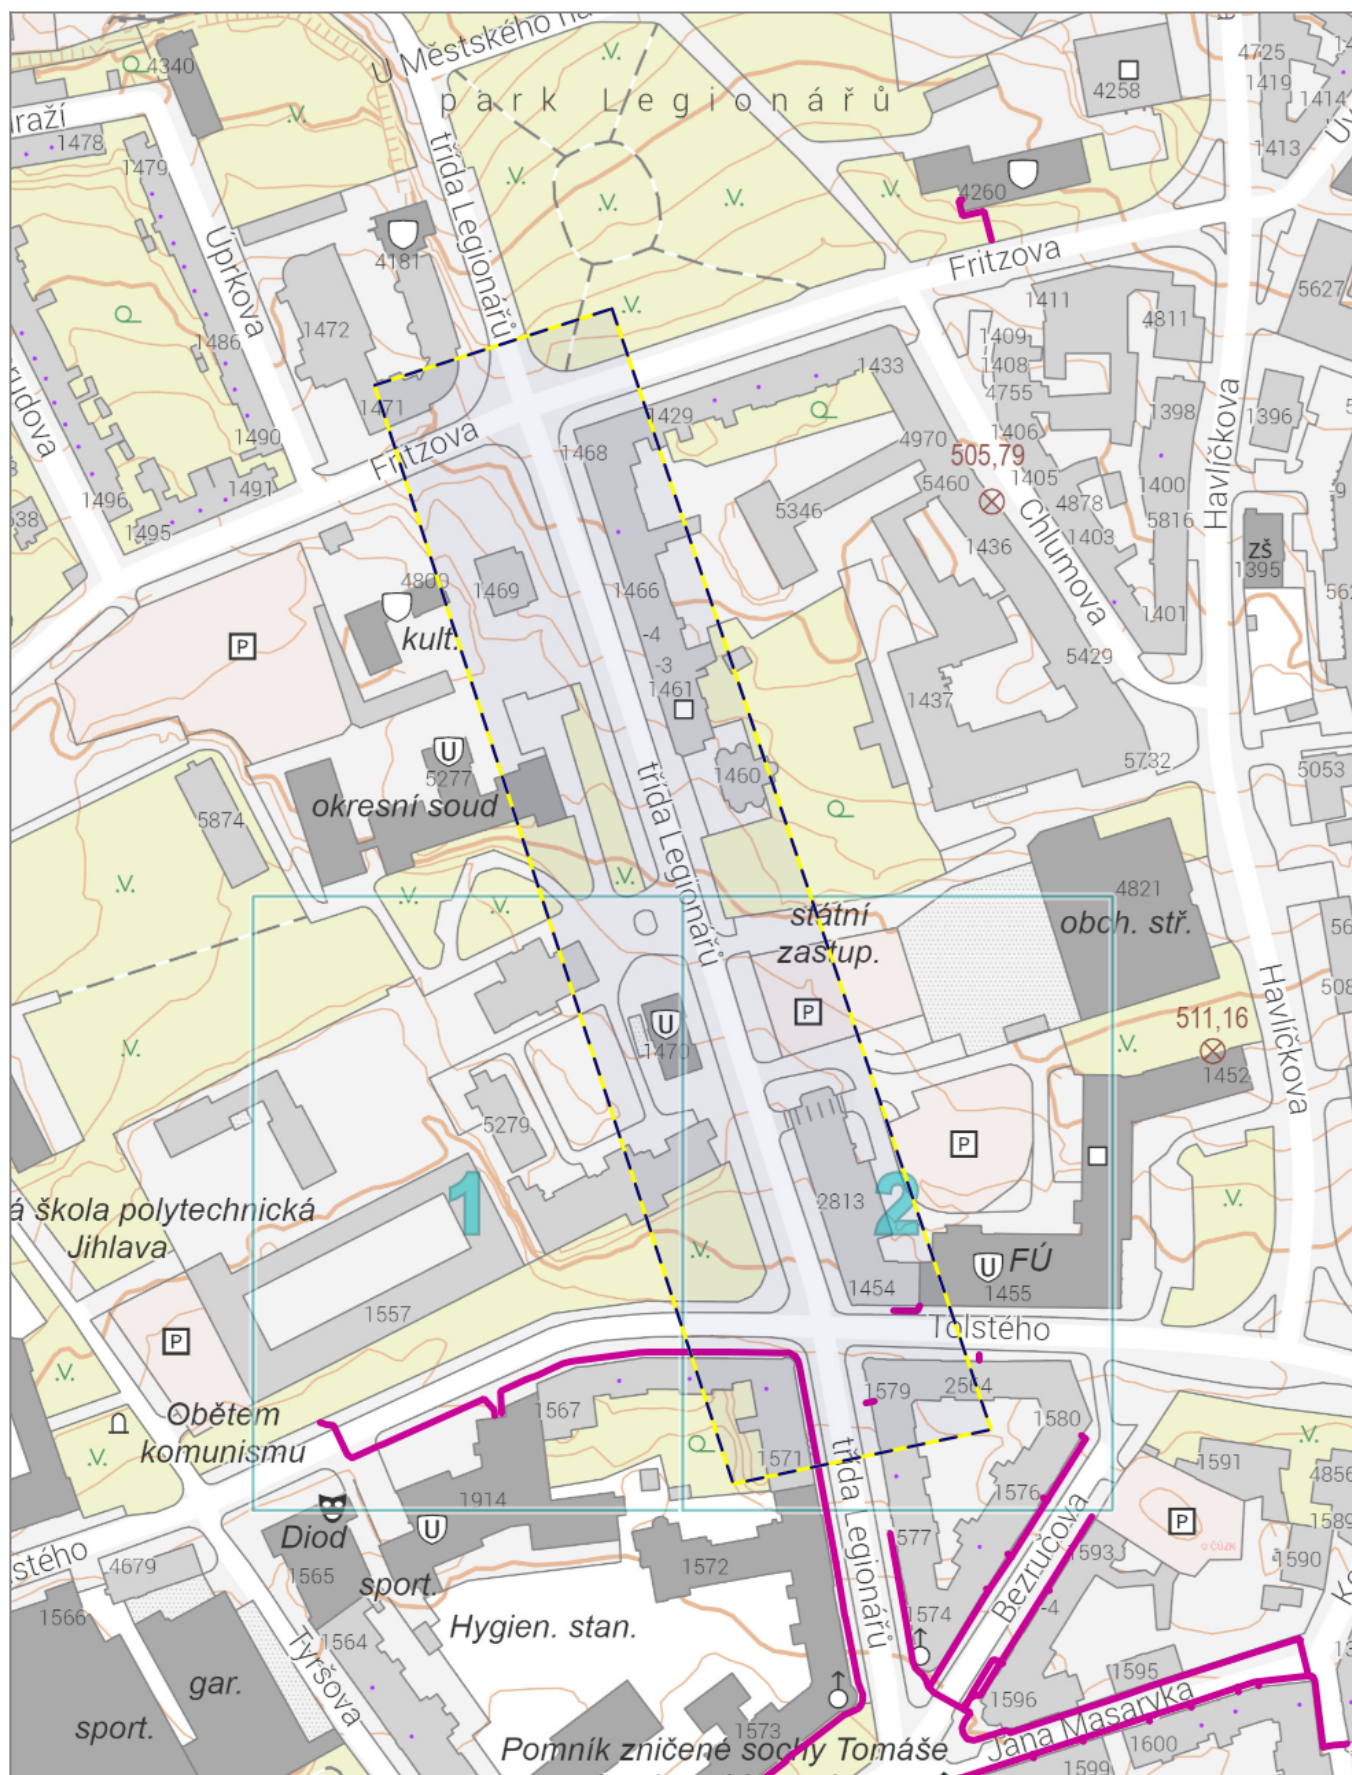

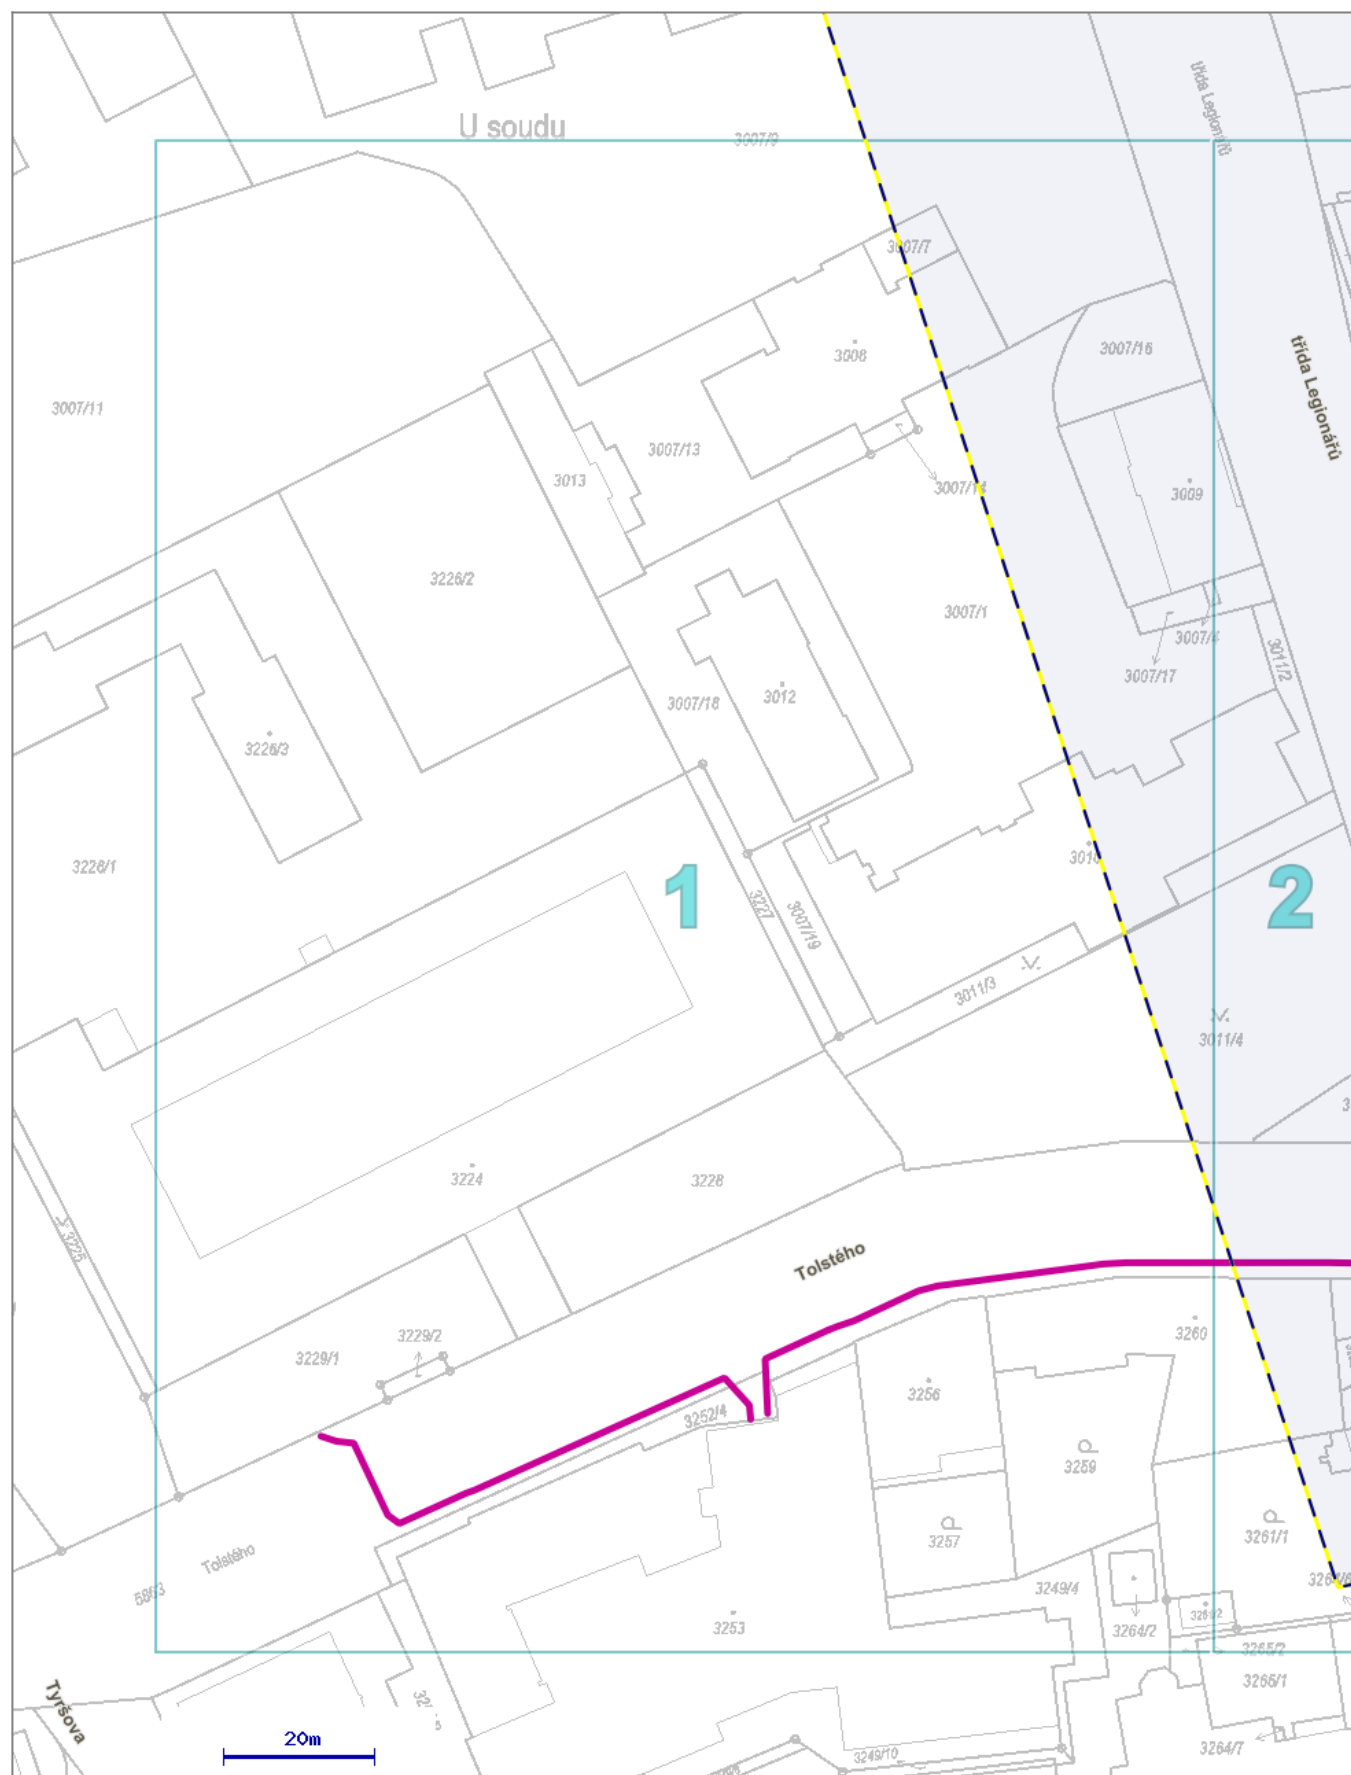



Legenda



zájmové území



sítě v našem majetku



přibližný zakres plánovaných tras